
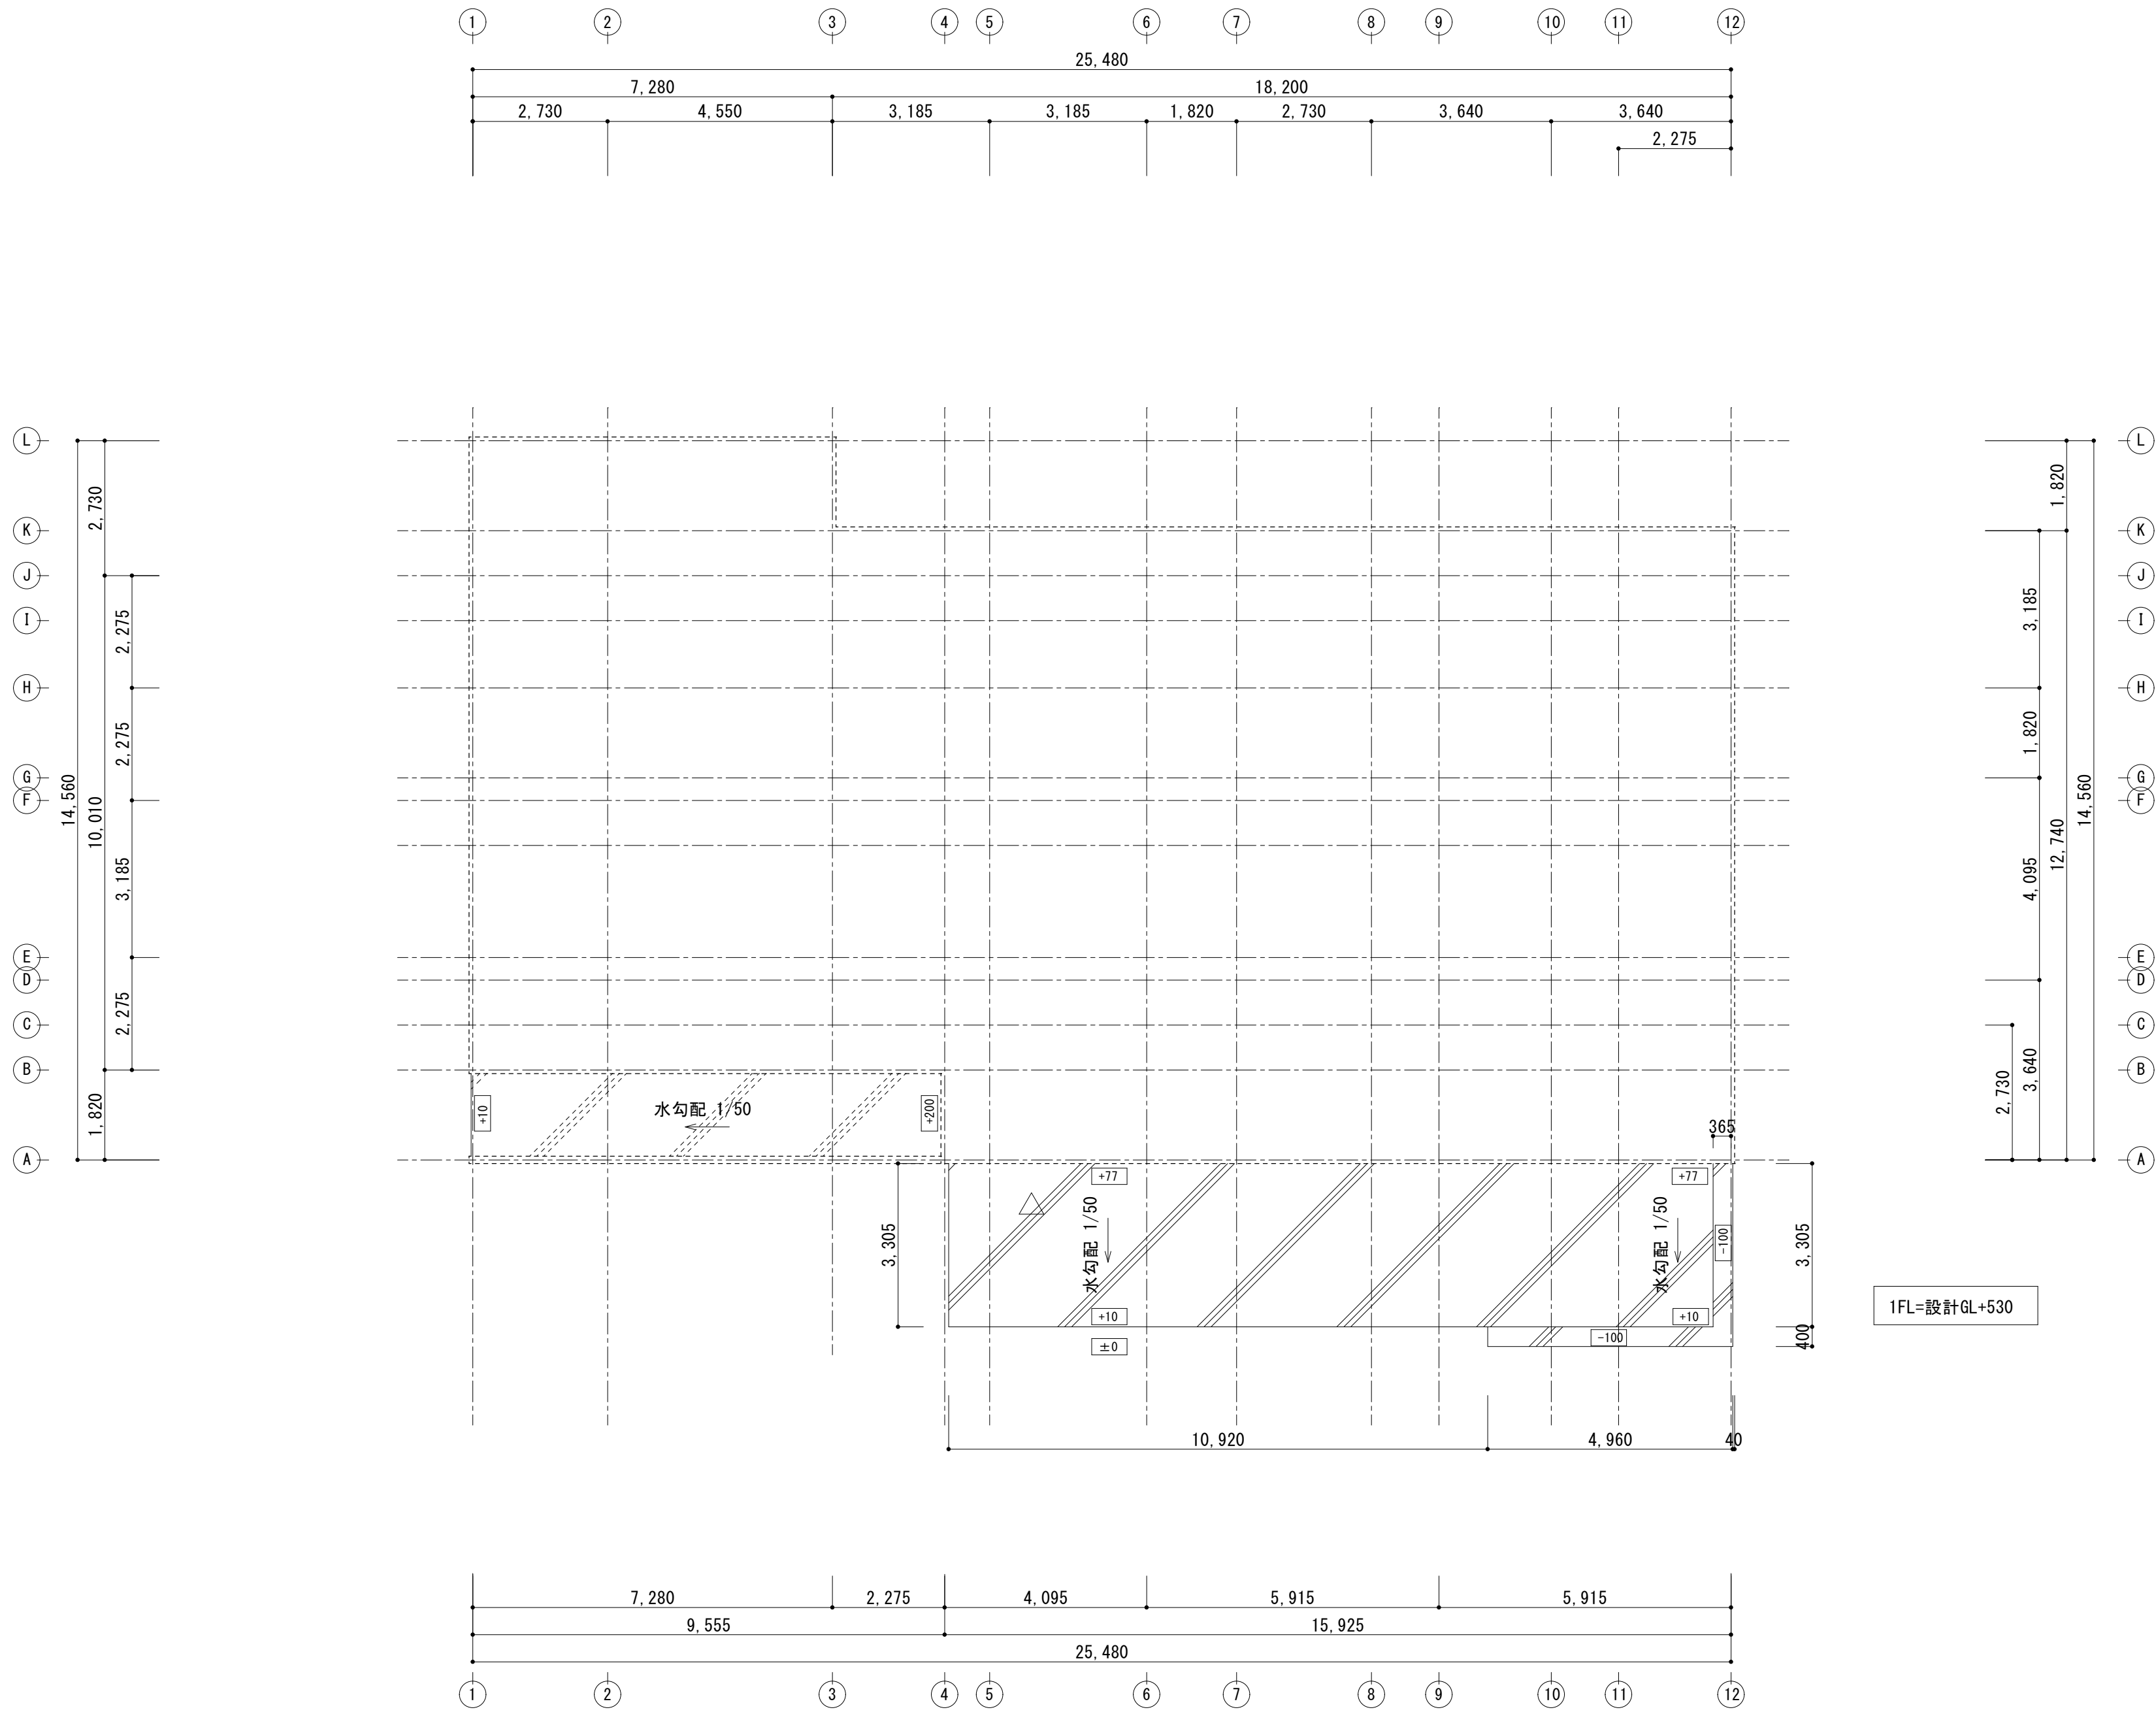


外 部 仕 上 表													
屋 根 (5.0寸勾配)	仕 上 げ：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 横 葺 き（耐風圧仕様）				外 構	屋外テラス	再生木 3～4段	犬走り	コンクリート舗装	ネット支柱	鋼管柱 H=5m 溶融亜鉛メッキ仕上げ		
	下 地：構造用合板 t=12.0+改質アスファルトルーフィング						誘導ブロック300角・警告ブロック300角			上部防球ネット	菱形金網		
	天井断熱材：グラスウール10K t=100 x 2+気密シート0.1mm 屋根断熱：グラスウール10K t=120+80+気密シート0.1mm									下部防球ネット	ポリエチレンネット40mm目		
	水 切：軒先、ケラバ共 ガルバリウム鋼板 t=0.4					スロープ	床：コンクリート刷毛引き t=20			出入口（1）	鋼材門扉（両開き）		
	軒 樋：ガルバリウム鋼板 幅118mm（落し口：塩ビ製φ100） 壁 樋：硬質塩化ビニルパイプφ100						外部用2段手摺：SUS（上段φ40・下段φ34）			出入口（2）	鋼材門扉（片開き）		
外 壁	軒 裏：化粧繊維混入けい酸カルシウム板 t=12.0（木目調）					警告ブロック300角	北側土間	踏 面：モルタル金ゴテ					
	破風板：繊維混入セメント押出成形板 t=16.0				アプローチ	ゴムチップ舗装			バスケットゴール	2カ所 アルミ合金バンチング板			
	防火通気見切縁：塗装溶融55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板（軒天井板12mm対応品）					誘導ブロック300角・警告ブロック300角				保護マット			
	その他：雪止め金物（メッキ塗装品）、太陽光パネル留付け金具					外部用2段手摺：SUS（上段φ40・下段φ34）	南・北側フェンス	スチールメッシュフェンス H=3000					
	仕 上 げ：窯業系平型スレート t=5.5（通気パネル工法） 張分部分：窯業系サイディングt=16.0 横張 胴縁+5mm金具				東側ボーチ (集会室出入口)	踏 面：コンクリート刷毛引きt=20 蹴 上：コンクリート打ち放し		片開き門扉 2カ所 鍵：シリンダー+シリンダー	コート舗装	表面処理：SS/バインダー 表層：不溶性土壌改良材混合土 t=100 路盤工：再生砕石（RC-40）			
床	下地：構造用 JIS A 5440 火山性ガラス繊維層板 t=9.0の上、通気層+透湿防水紙 t=15.0						外部手足洗い場	RC造、石調吹付塗装 一部合成樹脂塗装仕上げ					
	断熱材：高性能グラスウール16K t=100							SUS配管 (参考製品：株式会社サカエ WAC-1020)					
	根廻り：コンクリート打ち放し（ピットまわりケイ酸質系塗布防水）				西側ボーチ (遊戯室出入口)	踏 面：コンクリート刷毛引きt=20 蹴 上：コンクリート打ち放し							
	水 切：ガルバリウム鋼板 t=0.35												
	厚合板 24mm（遊戯室：構造用合板 12mm）												
床	断熱材：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 t=100（遊戯室：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 t=25）												

内 部 仕 上 表									
内装仕上（塗装を含む）は、全て「☆☆☆☆ 建材」とする。天井裏に使用する建材は、全て「☆☆☆☆以上」とする。									
階	室 名	床	巾木	H	壁	天 井	廻り縁	H	備 考
1 階	エントランス	特類(常湿耐水仕様)合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0（防滑）	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+ビニルクロス	塩ビ	2,700	多摩産材壁面ルーバー（OSCL）
	ホール	特類(常湿耐水仕様)合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+ビニルクロス	塩ビ	2,700	カウンター、靴箱
	多目的ホール兼図書室	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床タイル t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+DR t=15 （一部GB-R t=9.5+ビニルクロス）	塩ビ	2,700 ～ 3,000	収納棚(カウンター下) 化粧柱(面取り) 120角×1本 浸透性木材保護塗装
	集会室	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス ※キッチン裏 GB-S t=12.5+9.5の上、化粧ケイカル板 t=6.0	GB-R t=9.5+DR t=15	塩ビ	2,700	可動間仕切り(軽量)、キッチン(1H2口・吊戸棚)(機械設備工事) 床下点検口(気密・断熱型)
	乳幼児コーナー	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+DR t=15	塩ビ	2,700	
	調乳・授乳室	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+ビニルクロス	塩ビ	2,400	調乳用温水器(シンク一体型)(機械設備工事) 床下点検口(気密・断熱型)
	オムツ交換SP	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+ビニルクロス	塩ビ	2,400	
	防音室	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GW t=100+遮音シート t=2.8+GB-R t=12.5+GW t=50+ GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス 詳細図参照(A-24)	GW t=50+GB-R t=9.5+DR t=15 詳細図参照(A-24)	塩ビ	2,700	
	遊戯室	鋼製下地+構造用合板 t=12.0の上、 体育館専用フローリング t=15.0	木製巾木	60	GB-R t=12.5+化粧合板 t=12(難燃仕様) FL+2400から上 有孔合板t=12(難燃仕様)+EP(色：ホワイト)	有孔合板 t=12(難燃仕様)+EP(色：ホワイト)	—	6,100	間仕切りネット、バスケットゴール(壁付け) バトミントン用ポスト、大型ミラー(強化ガラス) 化粧柱(面取り) 180×240×5本 浸透性木材保護塗装
	事務SP	T-1合板 t=24.0の上、 OAフロア+ビニル床タイル t=5.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+DR t=15	塩ビ	2,700	天井点検口(気密・断熱タイプ) 2カ所 カウンター、吊戸棚、収納棚(カウンター下)
	相談室	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+DR t=15	塩ビ	2,700	
	休憩室	T-1合板 t=24.0の上、 ビニル床シート t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス	GB-R t=9.5+DR t=15	塩ビ	2,400	天井点検口(気密・断熱タイプ) 1カ所
	廊下	T-1合板 t=24.0の上、 フロアタイル t=2.0	ソフト巾木	60	GB-R t=12.5+9.5の上、ビニルクロス ※手洗い器裏はGB-S	GB-R t=9.5+DR t=15	塩ビ	2,700	

凡例						防火材料等認定番号		
R C	鉄筋コンクリート	X-1	UV系系塗膜防水（平場）	S O P	合成樹脂調合ペイント塗	不燃	GB-R t=12.5	NM-8619
C B	コンクリートブロック	X-2	UV系系塗膜防水（立上り及び笠木天端）	G P	耐候性塗料塗（フッ素樹脂）		GB-S t=12.5	NM-9639
A L C	A L Cパネル			E P	合成樹脂エマルジョンペイント塗		GB-F t=12.5	NM-8615
C	コンクリート下地	GB-R	せっこうボード（LGS下地）	E P-G	ツヤ有り合成樹脂エマルジョンペイント塗		化粧繊維混入けい酸カルシウム板 t=12.0	NM-8579
M	下地モルタル	GB-R（GL）	せっこうボード（直張工法）	A P	合成樹脂系内装仕上塗材（非汚染性アクリル樹脂）		ケイカル板 t=6	NM-1217
防水M	防水モルタル	GB-D	化粧せっこうボード	U C	ウレタン樹脂クリアー塗り	準不燃	DR t=15.0	NM-8599
L G S	軽量鉄骨下地	GB-F	強化せっこうボード		浸透性木材保護塗装		GB-R t=9.5	QM-9828
S	鋼製下地	GB-S	シーリングせっこうボード	O S U C	オイルステイン拭取+ポリウレタン塗（艶消）		GB-D t=9.5	QM-0524
W	木製下地		ケイカル板	D R	岩綿吸音板		GB-S t=9.5	QM-9826
		U F	吹付硬質ウレタンフォーム	C R	カーテンレール（W）：ダブル（S）：シングル		ビニルクロス	QM-0803
				(別)	別途工事		EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗）	QM-9816

工 事 名		日 野 市 立 ま ん が ん じ 児 童 館 改 築 建 築 工 事					
図 番		G-02	図 名		仕 上 表	縮 尺	A1 : 100 A3 : 200
作 成 年 月 日		監 理	日 野 市 総 務 部 建 築 営 繕 課				
訂 正 年 月 日		設 計	株 式 会 社 土 屋 建 築 研 究 所 一 級 建 築 士 事 務 所 事 務 所 登 録 東 京 都 知 事 第 1 6 9 8 8 号 設 計 者 一 級 建 築 士 第 2 6 7 3 7 1 号 菅 野 孝				




基礎伏図 1 : 100

設計GL=BM+550
▽設計GL
▽BM=東側道路マンホール天端

- 【 凡 例 】
- *** : 設計GLからの高さを示す
 - : 基礎天端 設計GL+364を示す
 - ▨ : 基礎天端 設計GL+410を示す
 - ⊠ : 床下換気口
 - ⊞ : 人通り
 - コンクリート $F_c : 24 \text{ N/mm}^2$

工 事 名	日野市立まanganじ児童館改築建築工事		
図 番	G-03	図 名	基礎伏図
作 成	年 月 日	監 理	日野市総務部建築営繕課
訂 正	年 月 日	設 計	株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝

凡 例					
雨水孔	㊟	引込柱	○	生垣	~~~~~
汚水孔	㊦	ハンドホール	㊦	フェンス (ポスト・アンド・ラティス)	-----
電気孔	㊧	分電盤・配電盤	㊧	鉄柵	=====
その他マンホール	㊨	電話柱	●	木柵・ロープ柵・パイプ柵	-----
防火水槽	㊩	電力柱	○	ガードレール	=====
集水樹・透水性集水樹	㊪	支柱	----	ブロック塀	=====
横断側溝	㊫	独立樹	○	コンクリート擁壁	=====
量水器	㊬	芝地	...	石積	=====
制水弁	○*	庭木	○	タタキ	=====
仕切弁	○*	田		無壁舎	=====
止水栓	㊭	畑	▽	家屋	=====
消火栓	㊮	累石	=====		
照明柱	㊯	斜面	=====		

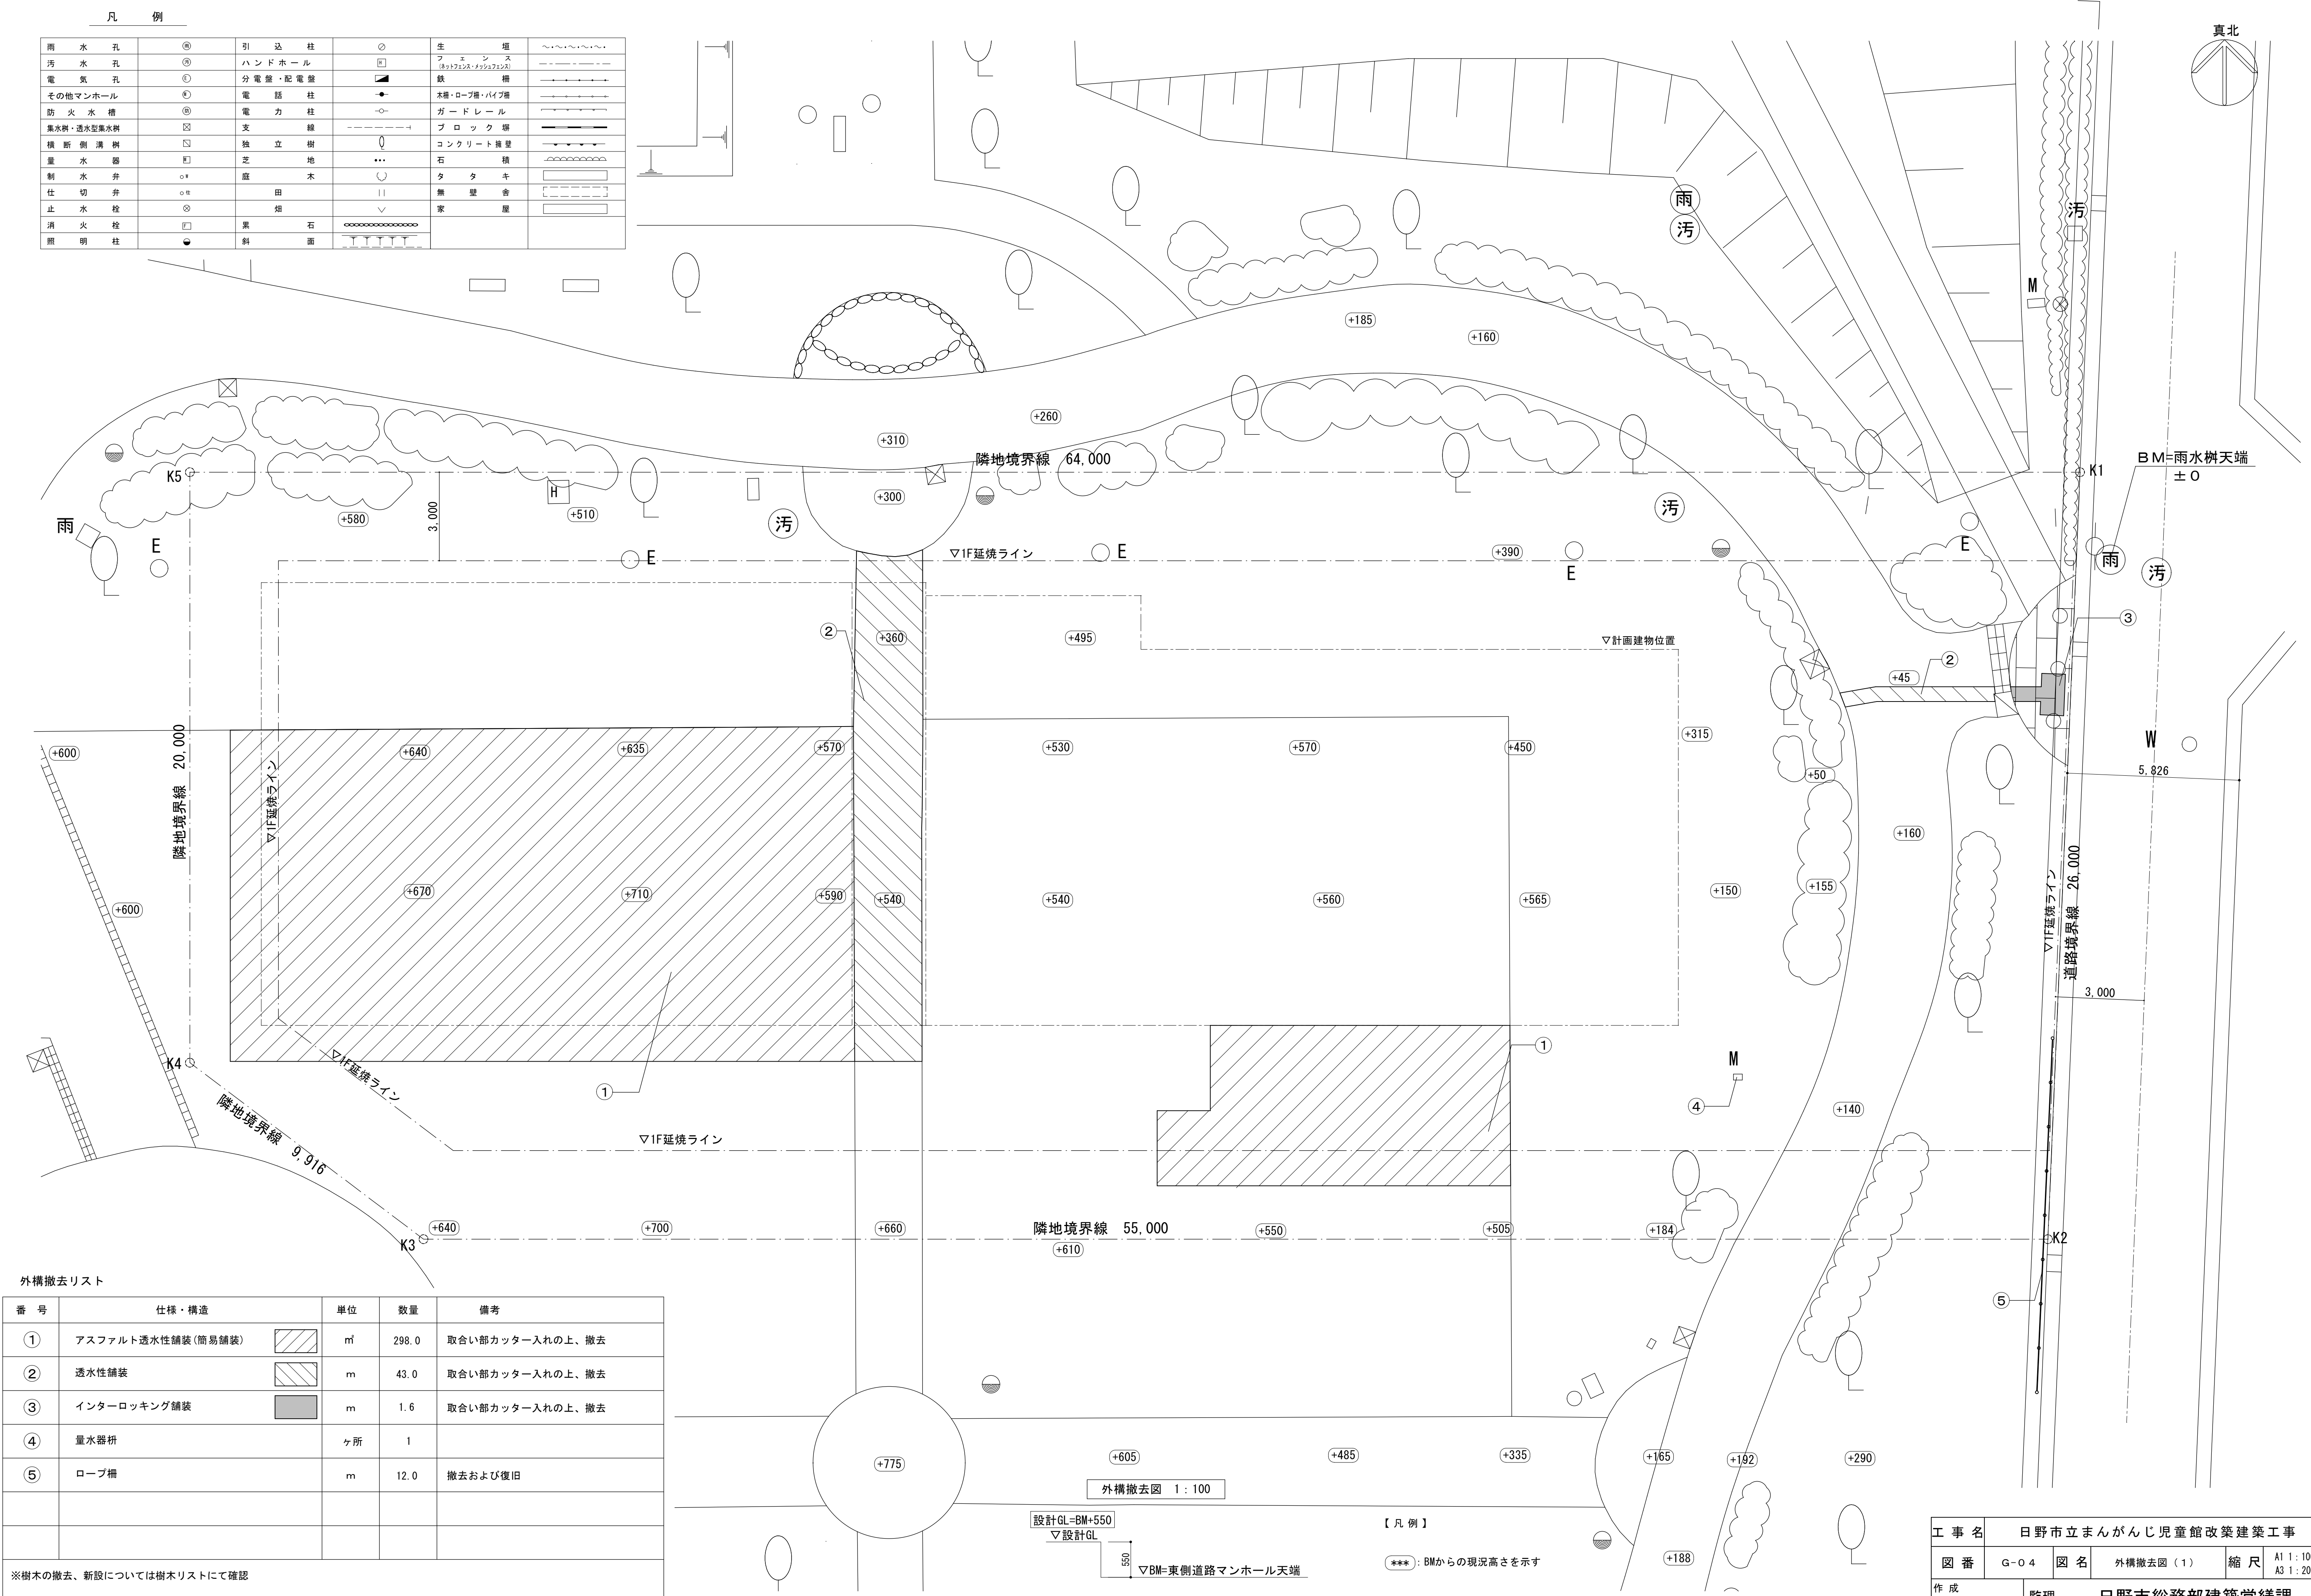

外構撤去リスト				
番号	仕様・構造	単位	数量	備考
①	アスファルト透水性舗装(簡易舗装)	m	298.0	取合い部カッター入れの上、撤去
②	透水性舗装	m	43.0	取合い部カッター入れの上、撤去
③	インターロッキング舗装	m	1.6	取合い部カッター入れの上、撤去
④	量水器柵	ヶ所	1	
⑤	ロープ柵	m	12.0	撤去および復旧
※樹木の撤去、新設については樹木リストにて確認				

外構撤去図 1 : 100


設計GL=BM+550
▽設計GL

▽BM=東側道路マンホール天端


【 凡 例 】

*** : BMからの現況高さを示す

工 事 名	日野市立まanganじ児童館改築建築工事			
図 番	G-04	図 名	外構撤去図 (1)	縮 尺 A1 1 : 100 A3 1 : 200
作 成	年 月 日	監理	日野市総務部建築営繕課	
訂 正	年 月 日	設計	株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝	

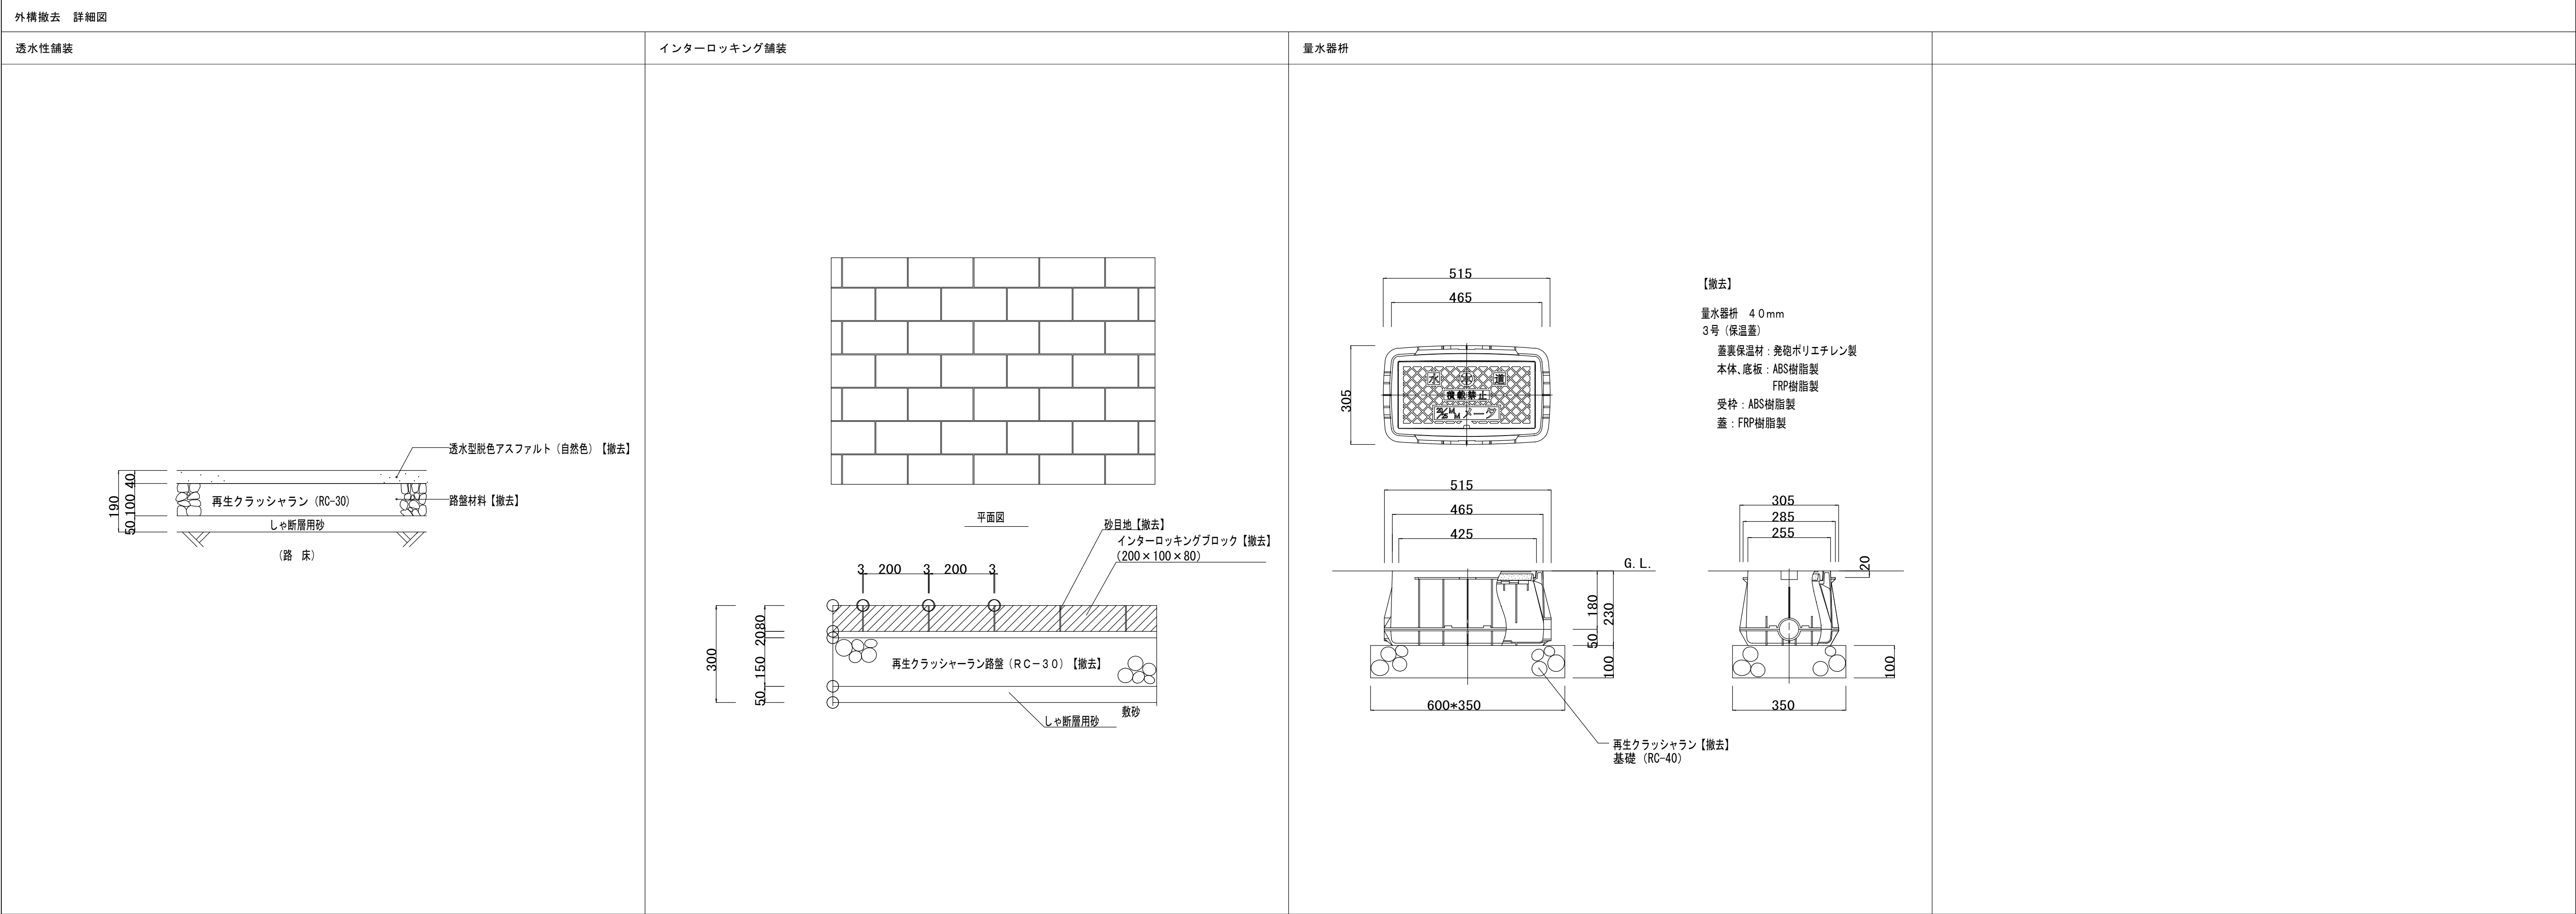

工 事 名	日 野 市 立 ま ん が ん じ 児 童 館 改 築 建 築 工 事			
図 番	G-05	図 名	外構撤去図 (2)	縮 尺
作 成 年 月 日	監 理 日 野 市 総 務 部 建 築 営 繕 課			
訂 正 年 月 日	設 計 株 式 会 社 土 屋 建 築 研 究 所 一 級 建 築 士 事 務 所 事 務 所 登 録 東 京 都 知 事 第 1 6 9 8 8 号 設 計 者 一 級 建 築 士 第 2 6 7 3 7 1 号 菅 野 孝			

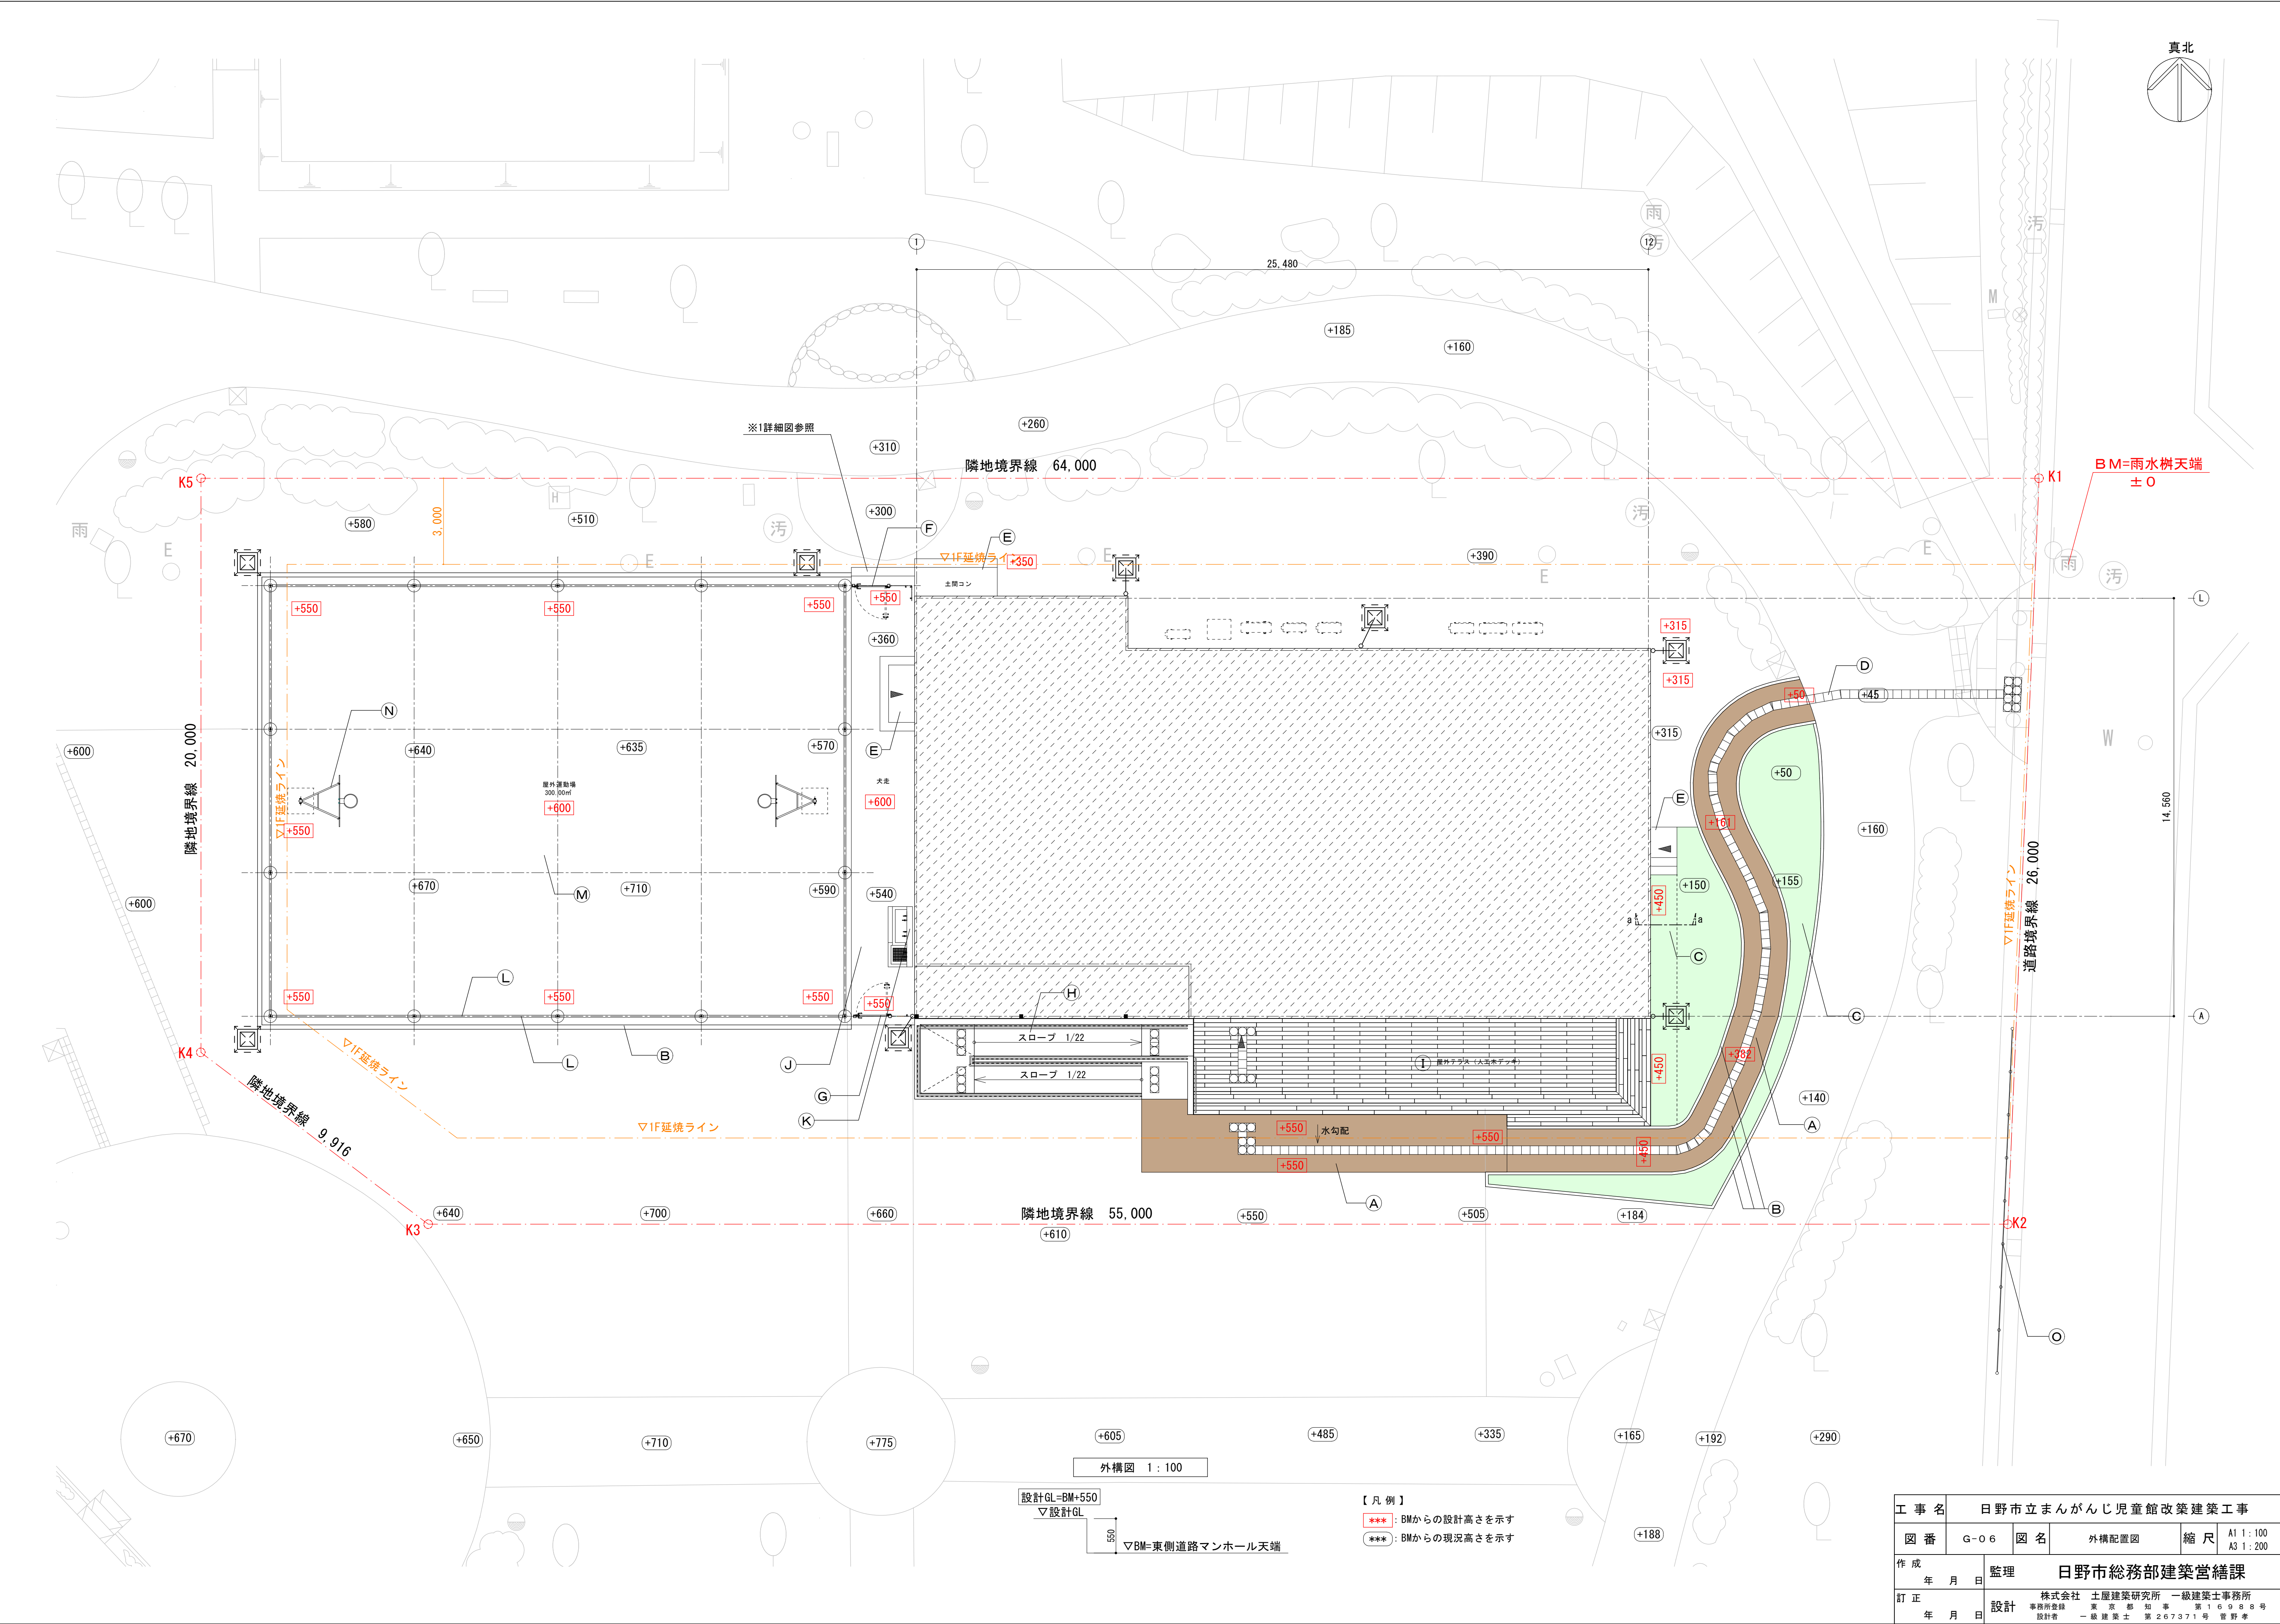

設計GL=BM+550
▽設計GL
550
▽BM=東側道路マンホール天端





【凡例】
***: BMからの設計高さを示す
***: BMからの現況高さを示す

工事名	日野市立まがじ児童館改築建築工事			
図番	G-06	図名	外構配置図	縮尺 A1 1:100 A3 1:200
作成 年月日	監理 日野市総務部建築営繕課			
訂正 年月日	設計 株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝			


[illegible]

B 縁石ブロック 1/10 歩道部分	縁石 150 x 180 x 600 屋外運動場部分	C 芝生 1/10	D 誘導ブロック舗装 1/10	J 犬走 1/10	M 不溶性土壌改良材混合土 1/10
---	--	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------

コンクリート $F_c : 21 \text{ N/mm}^2$

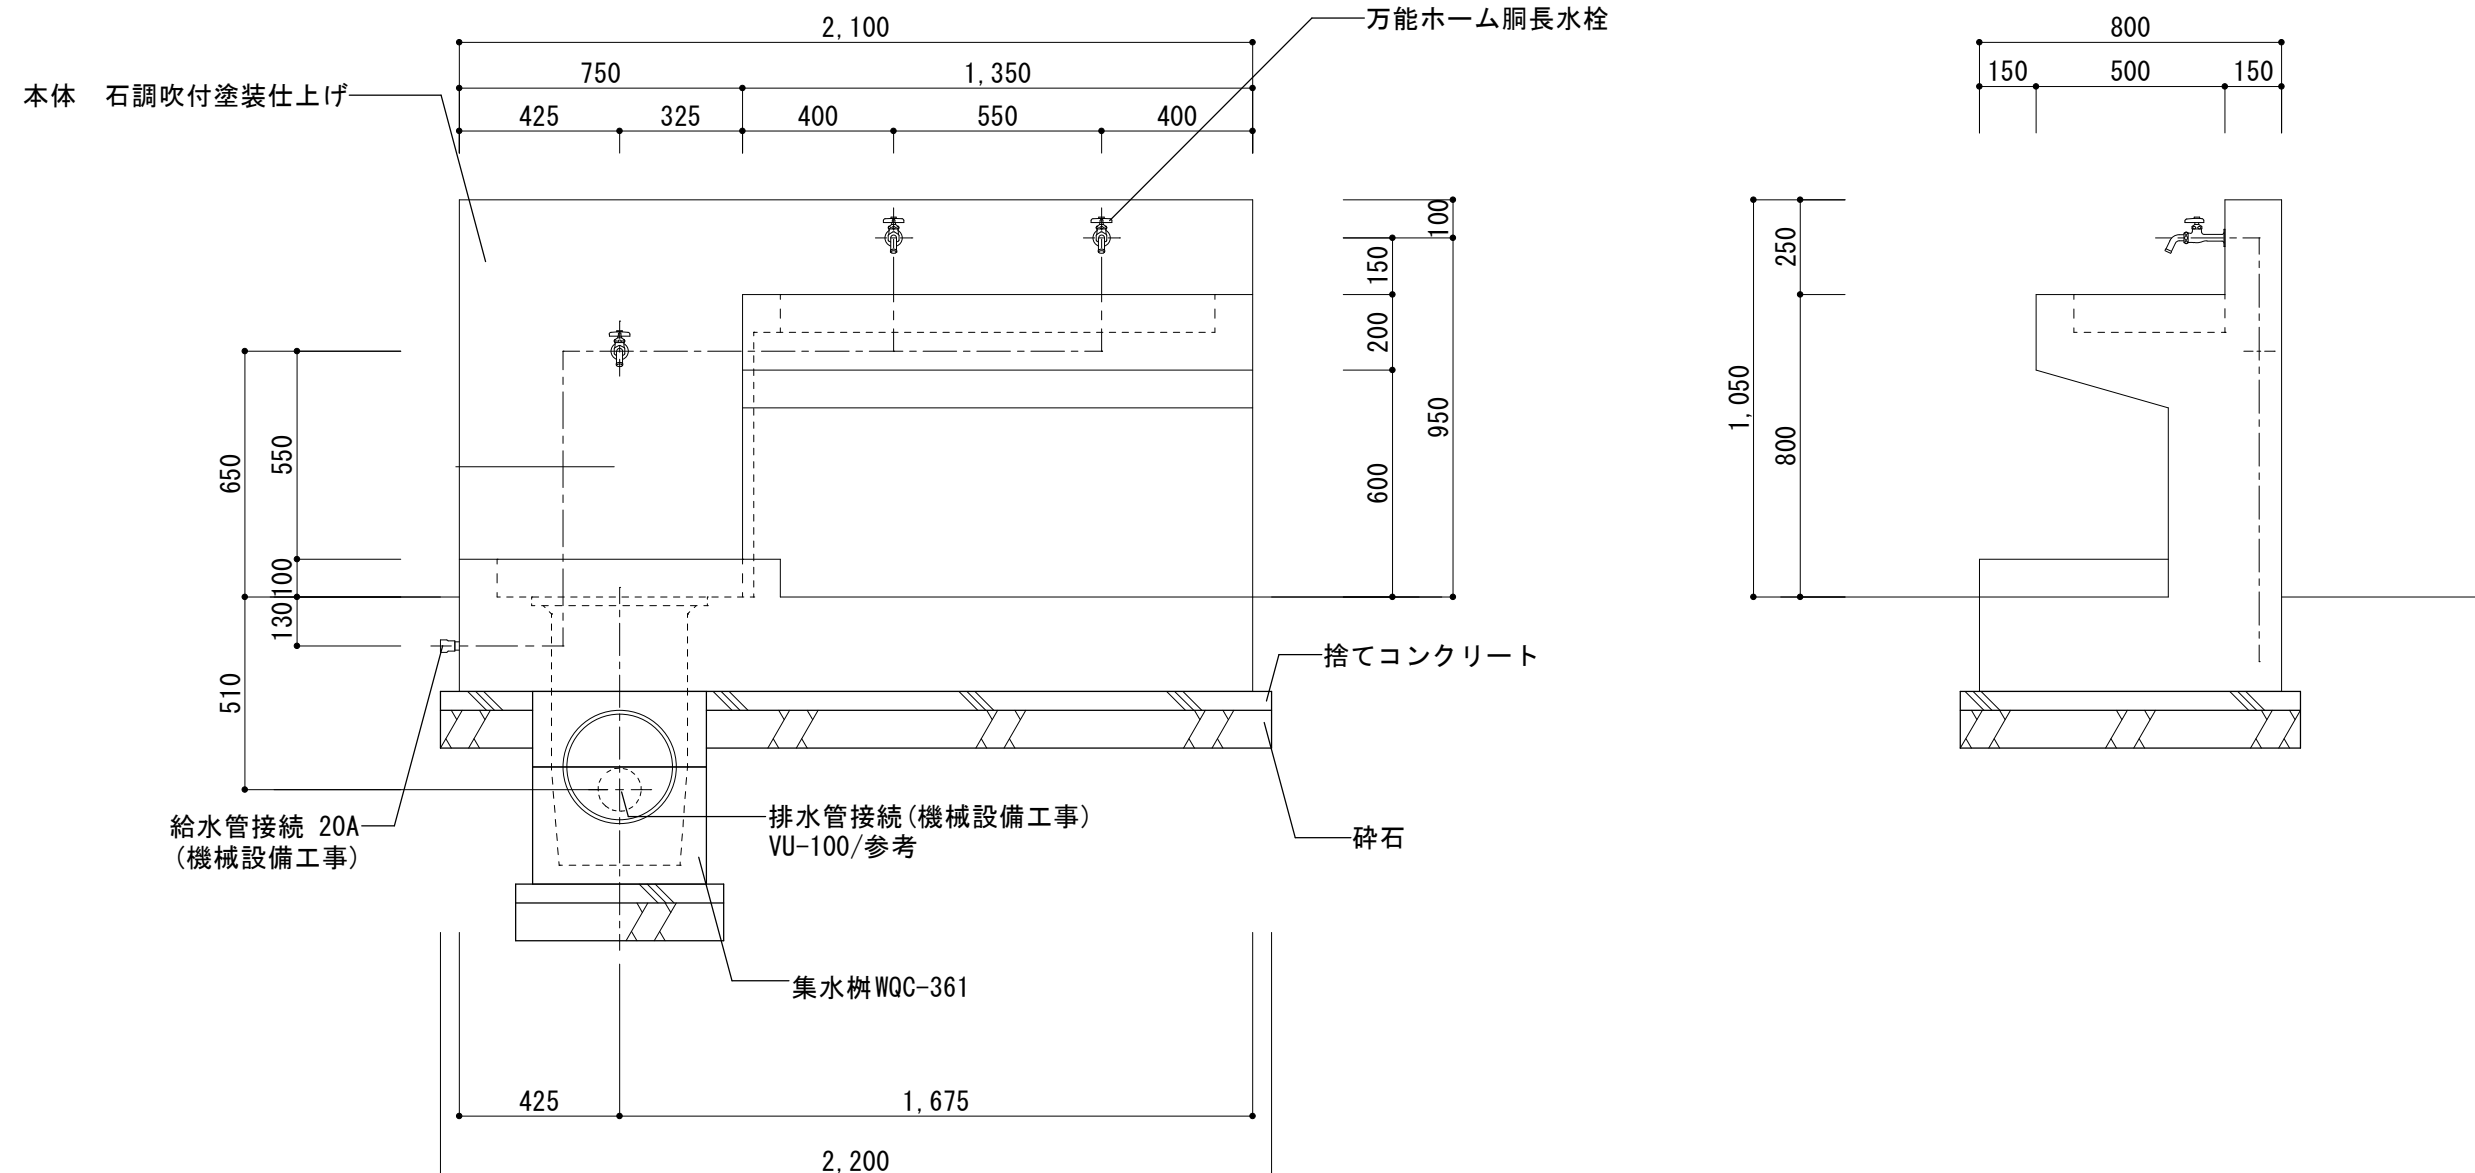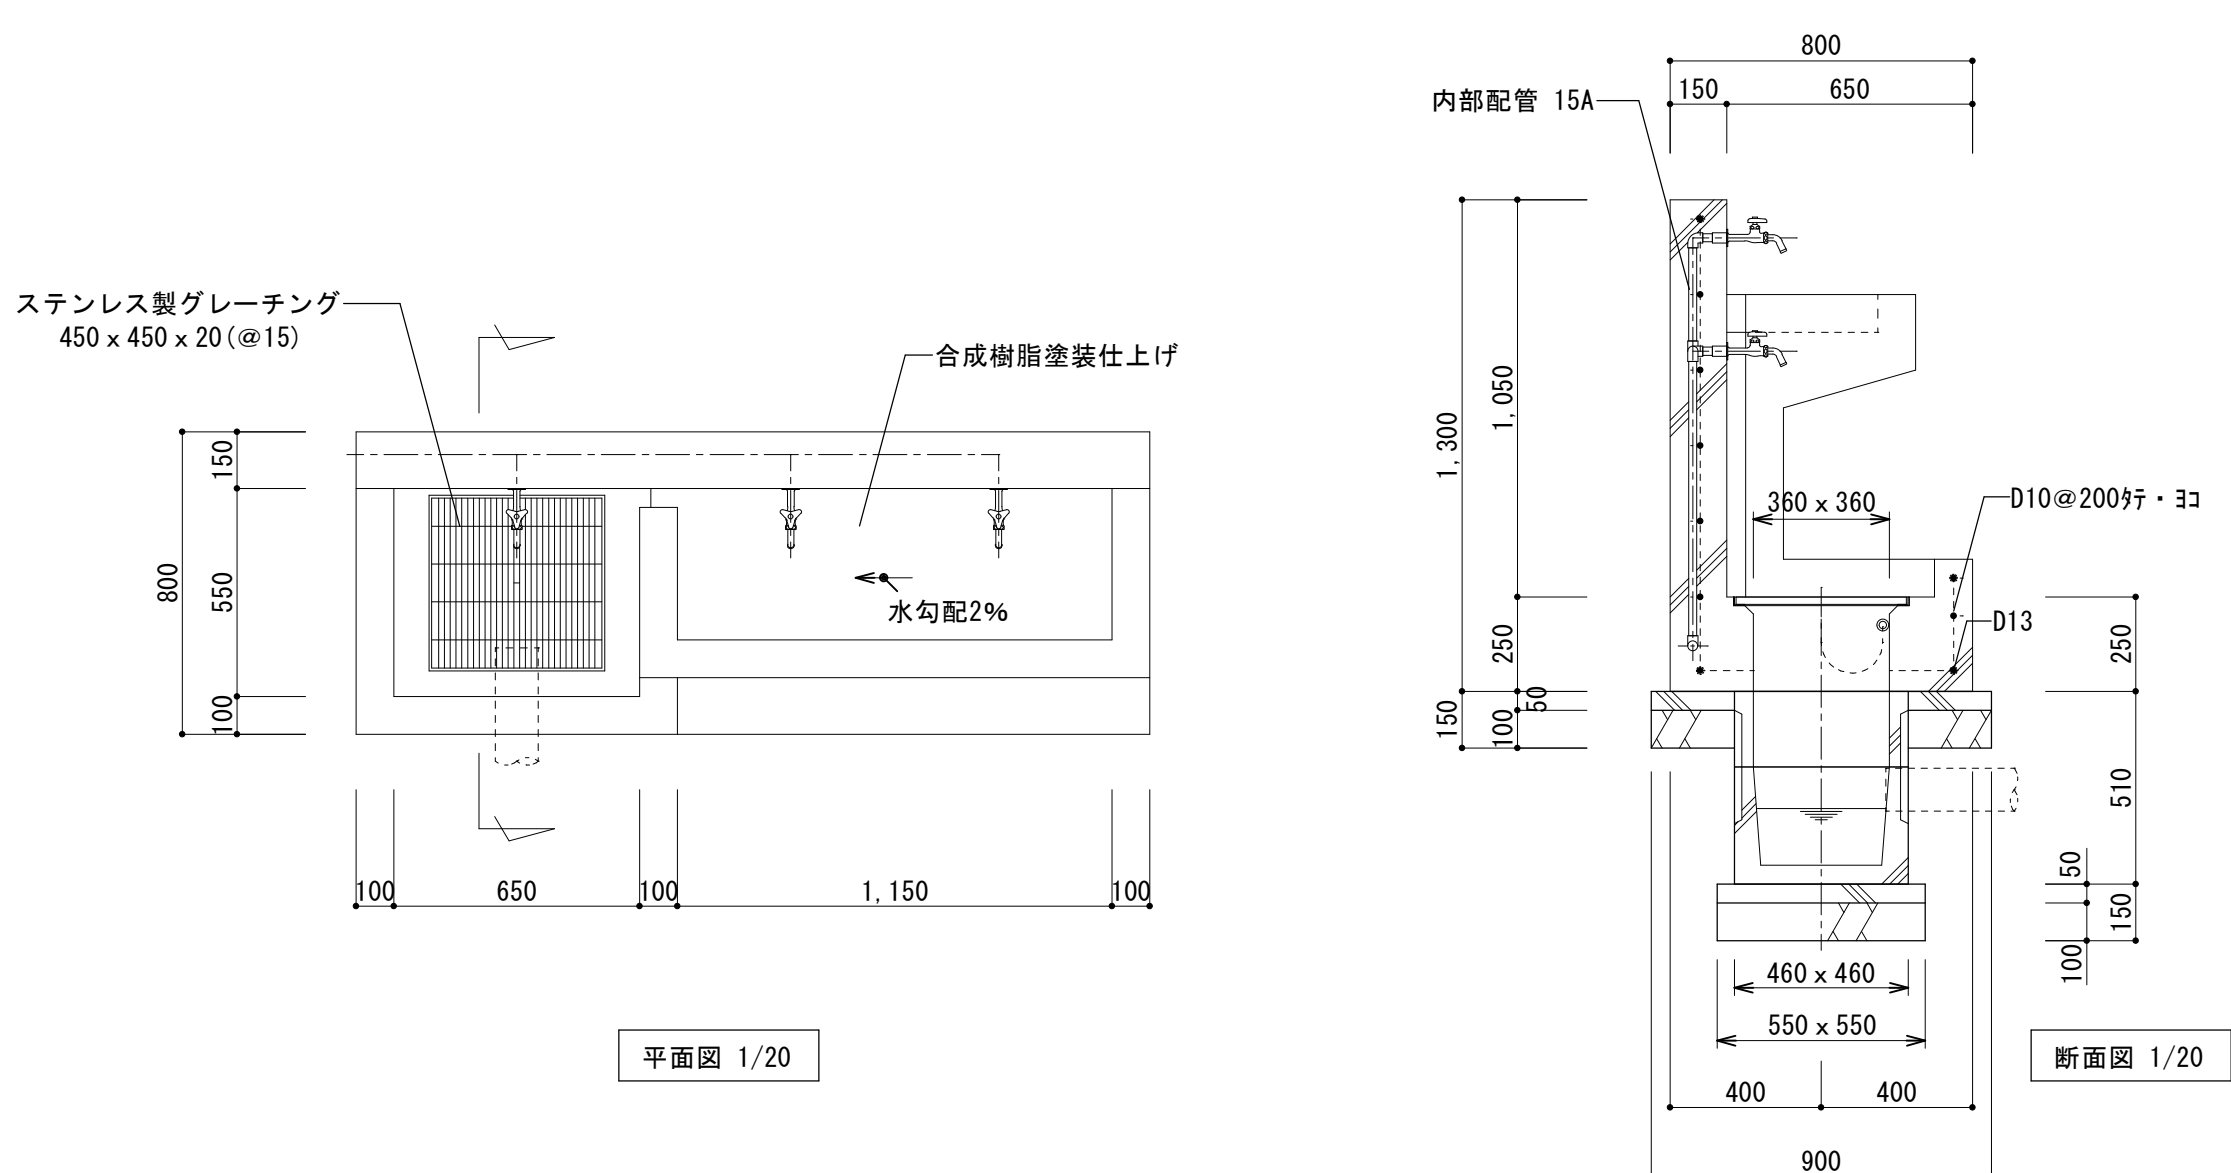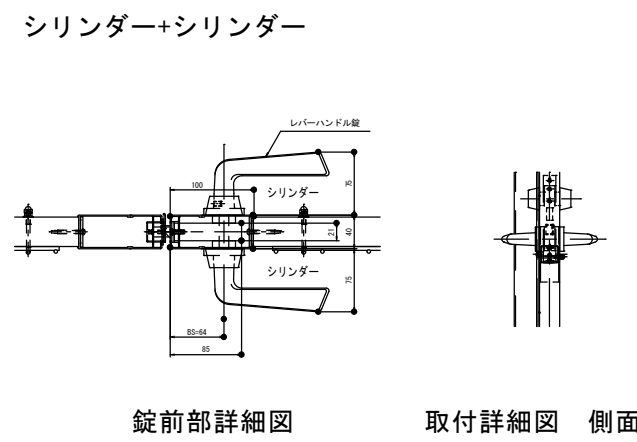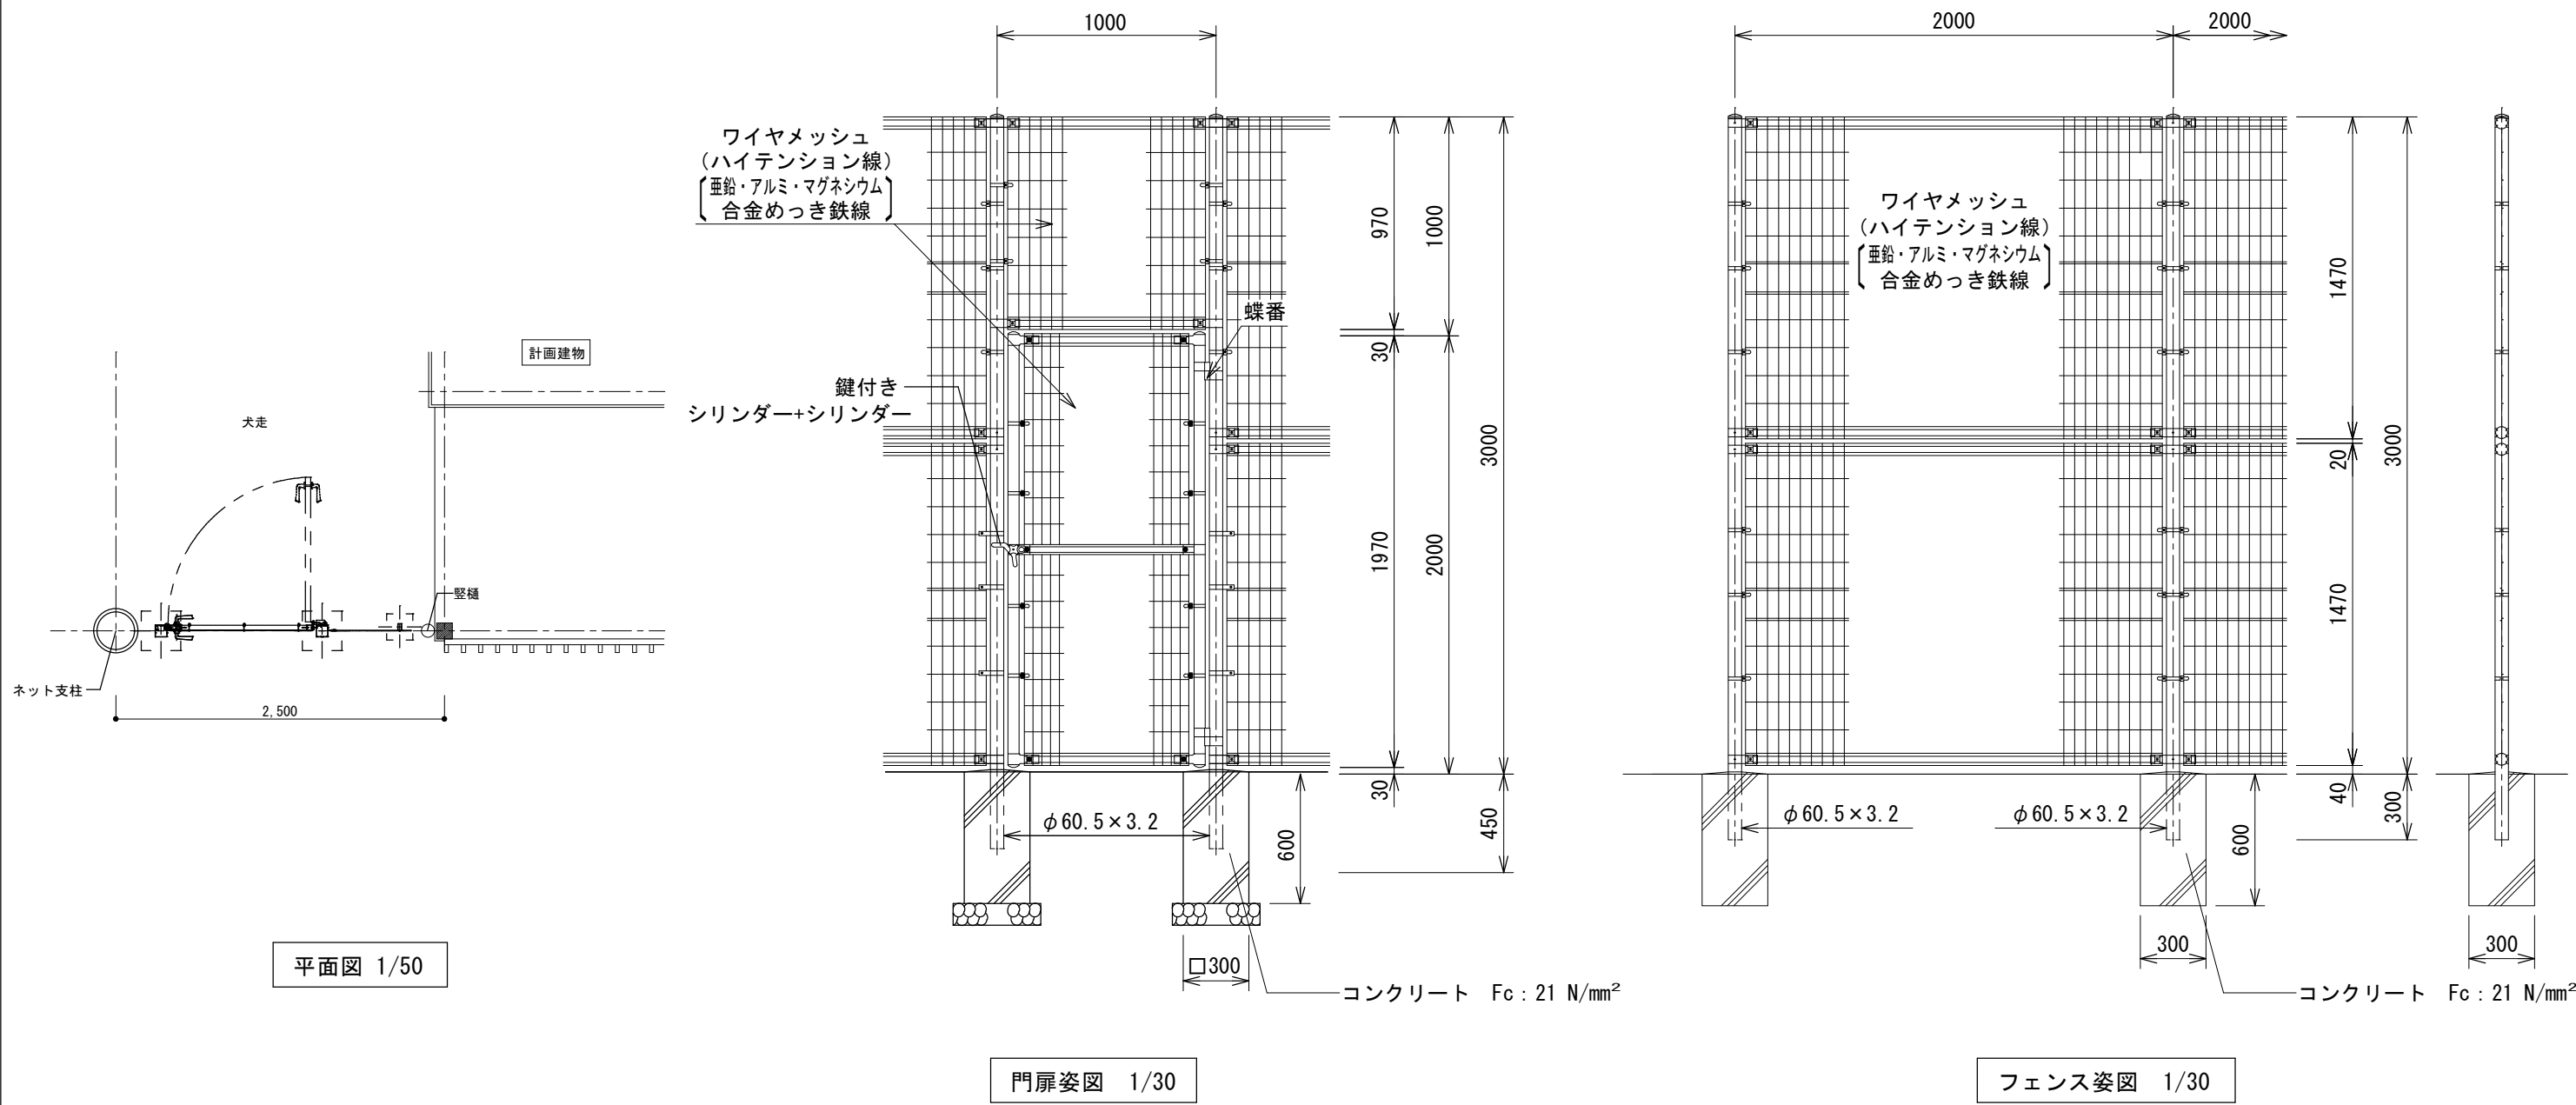


工 事 名		日 野 市 立 ま ん が ん じ 児 童 館 改 築 建 築 工 事				
図 番		G-08	図 名	外 構 詳 細 図 (2)	縮 尺	A1 : 1/30 A3 : 1/60
作 成 年 月 日		監 理 日 野 市 総 務 部 建 築 営 繕 課				
訂 定 年 月 日		設 計 株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所所在地 東京都中央区第1698号 設計者 一級建築士 第2673号 野野寺				




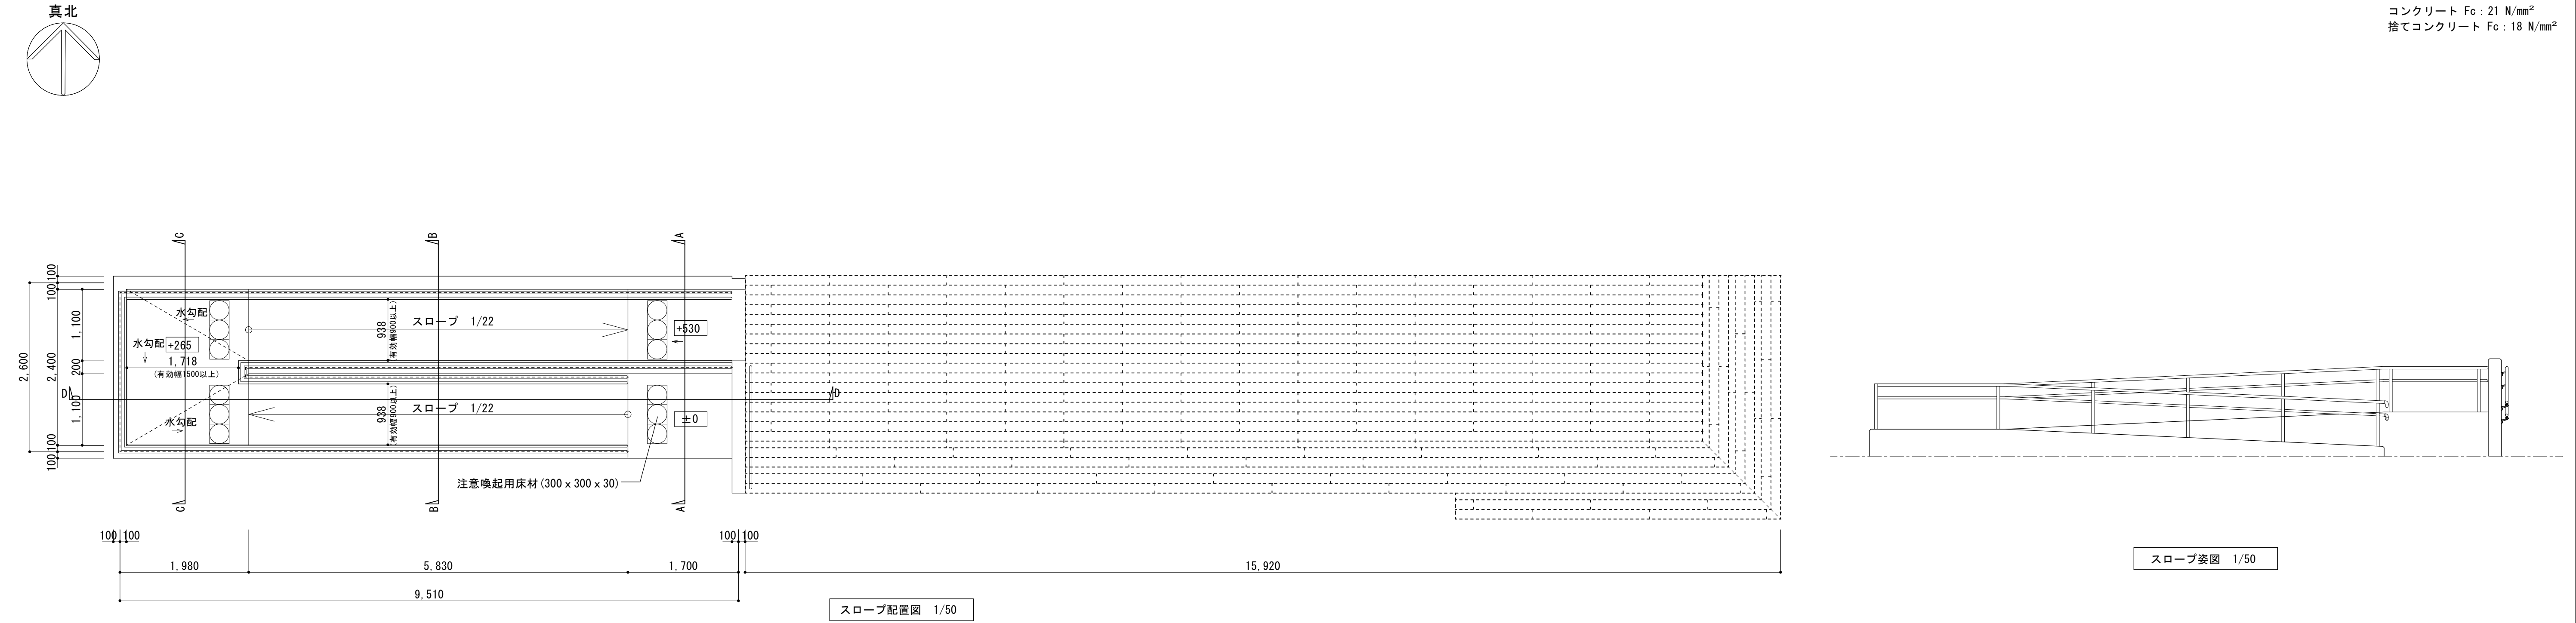


【バリアフリー条例】


- ・路面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能とすること。
- ・段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
- ・スロープの前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能とすること。

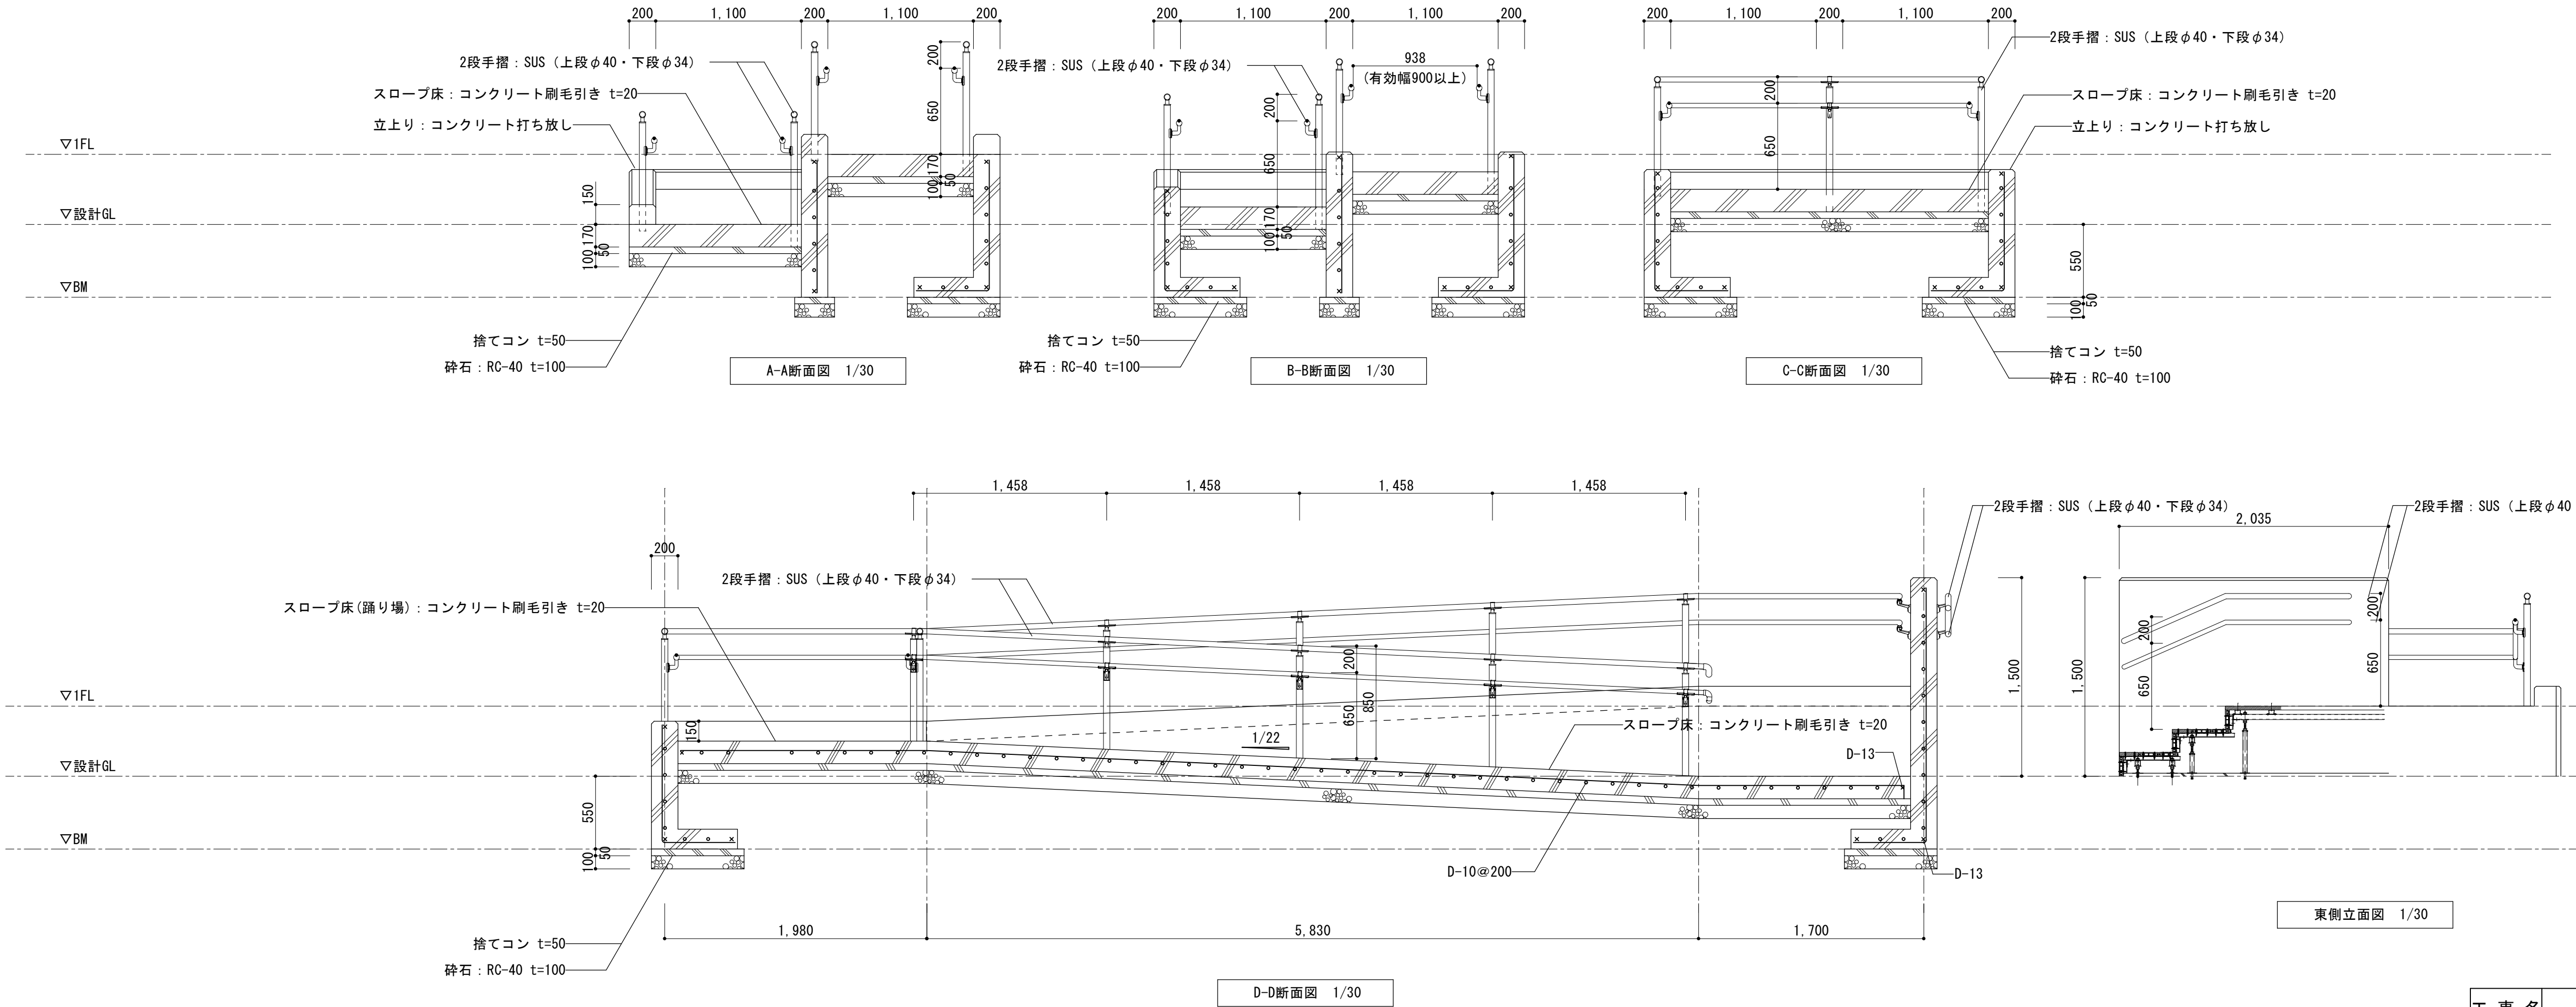


工 事 名	日野市立まanganじ児童館改築建築工事			
図 番	G-09	図 名	外構詳細図（3）	縮 尺 A1 1：30 A3 1：60
作 成 年 月 日	監理 日野市総務部建築営繕課			
訂 正 年 月 日	設計 株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝			

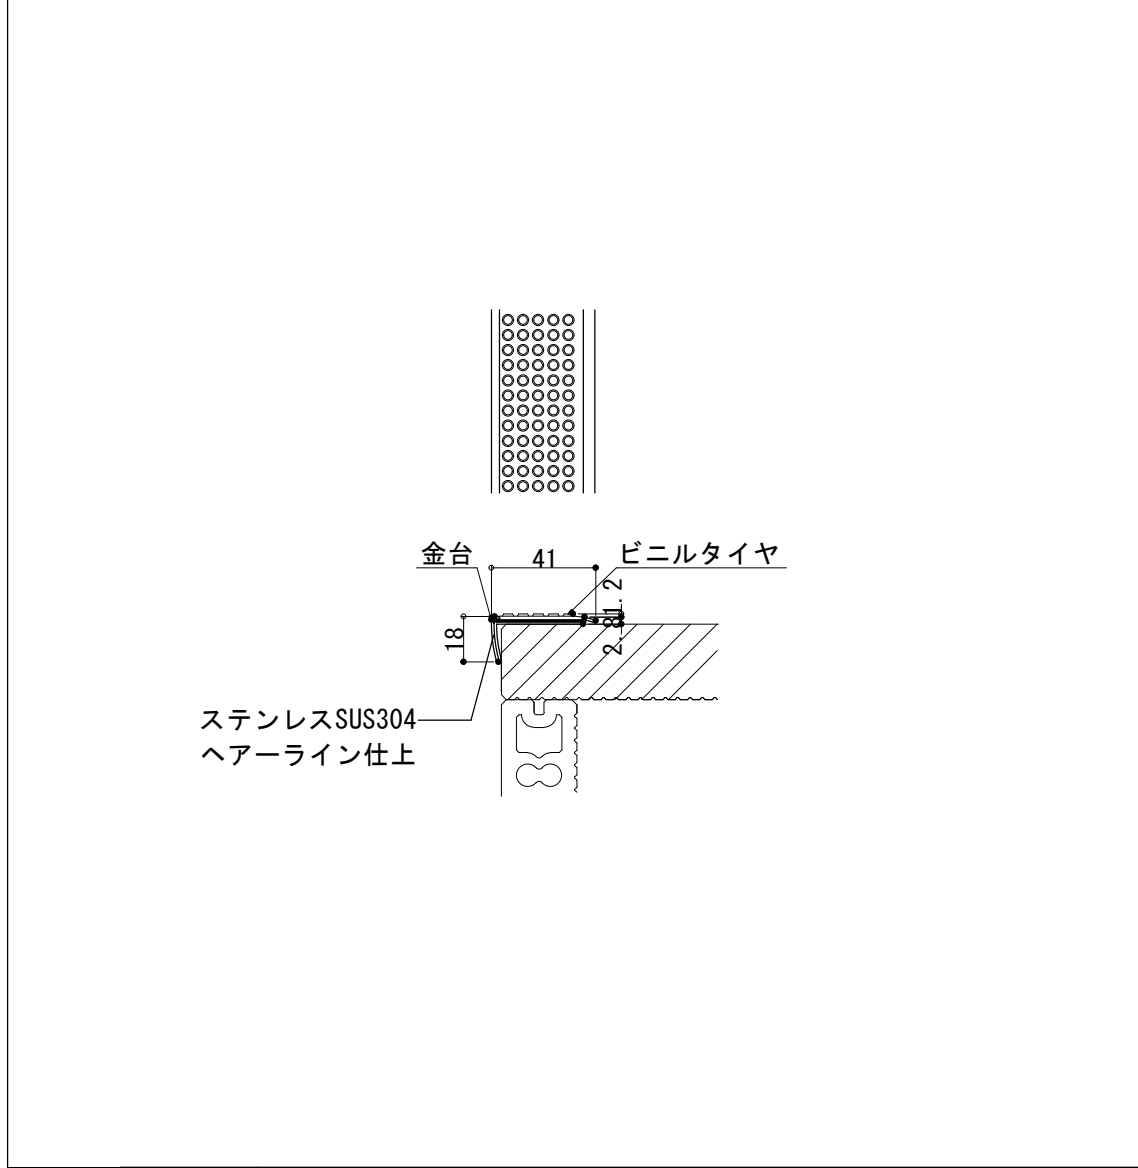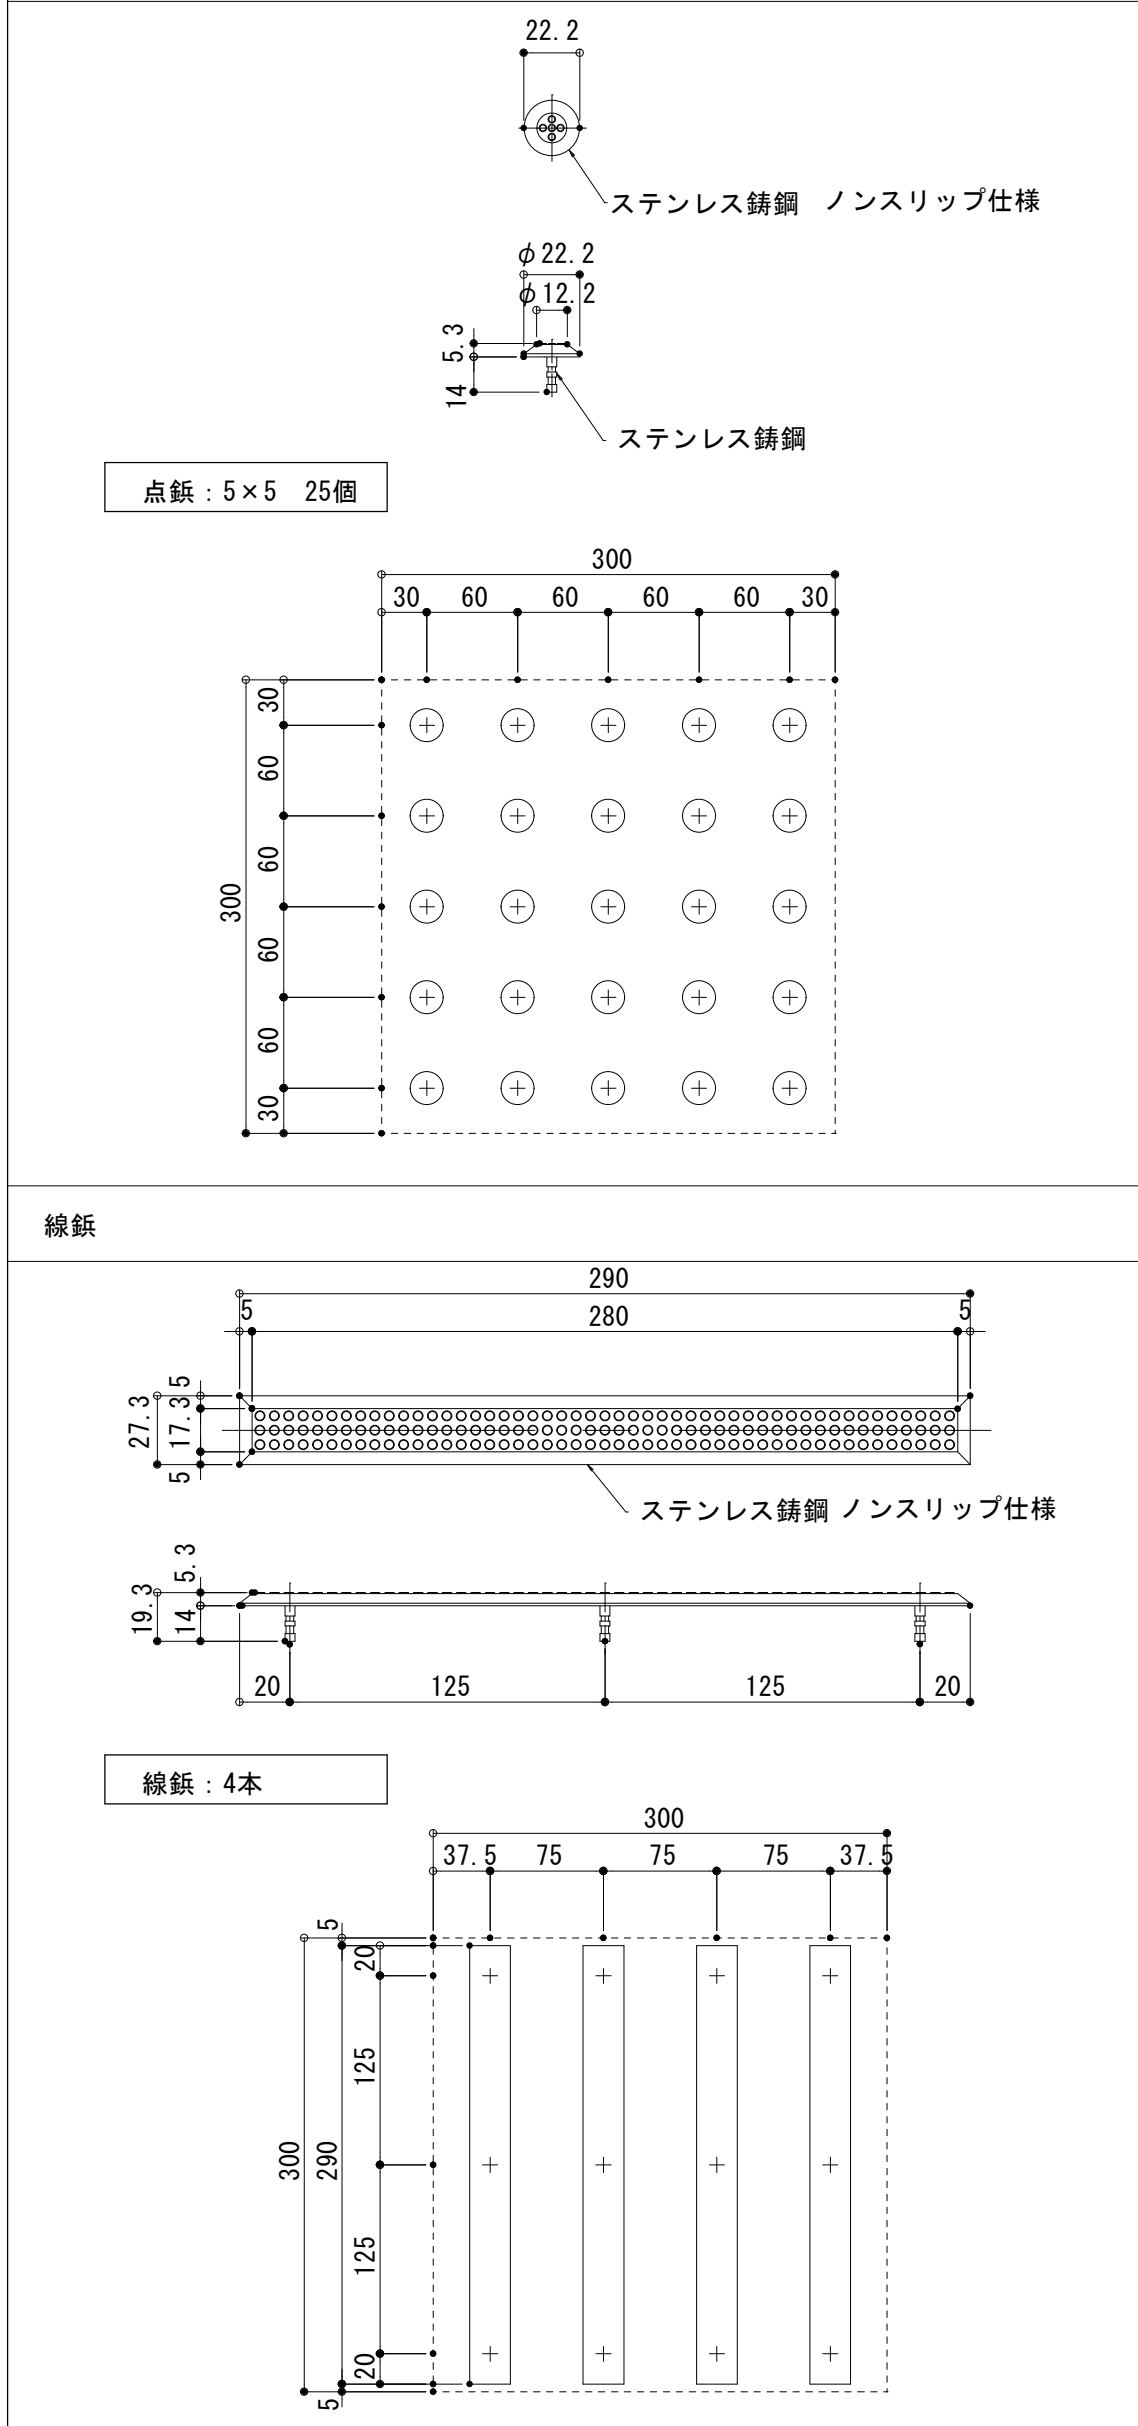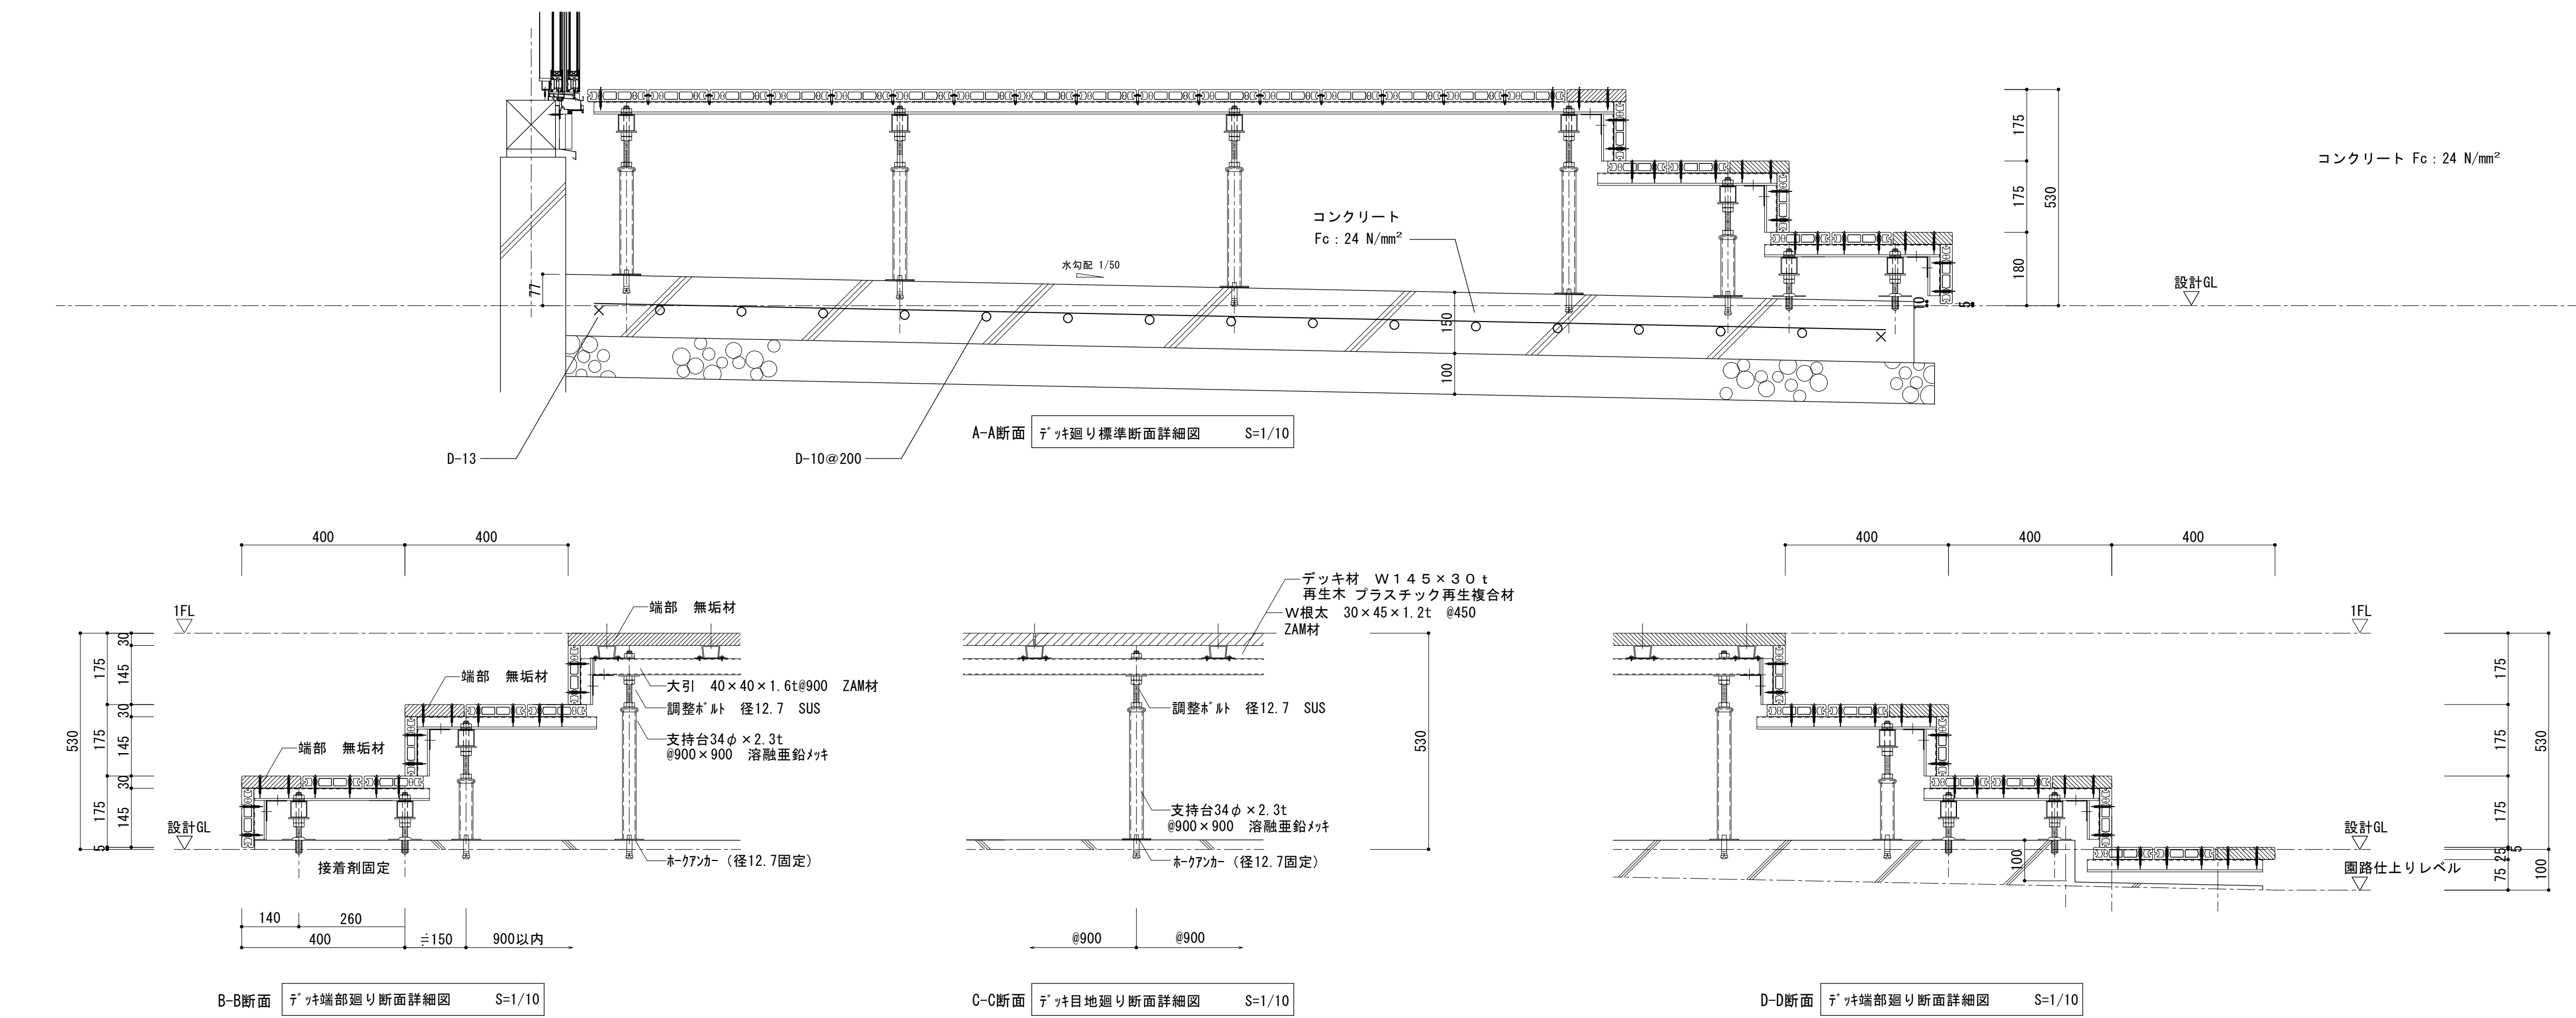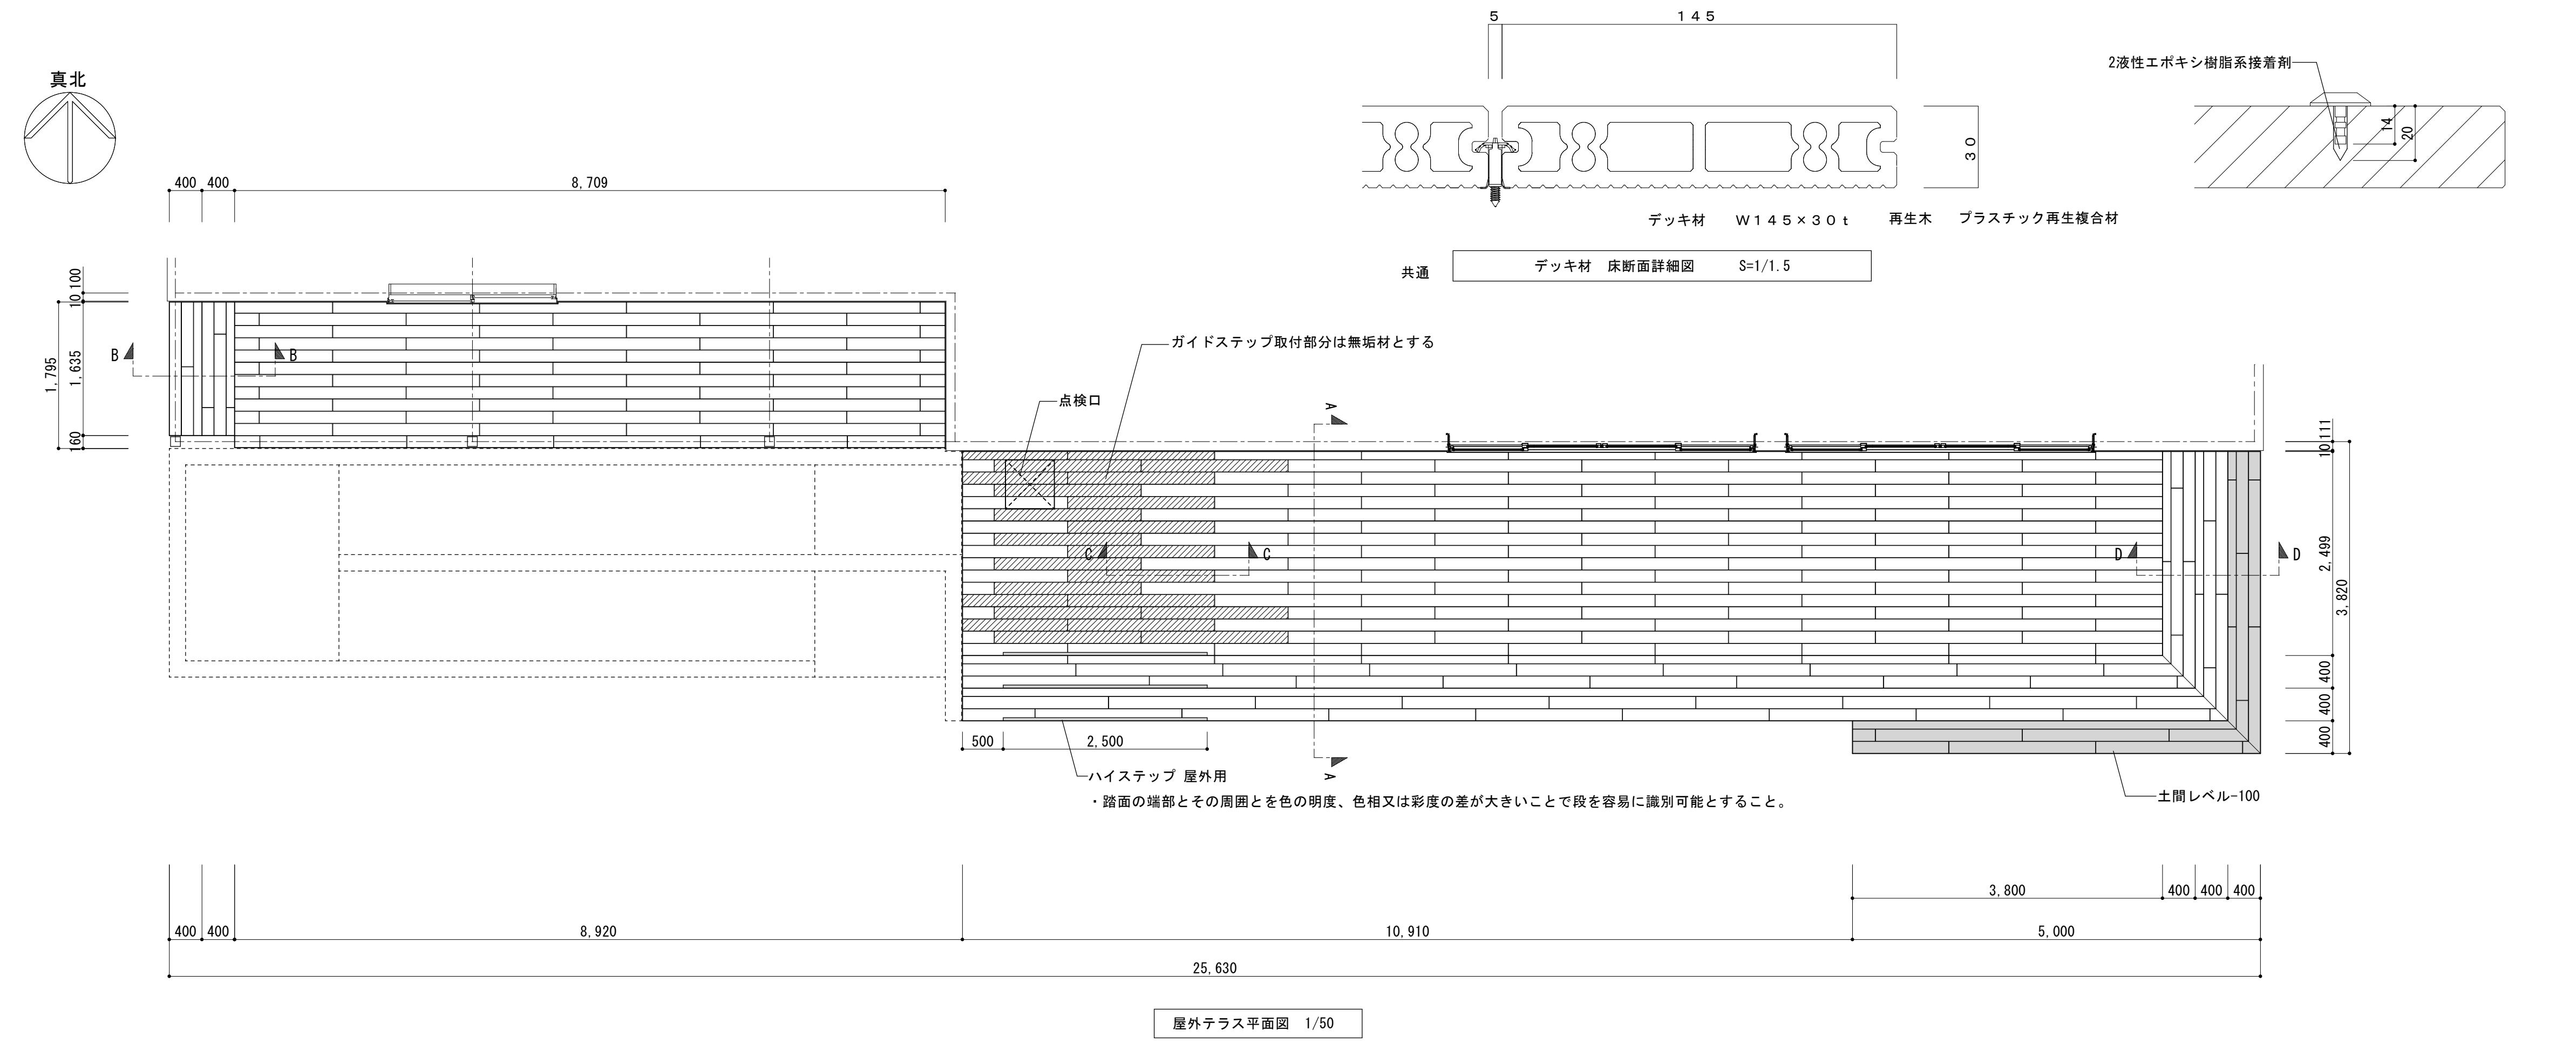


工 事 名	日野市立まanganじ児童館改築建築工事			
図 番	G-10	図 名	外構詳細図（４）	縮 尺 A1 1：100 A3 1：200
作 成	年 月 日	監理	日野市総務部建築営繕課	
訂 正	年 月 日	設計	株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝	

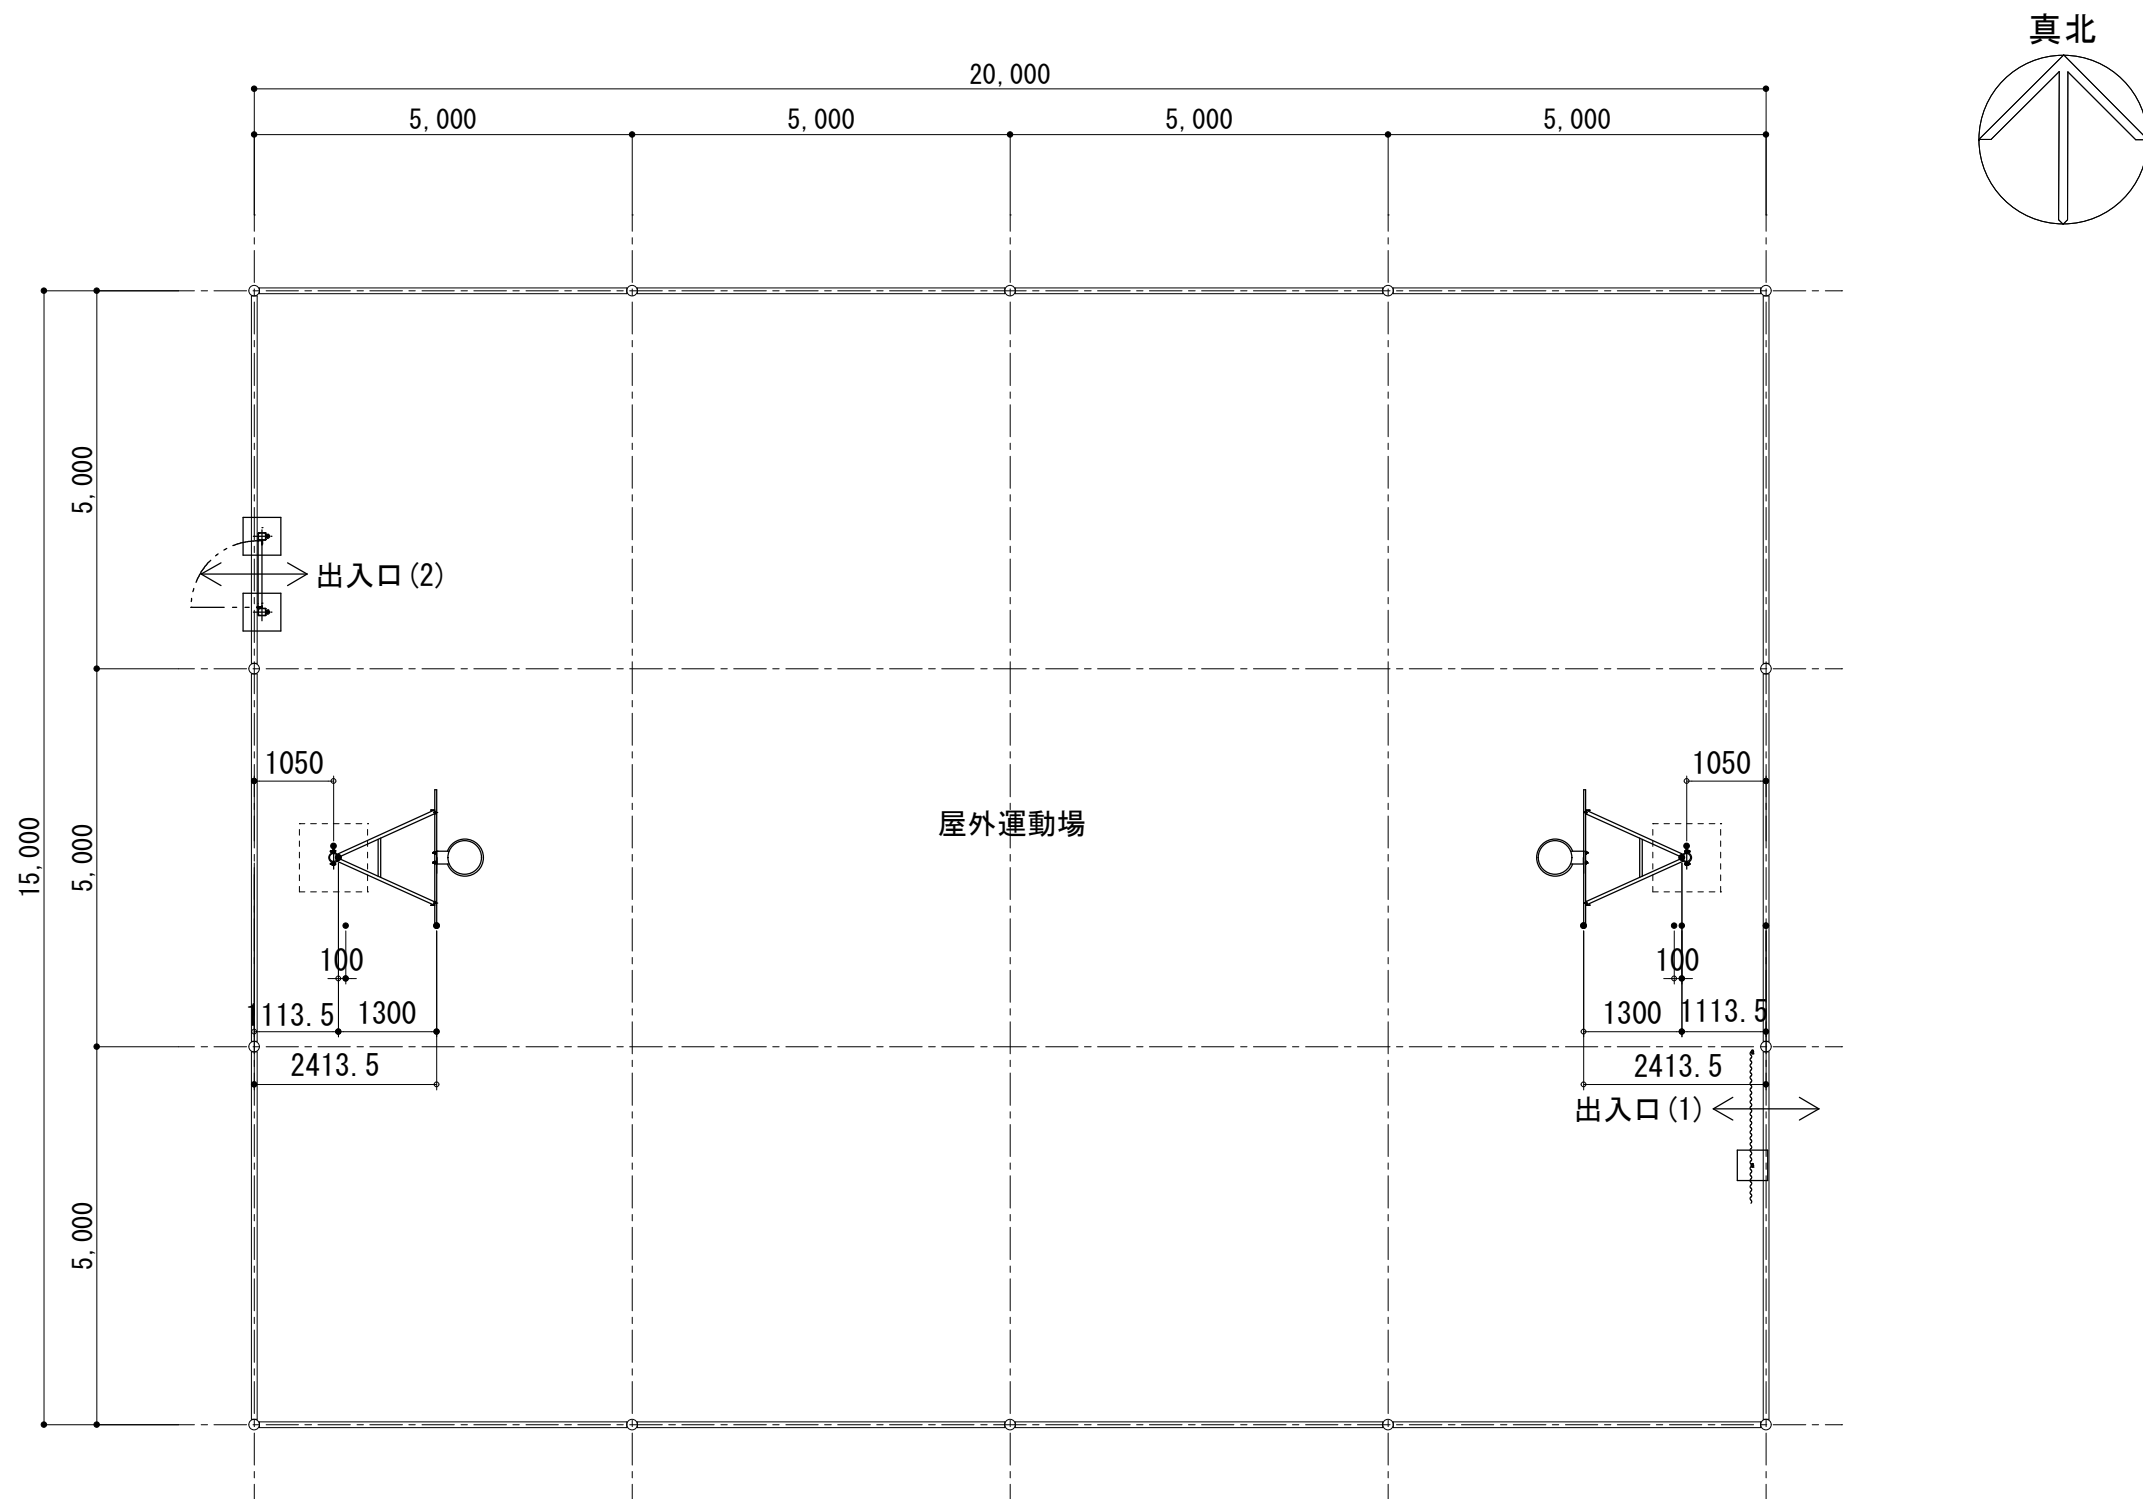


防球ネット平面図 1：100

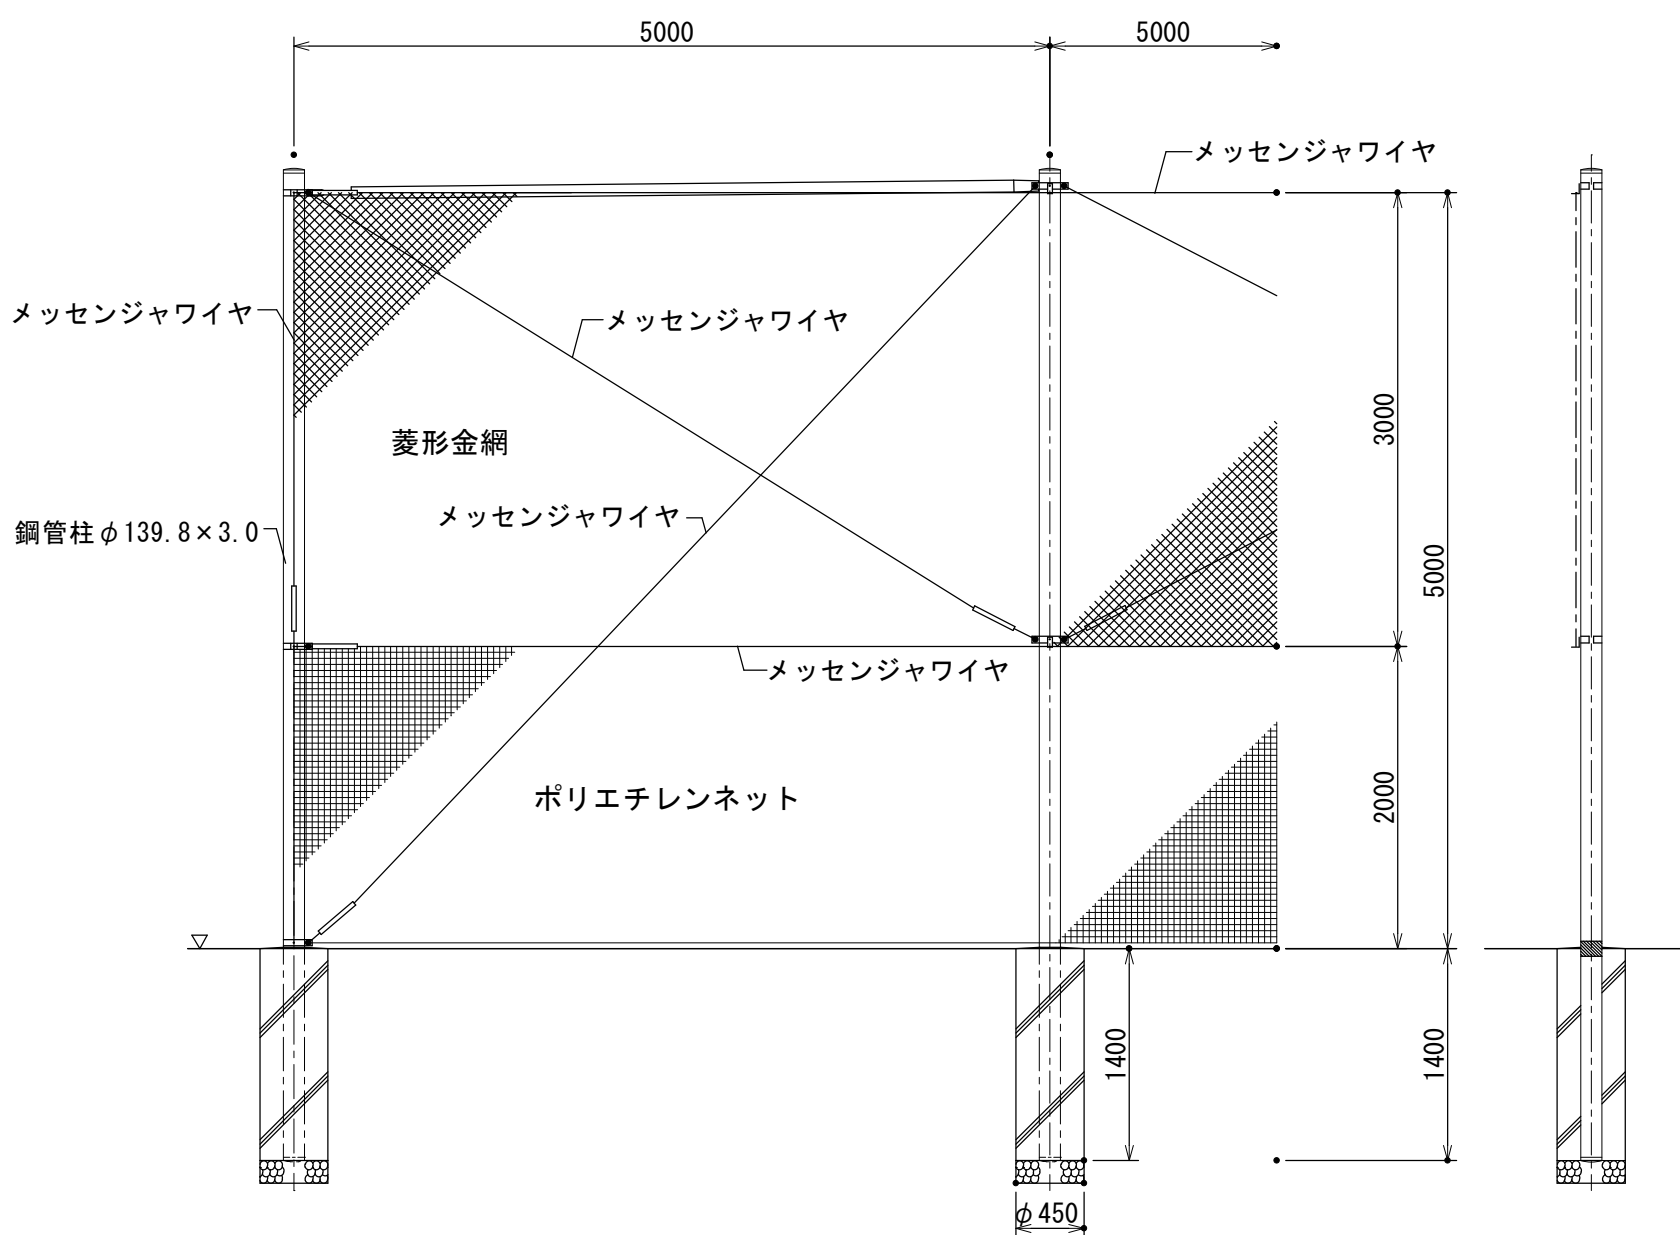


防球ネット立面図 1：50

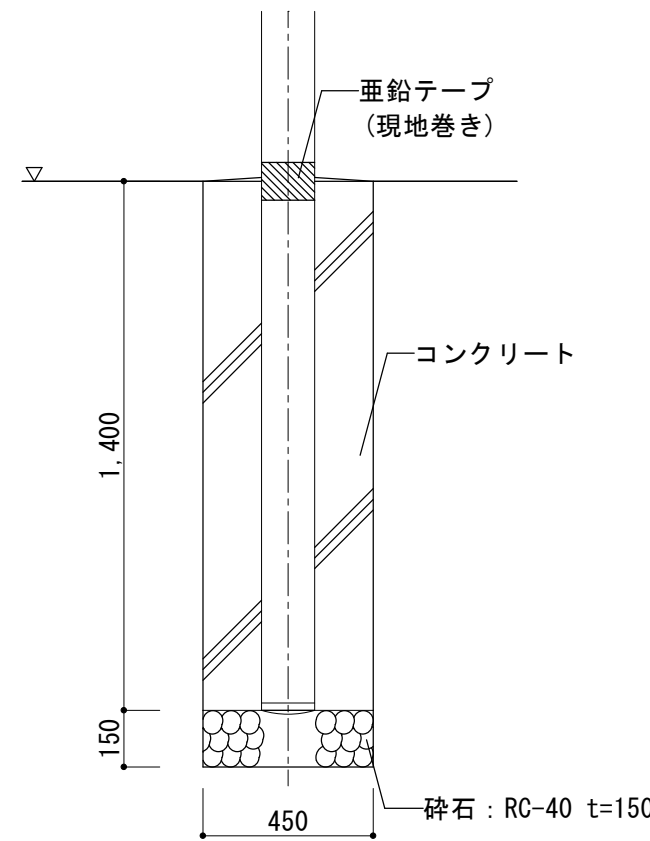

鋼管柱 基礎詳細図 1：20

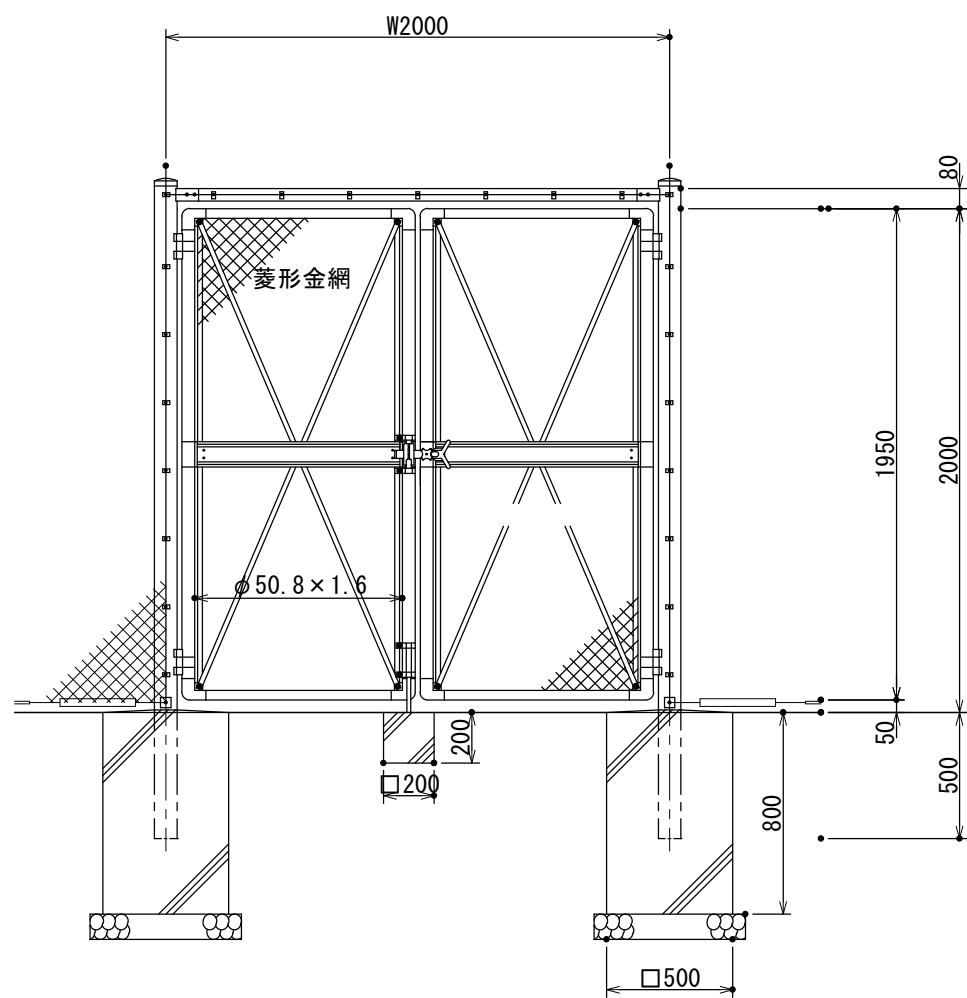

出入口（1）詳細図 1：30


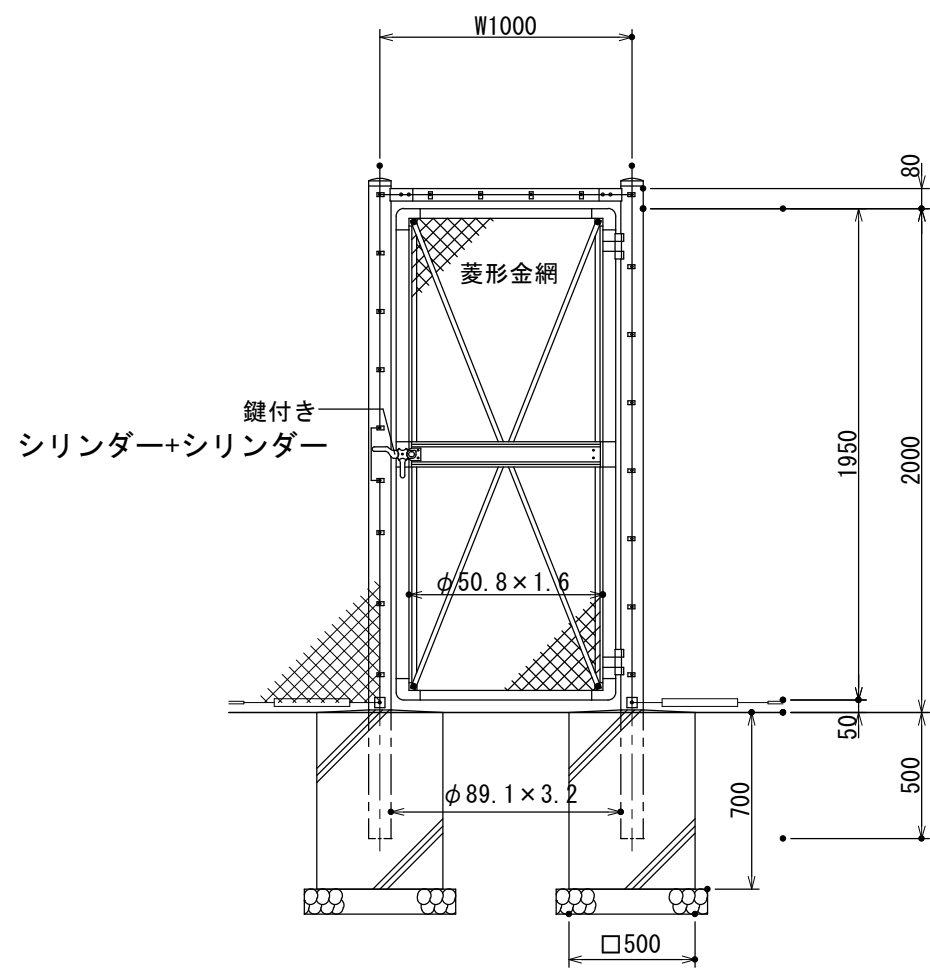


出入口（2）詳細図 1：30

◆防球ネット数量表

項目	仕 様	数量	備考
ネット支柱 H=5m	鋼管柱	14本	溶融垂鉛メッキ仕上げ
上部 防球ネット	菱形金網 φ1.8×40mm	210㎡	H=3m L=70m
下部 防球ネット	ポリエチレンネット 365T/56本 40mm目	140㎡	H=2m L=70m
出入口 (1) 開口 H=2m W=1.5m	鋼材門扉 (両開き) 菱形金網	1ヶ所	溶融垂鉛メッキ仕上げ
出入口 (2) 開口 H=2m W=1m	鋼材門扉 (片開き) 菱形金網	1ヶ所	溶融垂鉛メッキ仕上げ 鍵付き

工 事 名	日野市立まanganじ児童館改築建築工事		
図 番	G-11	図 名	外構詳細図（5）
作 成	年 月 日	監 理	日野市総務部建築営繕課
訂 正	年 月 日	設 計	株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝

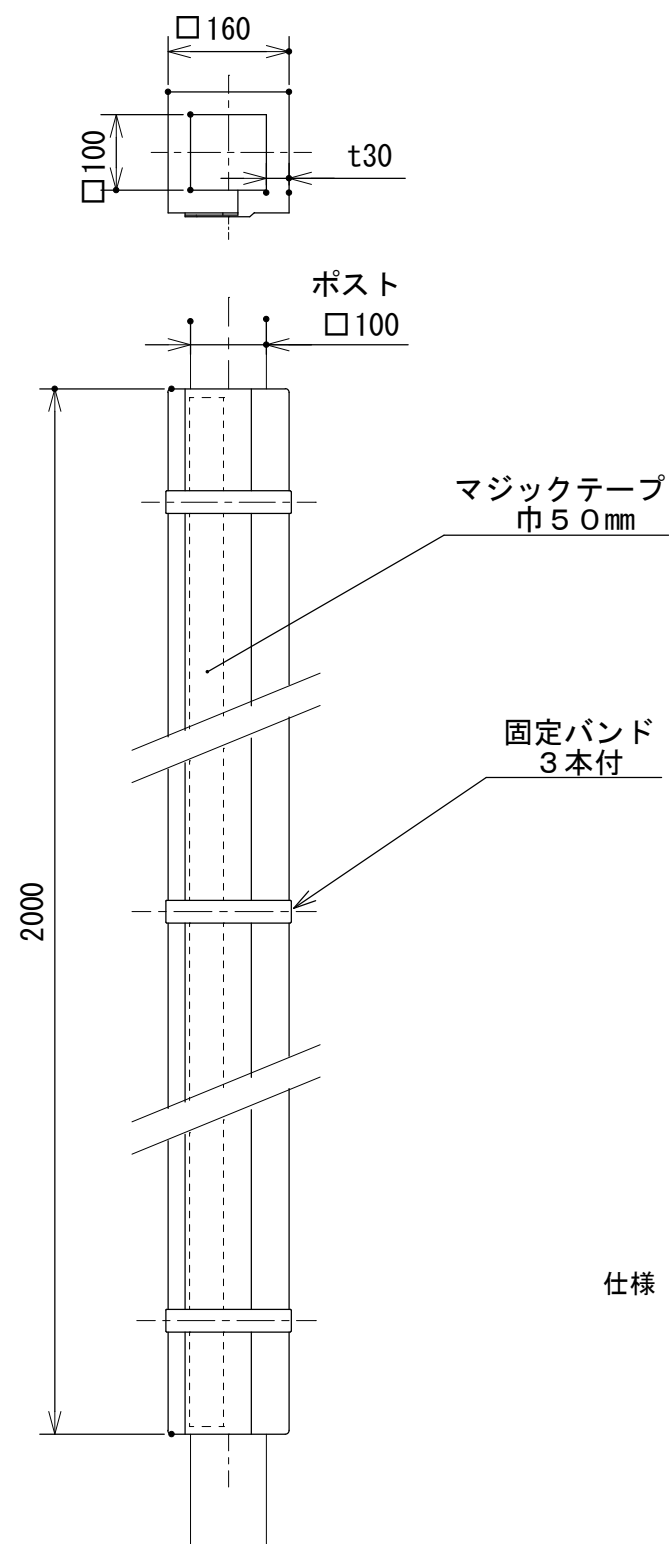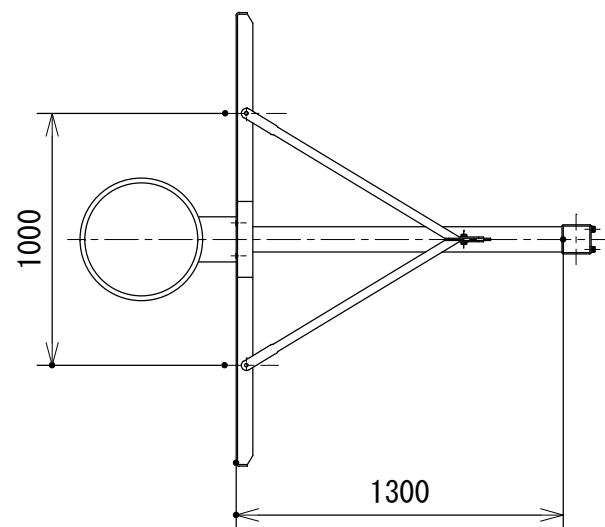

仕様 外皮 : 防水帆布
 芯材 : ポリエチレンフォーム
 固定方法 : マジックテープ 固定バンド3本付

重量：2.3kg

色				
赤	緑	青	黄	白

※標準色は赤色となります

注意

- ・本製品は風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲで設計しております。
これに適合しない場所に設置する場合は弊社までご相談ください。
- ・基礎寸法は参考です。短期地耐力100kN/m²を想定しておりますが、
現場の状況に合わせて設計してください。



・基礎寸法は参考です。短期地耐力 100kN/m^2 を想定しておりますが、現場の状況に合わせて設計してください。

仕様	
ボード	アルミ合金 板厚6mmバンテン板
焼付塗装	
ポール	一般構造用角形鋼管 (JIS G3466 STKR)
	電気亜鉛めっき処理後焼付塗装
アーム	一般構造用角形鋼管 (JIS G3466 STKR)
	一般構造用炭素鋼管 (JIS G3444 STK)
	電気亜鉛めっき処理後焼付塗装
リング	一般構造用圧延鋼材 (JIS G3101 SS)
	電気亜鉛めっき処理後焼付塗装 (橙色)
ネット	ビニロン 205/300本
ねじ類	ステンレス製 (SUS304)
重量	117kg/半対

※ 製品は(一社)日本公園施設業協会 JPFA-SPL-S 2014に準拠する。

保護マット詳細図 1/10

工 事 名		日 野 市 立 ま ん が ん に 児 童 館 改 築 建 築 工 事			
図 番		G-12	図 名	外 構 詳 細 図 (6)	縮 尺 A1 1:30 A3 1:60
作 成 年 月 日		監 理 日 野 市 総 務 部 建 築 営 繕 課			
訂 正 年 月 日		設 計 株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所所在地 東京都 知事 第 1 6 9 8 号 設計者 一級建築士 第 2 6 7 3 7 1 号 野 野 寺			

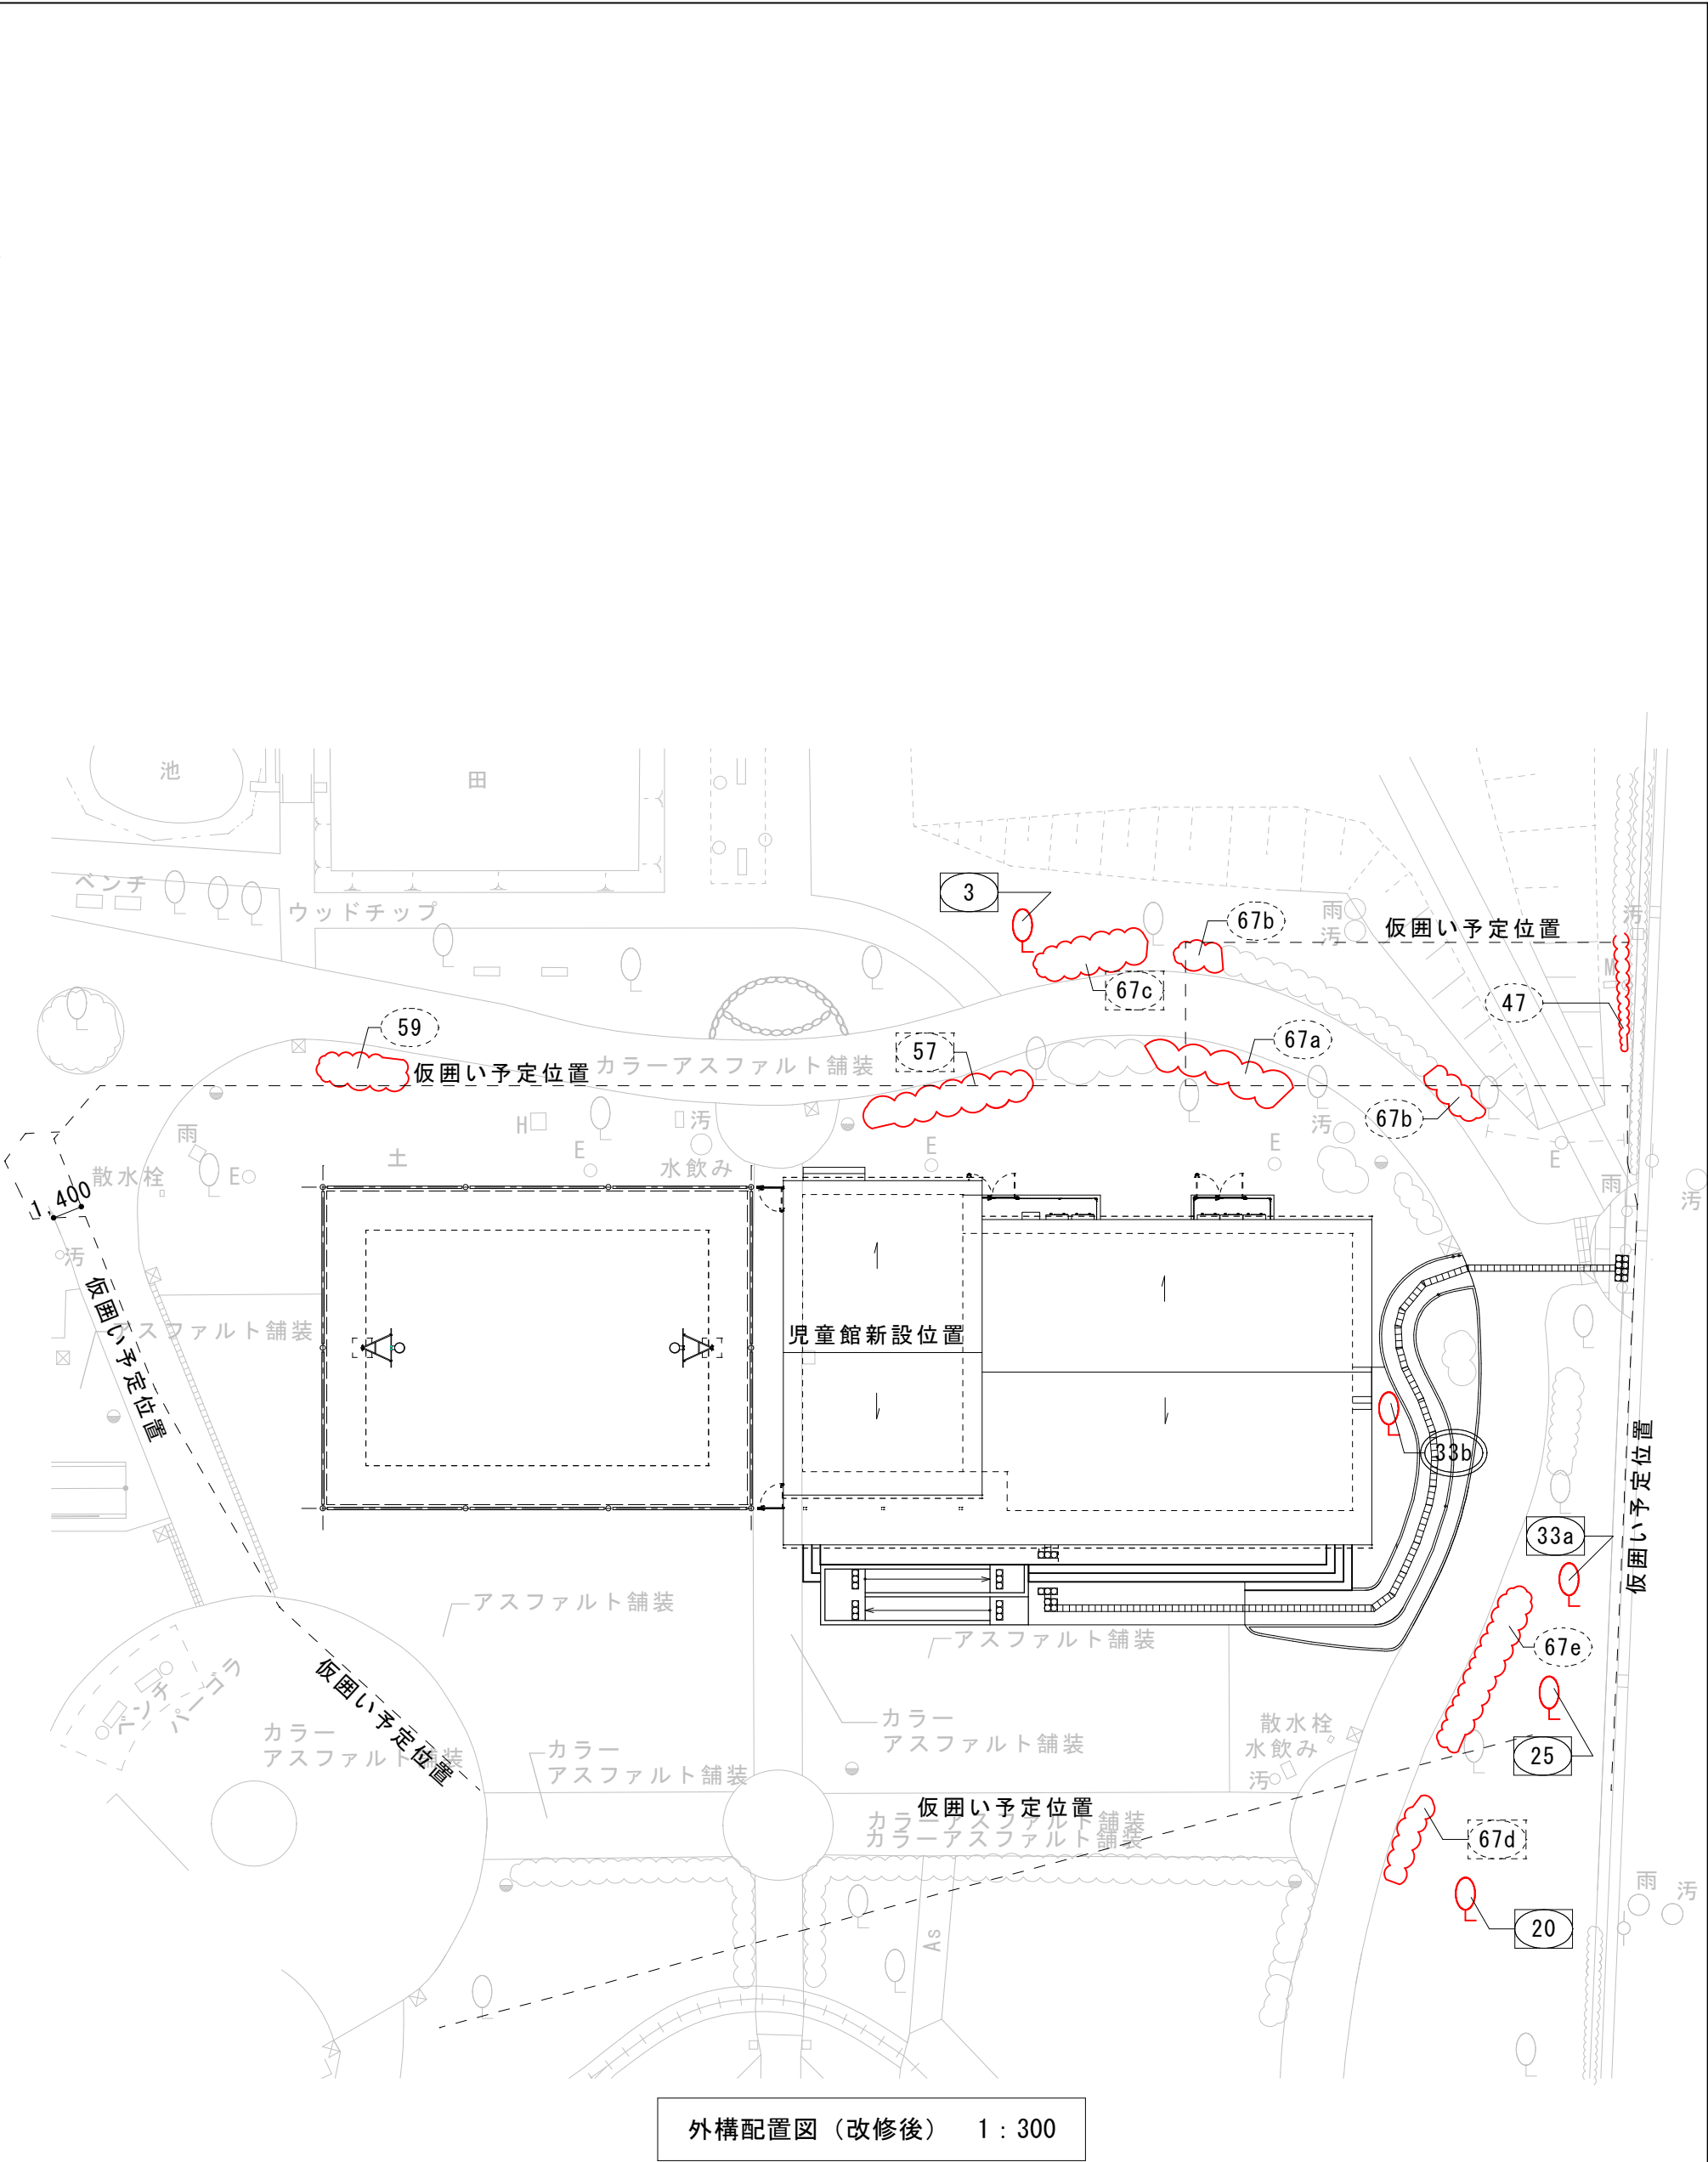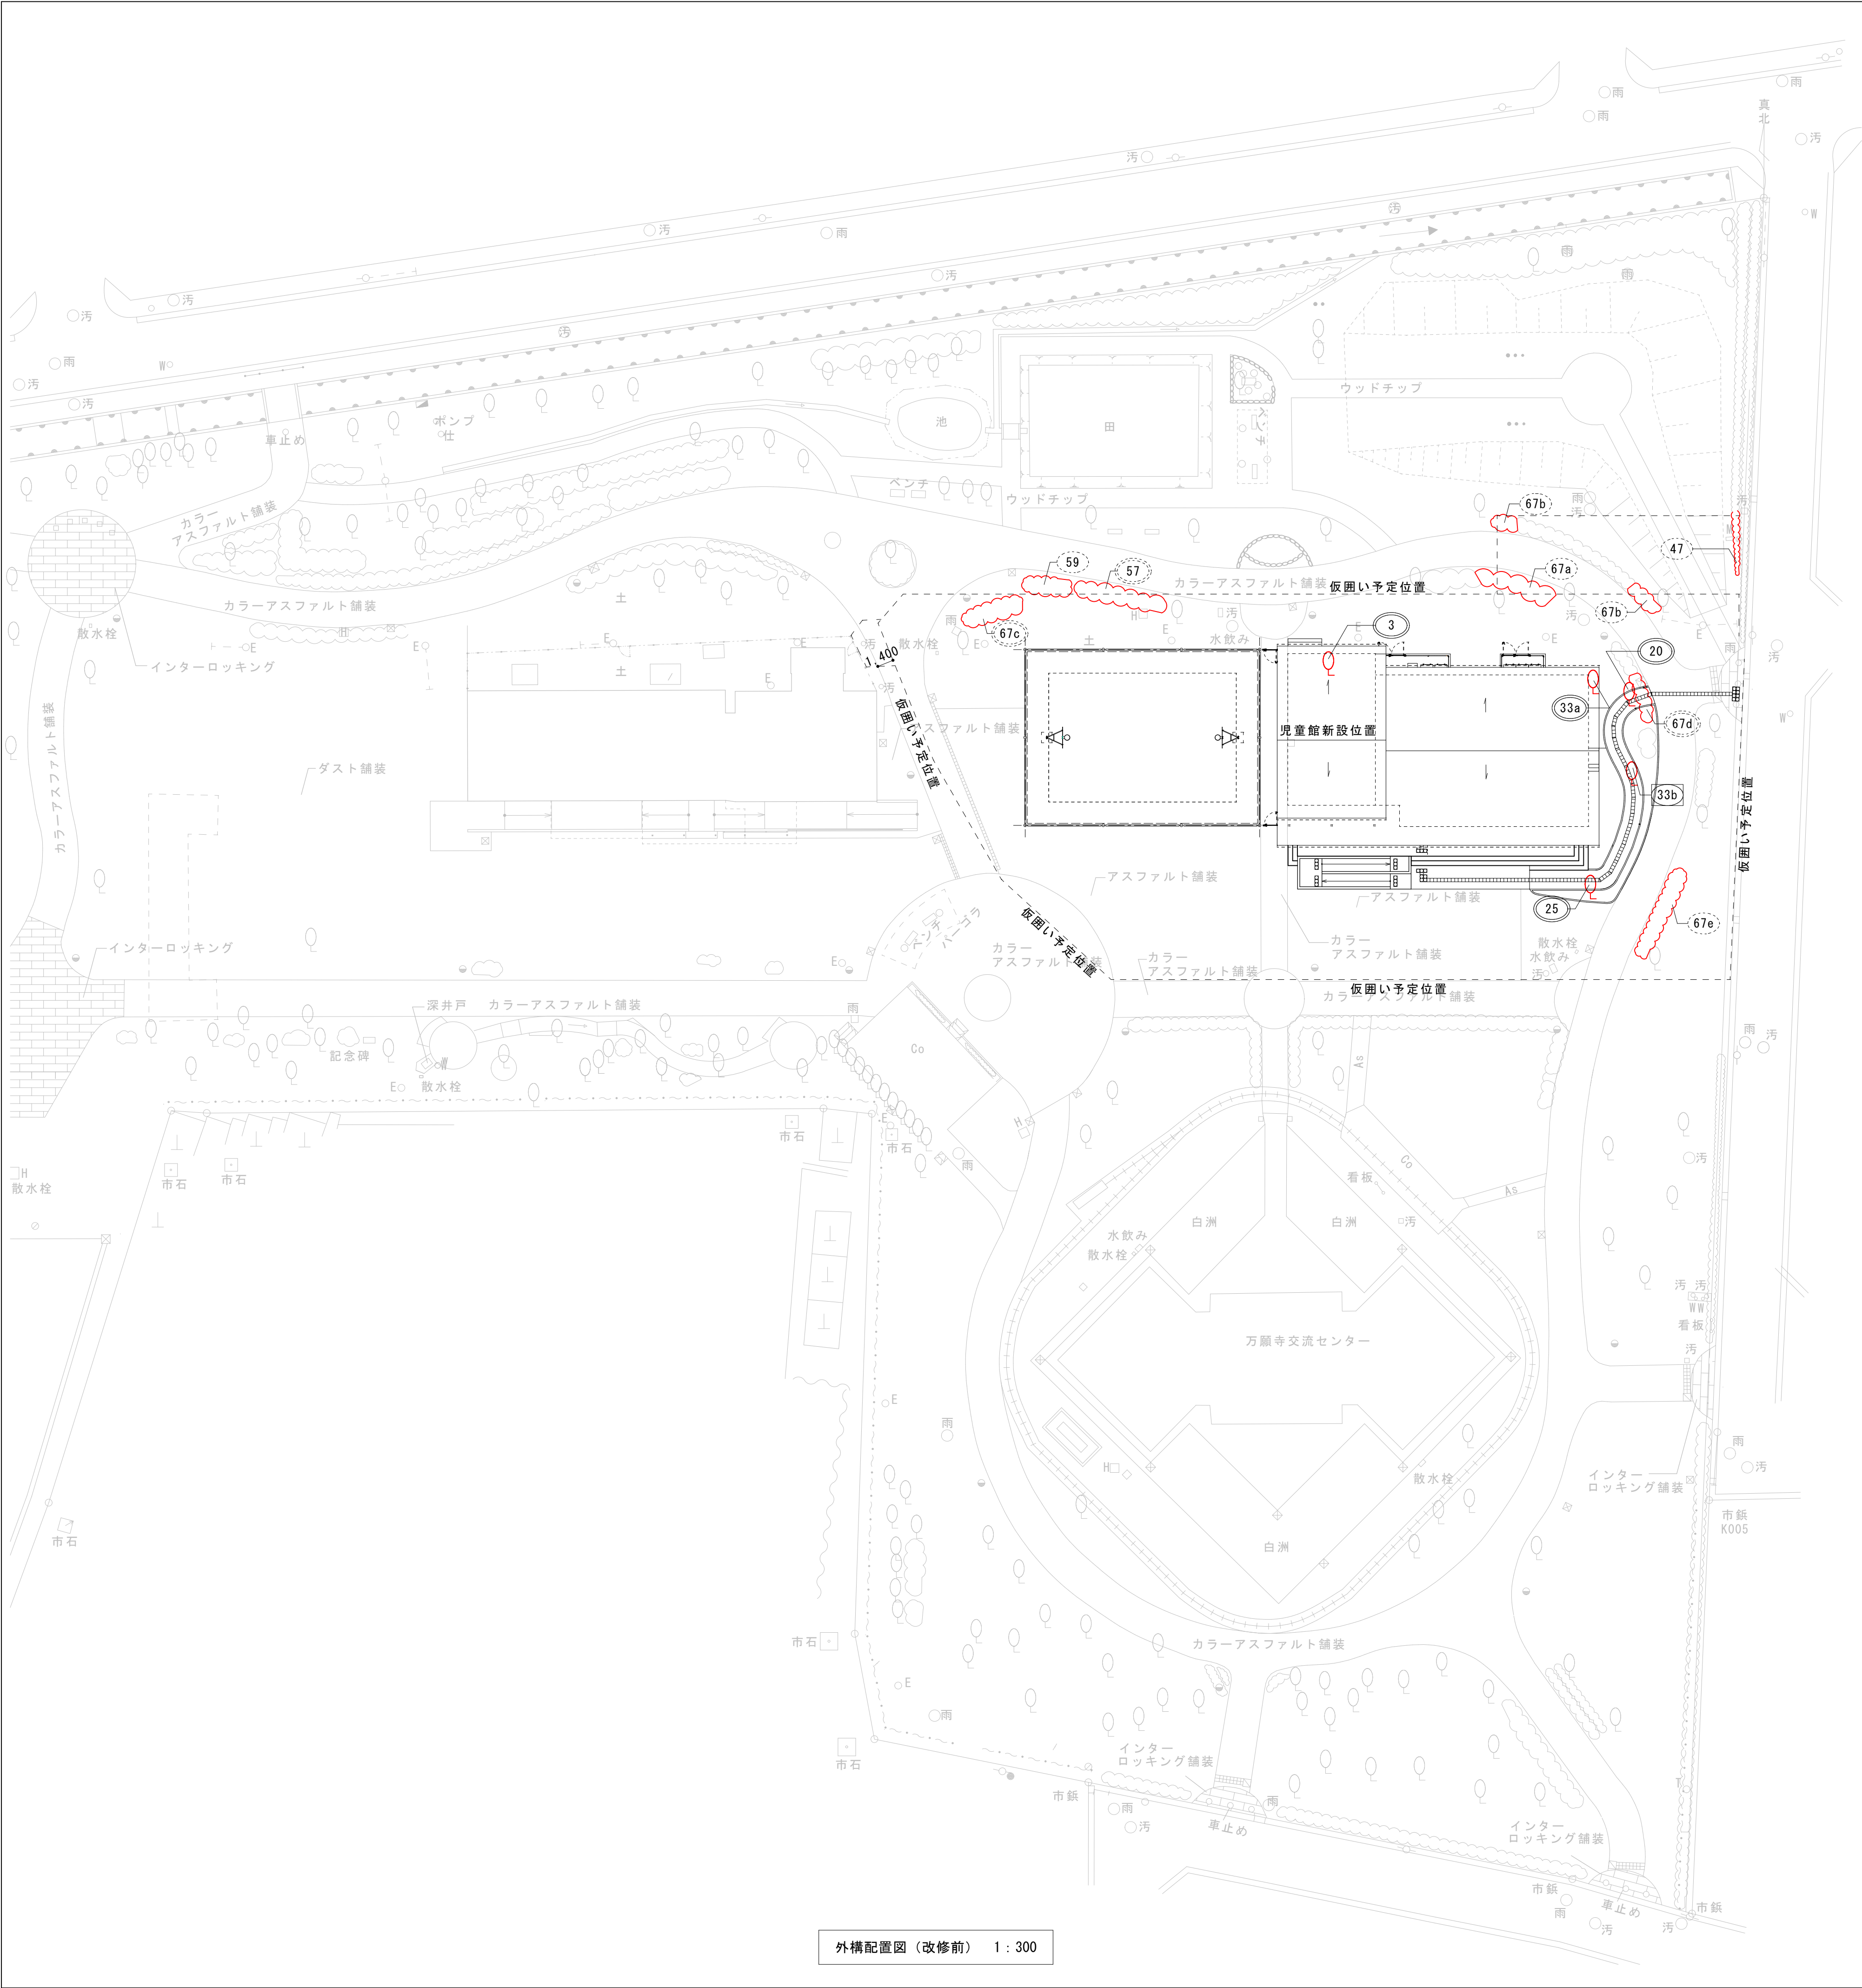

樹木リスト（改修前・改修後）

記号	工事内容	名称	樹種	幹回り (cm)	枝幅 (m)	高さ (m)	本数・面積	記号	工事内容	備考
3	別途工事にて【撤去】	クロマツ	常緑高木	161	7.0	9.0	1 本	3	【新設】	新設の高さは3.0m程度
20	【撤去】	ソメイヨシノ	落葉高木	128	6.0	6.0	1 本	20	【新設】	新設の高さは3.0m程度
25	【撤去】	ヤマザクラ	落葉高木	95	3.5	5.0	1 本	25	【新設】	新設の高さは3.0m程度
33a	【撤去 伐根のみ】	コブシ	落葉小高木	122	5.0	10.0	1 本	33a	【新設】	新設の高さは3.0m程度
33b	【撤去】	コブシ	落葉小高木	122	5.0	10.0	1 本	33b	【新設】	新設の高さは3.0m程度
47	【一部撤去・移植】	オオムラサキツツジ	落葉低木	-	株立	0.9	20 株			
57	【撤去】	ユキヤナギ	落葉低木	-	-	0.9	9 株	57	【移植】	
59	【撤去・移植】	ドウダンツツジ	落葉低木	-	株立	0.8	24 株			
67a	【一部撤去・移植】	ユキヤナギ	落葉低木	-	株立	0.9	10 株			
67b	【一部撤去・移植】	ユキヤナギ	落葉低木	-	株立	0.9	10 株			
67c	【移植】	ユキヤナギ	落葉低木	-	株立	0.9	10 株	67c	【移植】	
67d	【移植】	ユキヤナギ	落葉低木	-	株立	0.9	10 株	67d	【移植】	
67e	【撤去・移植】	シロヤマブキ	落葉低木	-	株立	0.9	15 株			

※1 〇は【撤去】と同じ位置に【新設】する。【撤去】は伐採・伐根を示す。

※2 〇は【撤去】と別の位置 〇に【新設】する。



なお、〇の樹種、幹回り、枝幅、高さ、本数・面積は、備考に記載がある場合を除き、樹木リストの左側と同様にする。

※3 〇は【撤去】と同じ位置に【移植】する。

※4 〇は【撤去】と別の位置 〇に【移植】する。

凡例
▶ カッター入れ

工 事 名	日野市立まんがんじ児童館改築建築工事			
図 番	G-14	図 名	樹木リスト 1	縮 尺 A1 1:300 A3 1:600
作 成	年 月 日	監理	日野市総務部建築営繕課	
訂 正	年 月 日	設計	株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝	

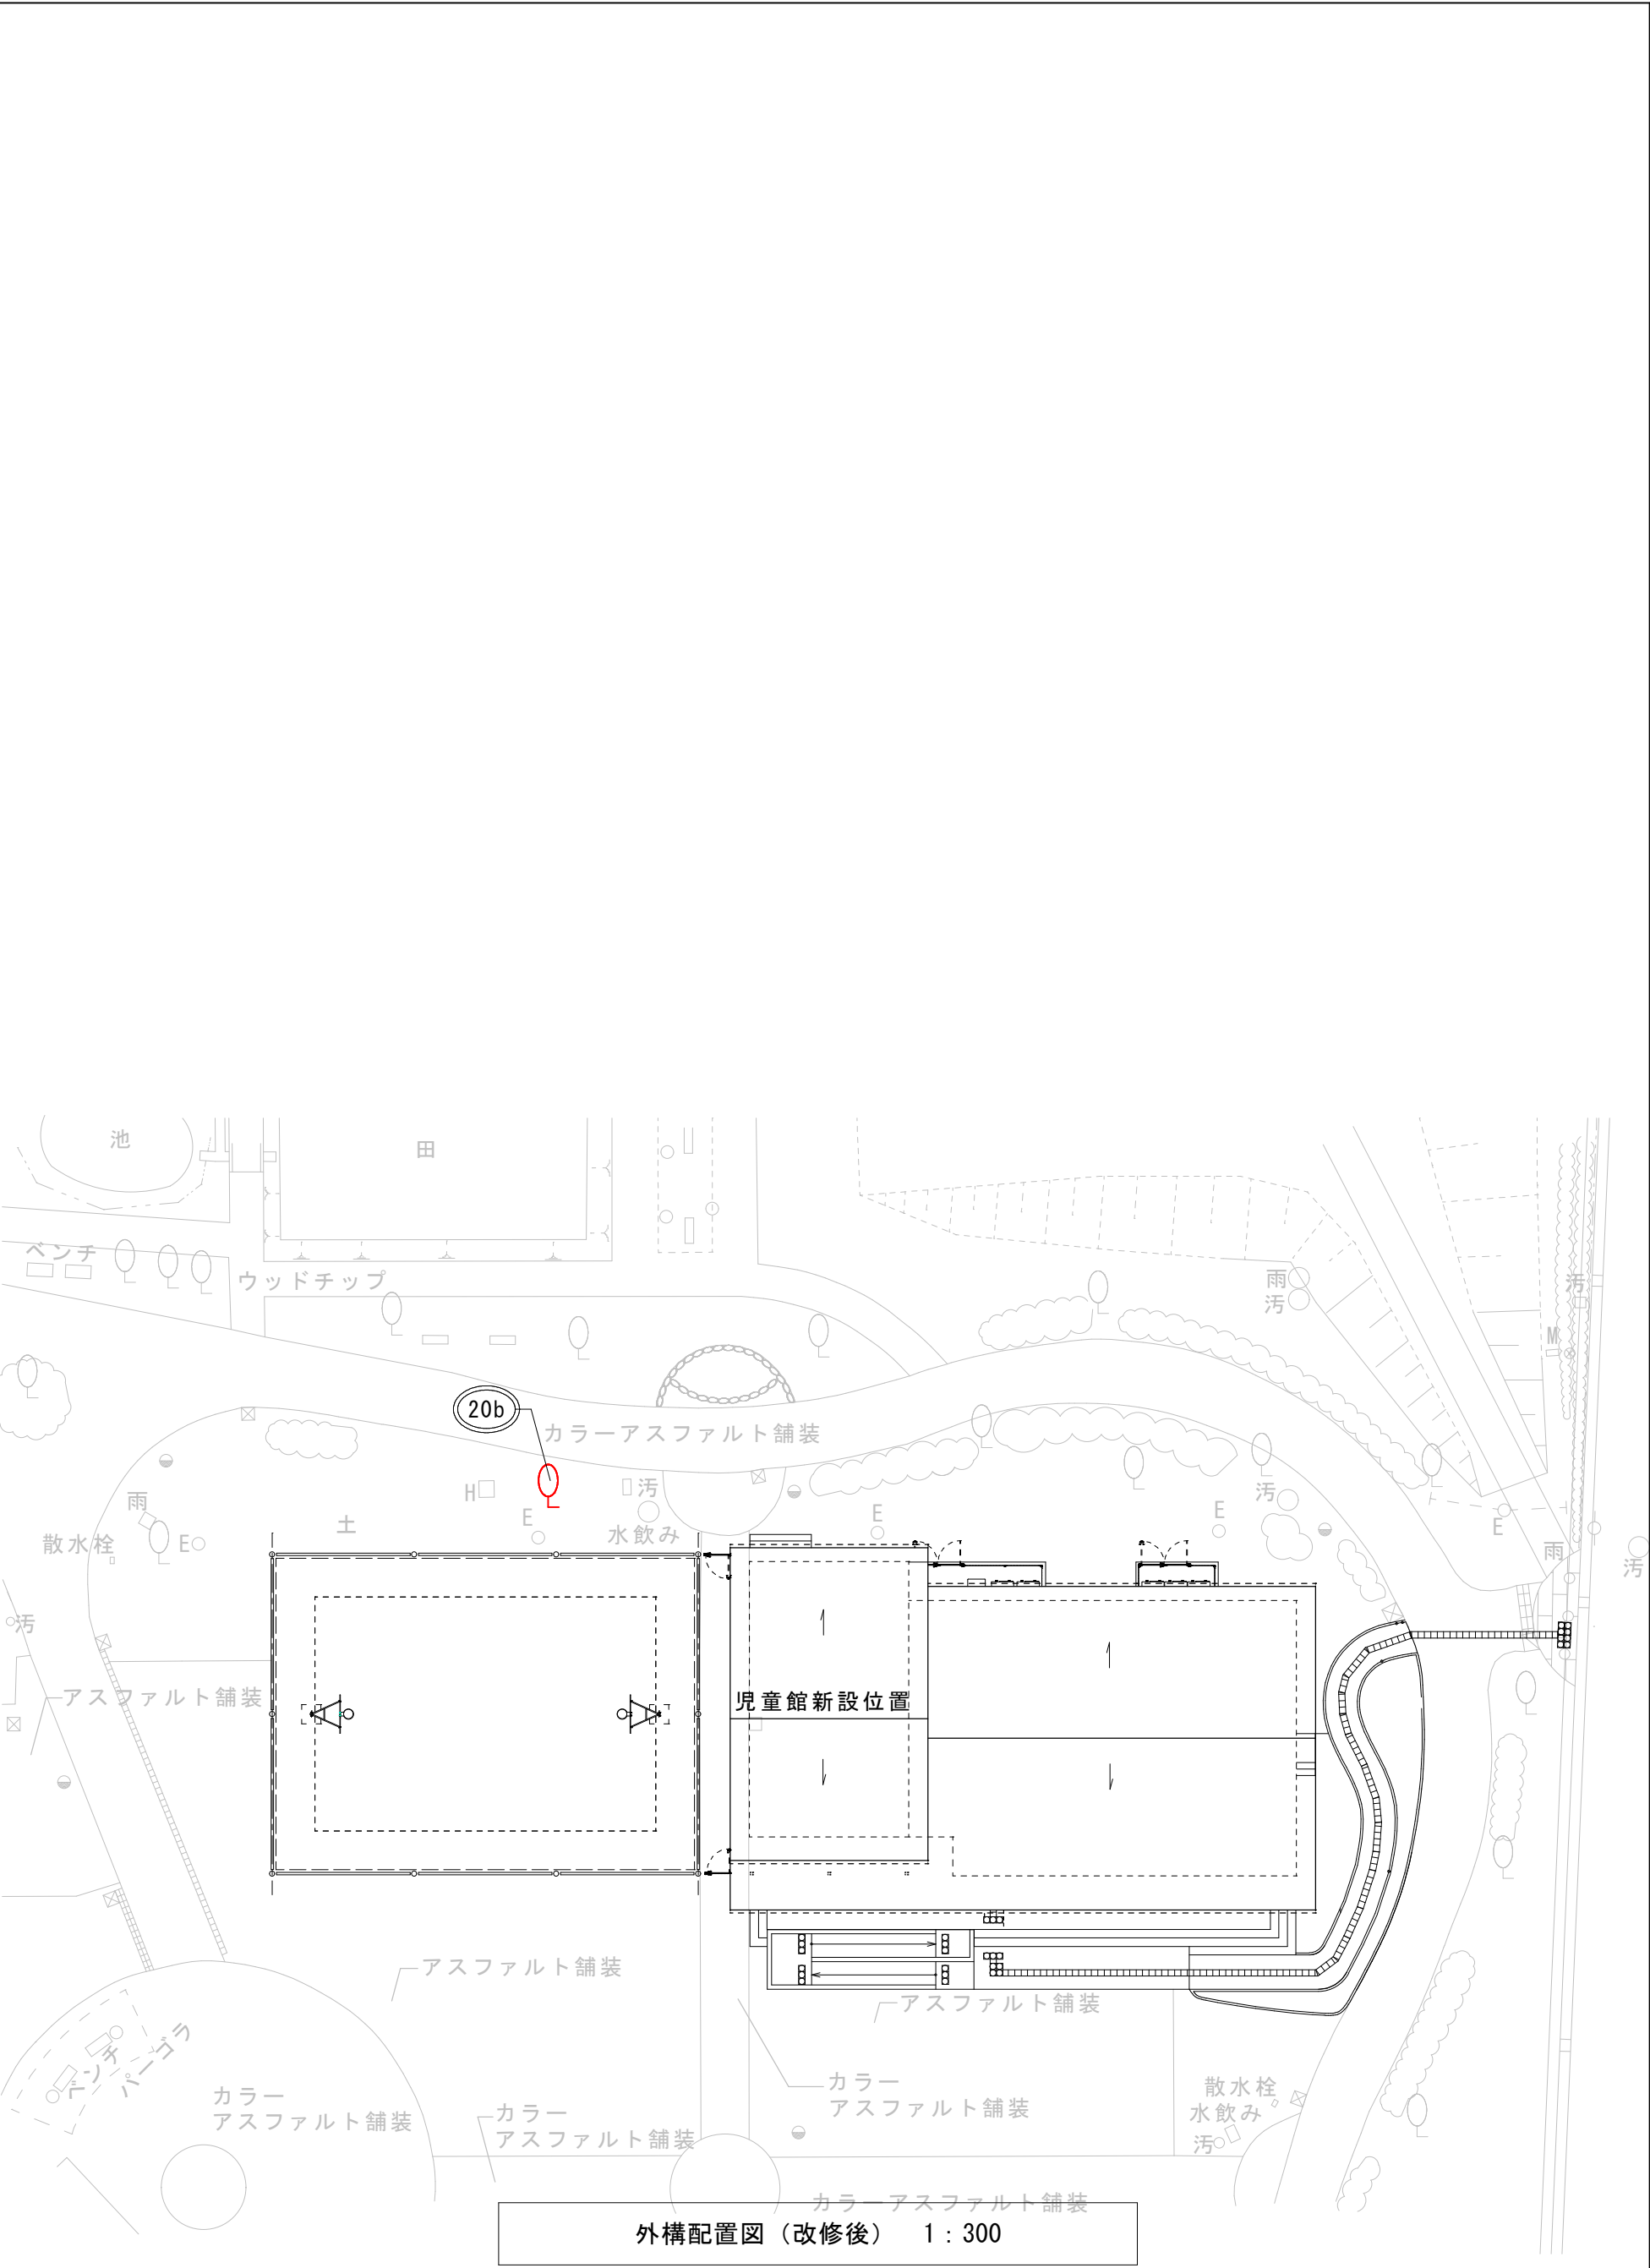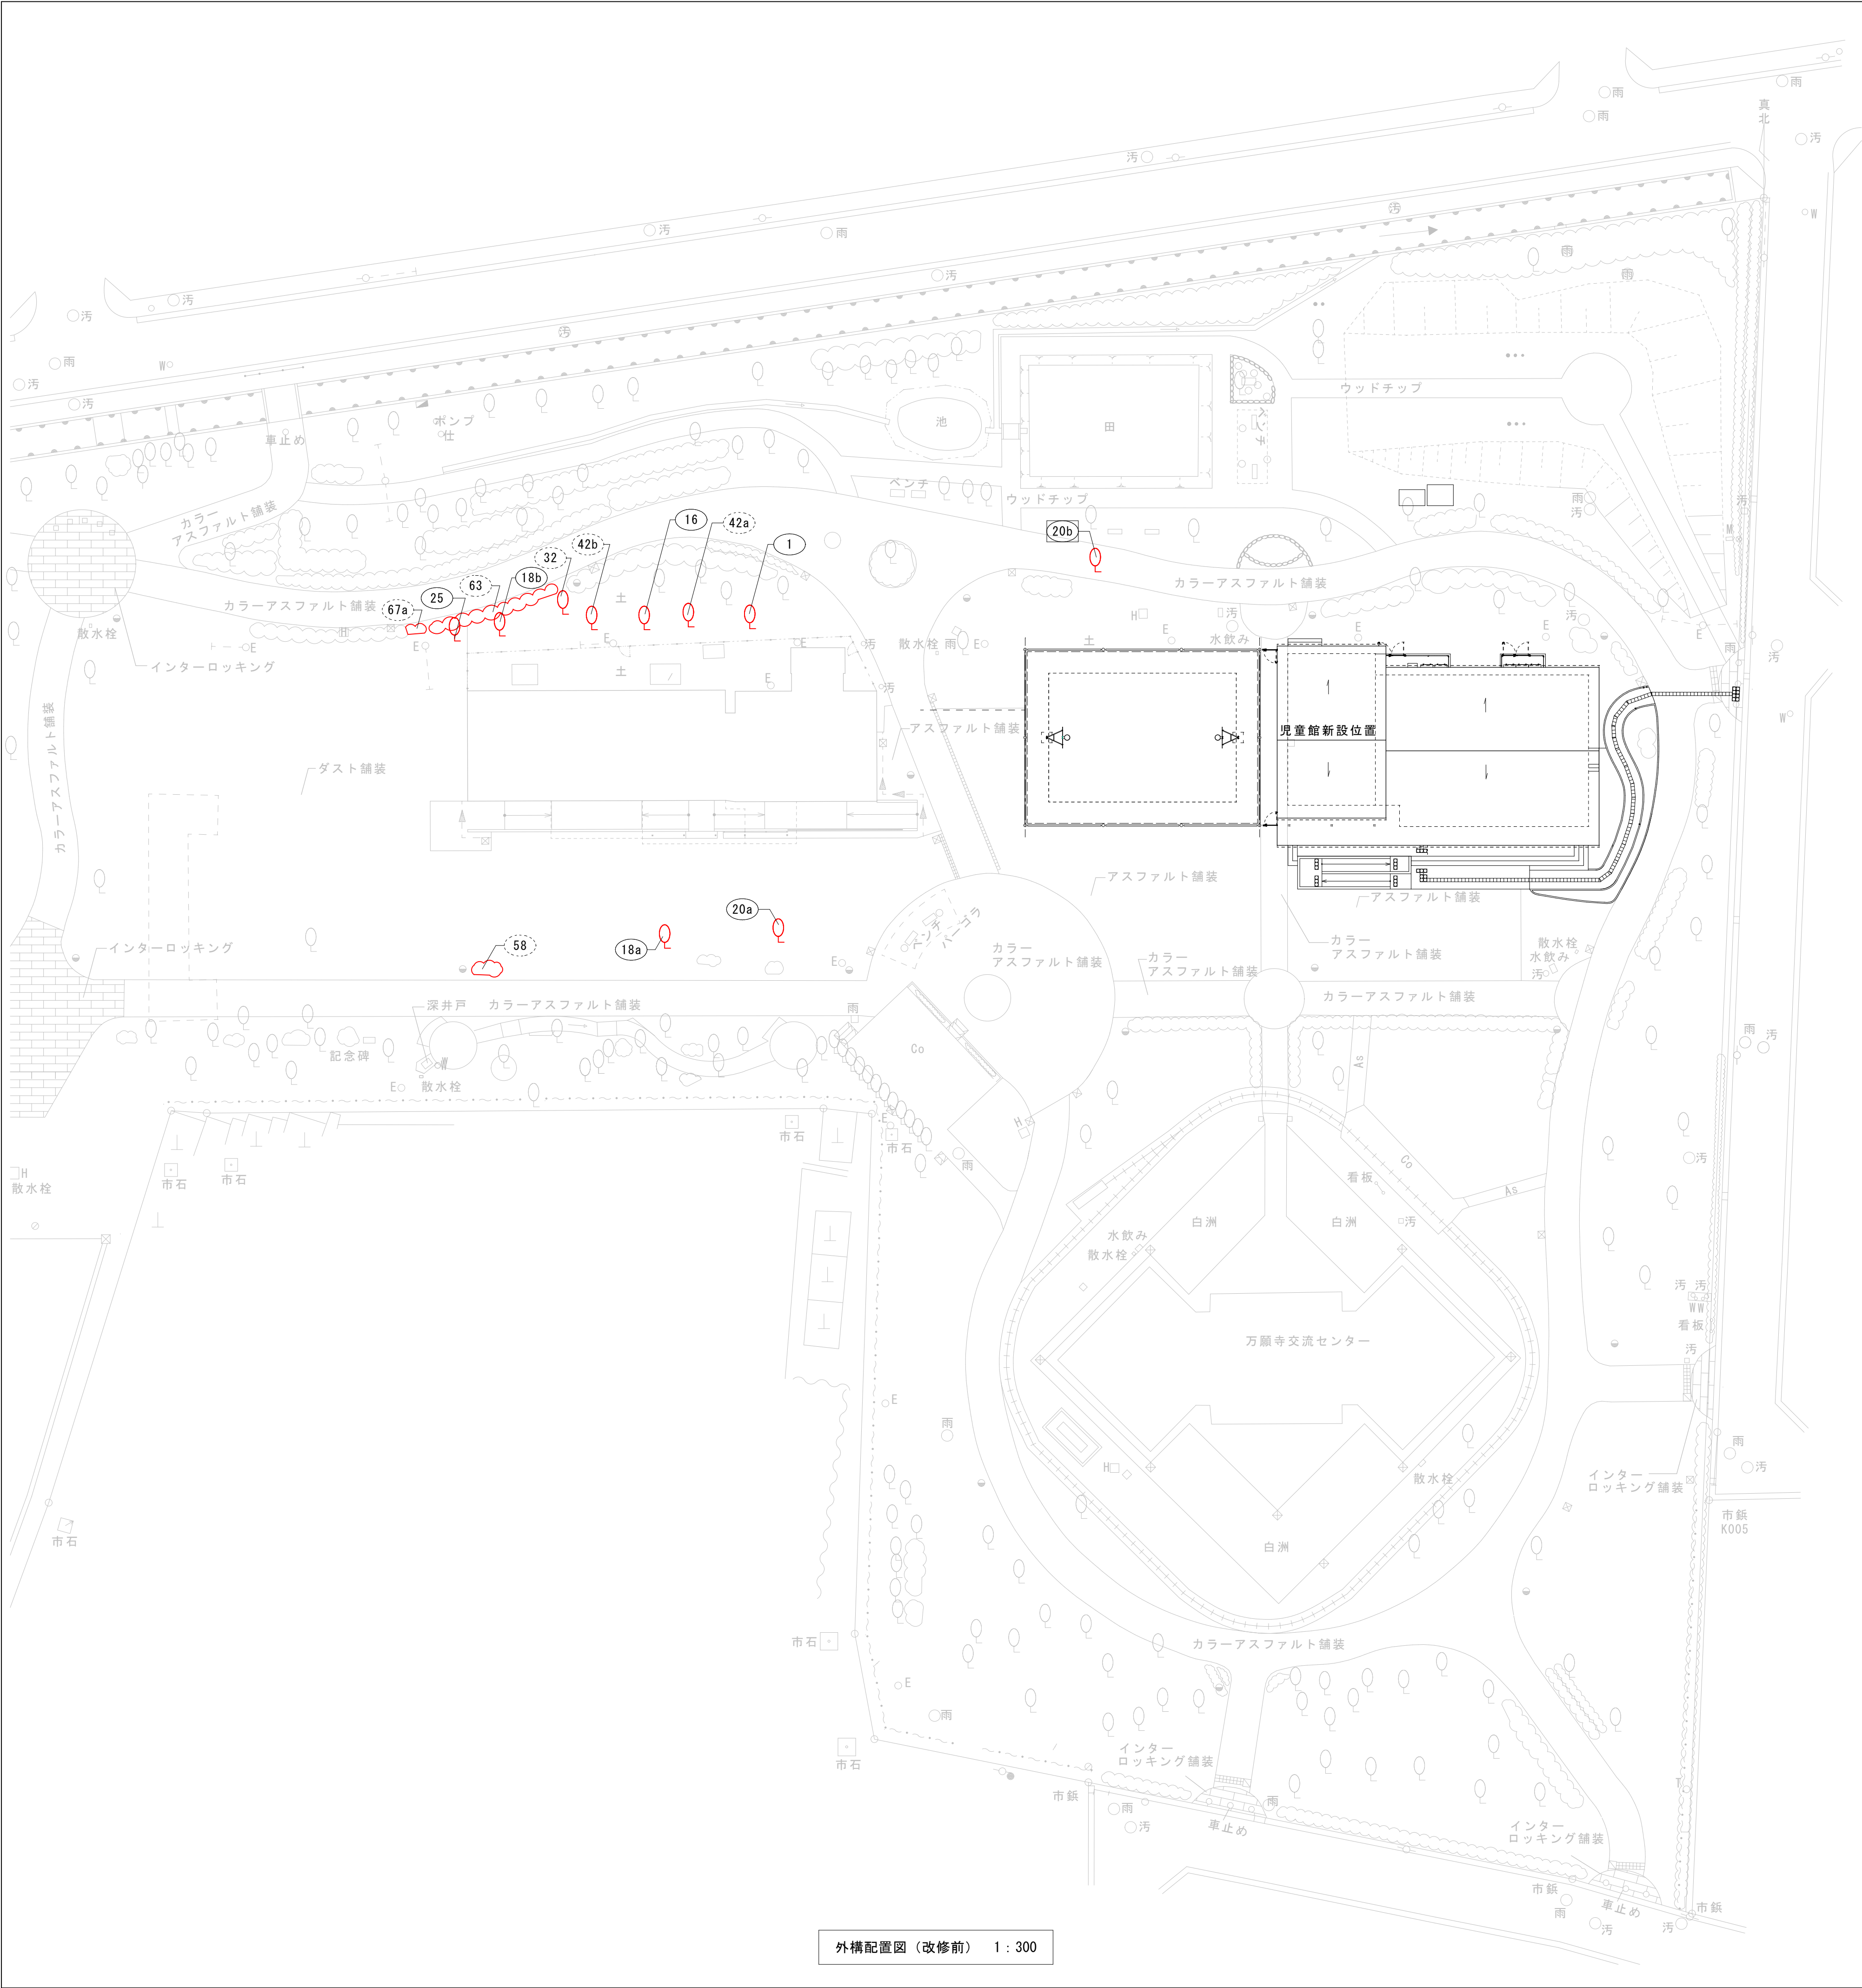

＜参考＞樹木リスト（改修前・改修後）										
記号	工事内容	名称	樹種	幹回り (cm)	枝幅 (m)	高さ (m)	本数・面積	記号	工事内容	備考
①	【撤去・新設】	アラカシ	常緑高木	52	3.0	2.0	1 本			新設の高さは2.4m程度
①6	【撤去・新設】	クヌギ	落葉高木	68	4.0	8.0	1 本			新設の高さは2.4m程度
①8a	【撤去・新設】	ケヤキ	落葉高木	157	8.0	12.0	1 本			新設の高さは2.4m程度
①8b	【撤去・新設】	ケヤキ	落葉高木	60	3.0	6.0	1 本			新設の高さは2.4m程度
②0a	【撤去・新設】	ソメイヨシノ	落葉高木	128	6.0	6.0	1 本			新設の高さは3.0m程度
②0b	【撤去】	ソメイヨシノ	落葉高木	128	6.0	6.0	1 本	②0b	【新設】	新設の高さは3.0m程度
25	【撤去・新設】	ヤマザクラ	落葉高木	95	3.5	5.0	1 本			新設の高さは3.0m程度
32	【撤去・移植】	アズミ	落葉小高木	125	5.0	6.0	1 本			
42a	【撤去・移植】	ヤマボウシ	落葉小高木	20	株立	2.5	1 本			
42b	【撤去・移植】	ヤマボウシ	落葉小高木	52	株立	3.5	1 本			
58	【撤去・移植】	シモツケ	常緑低木	-	株立	0.7	6 株			
63	【撤去・移植】	シロヤマブキ	常緑低木	-	株立	0.9	17 株			
67a	【一部撤去・移植】	ユキヤナギ	落葉低木	-	株立	0.9	5 株			

※1 ○ は【撤去】と同じ位置に【新設】する。【撤去】は伐採・伐根を示す。

※2 ○ は【撤去】と別の位置 □ に【新設】する。

なお、○の樹種、幹回り、枝幅、高さ、本数・面積は、備考に記載がある場合を除き、樹木リストの左側と同様にする。

※3 ○ は【撤去】と同じ位置に【移植】する。

工 事 名				日野市立まんがんじ児童館改築建築工事			
図 番		G-15	図 名		樹木リスト 2	縮 尺	A1 1:300 A3 1:600
作 成		年 月 日	監 理		日野市総務部建築営繕課		
訂 正		年 月 日	設 計		株式会社 土屋建築研究所 一級建築士事務所 事務所登録 東京都知事 第16988号 設計者 一級建築士 第267371号 菅野孝		