

図1


機器表

記号	系統名称	仕様	動力	台数	設置場所	備考
AC-1	事務室・玄関・ホール	冷房能力 45,000 Kcal/H 暖房能力 47,500 Kcal/H 屋内ユニット 圧縮機 3φ×200V 7.5KW×2 送風機 165M ³ /分×19.5mAq 加熱器 16 KW 加湿器 7.8Kg/H フィルター 7.8Kg/H 屋外ユニット 送風機 165M ³ /分 霜取装置 逆サイクル方式 冷媒配管 25.4φ×15.9φ	3φ×200V 7.5KW×2 3.7KW 16 KW 6 KW	1	1F 機械室 2F 屋上	
AC-2	ホワイエ	冷房能力 22,400 Kcal/H 暖房能力 23,600 Kcal/H 屋内ユニット 圧縮機 3φ×200V 7.5KW 送風機 80M ³ /分×17.7mAq 加熱器 8 KW 加湿器 3.9Kg/H フィルター 7.8Kg/H 屋外ユニット 送風機 165M ³ /分 霜取装置 逆サイクル方式 冷媒配管 25.4φ×15.9φ	3φ×200V 7.5KW 1.5KW 8 KW 3 KW	1	1F 機械室 2F 屋上	
AC-3	観客席	冷房能力 45,000 Kcal/H 暖房能力 47,500 Kcal/H 屋内ユニット 圧縮機 3φ×200V 7.5KW×2 送風機 165M ³ /分×19.5mAq 加熱器 16 KW 加湿器 7.8Kg/H フィルター 7.8Kg/H 屋外ユニット 送風機 165M ³ /分 霜取装置 逆サイクル方式 冷媒配管 25.4φ×15.9φ	3φ×200V 7.5KW×2 3.7KW 16 KW 6 KW	2	1F 機械室 2F 屋上	

記号	系統名称	仕様	動力	台数	設置場所	備考
AC-4	舞台	冷房能力 22,400 Kcal/H 暖房能力 23,600 Kcal/H 屋内ユニット 圧縮機 3φ×200V 7.5KW 送風機 80M ³ /分×22.3mAq 加熱器 8 KW 加湿器 3.9Kg/H フィルター 7.8Kg/H 屋外ユニット 送風機 165M ³ /分 霜取装置 逆サイクル方式 冷媒配管 25.4φ×15.9φ	3φ×200V 7.5KW 1.5KW 8 KW 3 KW	1	1F 機械室 2F 屋上	
AC-5	会議室・集會室	冷房能力 9,000 Kcal/H 暖房能力 9,600 Kcal/H 屋外ユニット 圧縮機 3φ×200V 3.0KW 送風機 M ³ /分 霜取装置 逆サイクル方式 冷媒配管 19.1φ×5.95φ 屋内ユニット 送風機 フィルター (7.8Kg/H)	3φ×200V 3.0KW (0.075+0.06)KW 0.04+0.04KW	2	2F 屋上 1F 会議室 集會室	天井がけ
AC-6	2階和室	冷房能力 3,150 Kcal/H 暖房能力 3,800 Kcal/H 屋外ユニット 圧縮機 3φ×200V 1.3KW 送風機 3φ×200V 0.038KW 冷媒配管 12.8φ×6.4φ 屋内ユニット 送風機 M ³ /分	3φ×200V 1.3KW 3φ×200V 0.038KW 3φ×200V 0.038KW	1	2F 屋上 2F 和室	天井がけ
AC-7	映写室	冷房能力 4500 Kcal/H 暖房能力 6000 Kcal/H 屋内ユニット 送風機 1φ×200V 1.92KW 屋外ユニット 圧縮機 3φ×200V 1.5KW 送風機 M ³ /分 冷媒配管 12.8φ×6.4φ	1φ×200V 1.92KW 0.025KW 3φ×200V 1.5KW 0.038 KW	1	3F 映写室 2F 屋上	壁掛

工事名	日野市立公民館 多目的ホール改修工事				
図番	金	枚第 2 号	図名	機器表	
作成	設計・製図	係長	課長補佐	課長	部長
訂正	年月日				
設計・監理	日野市役所建設部建築課				


図3

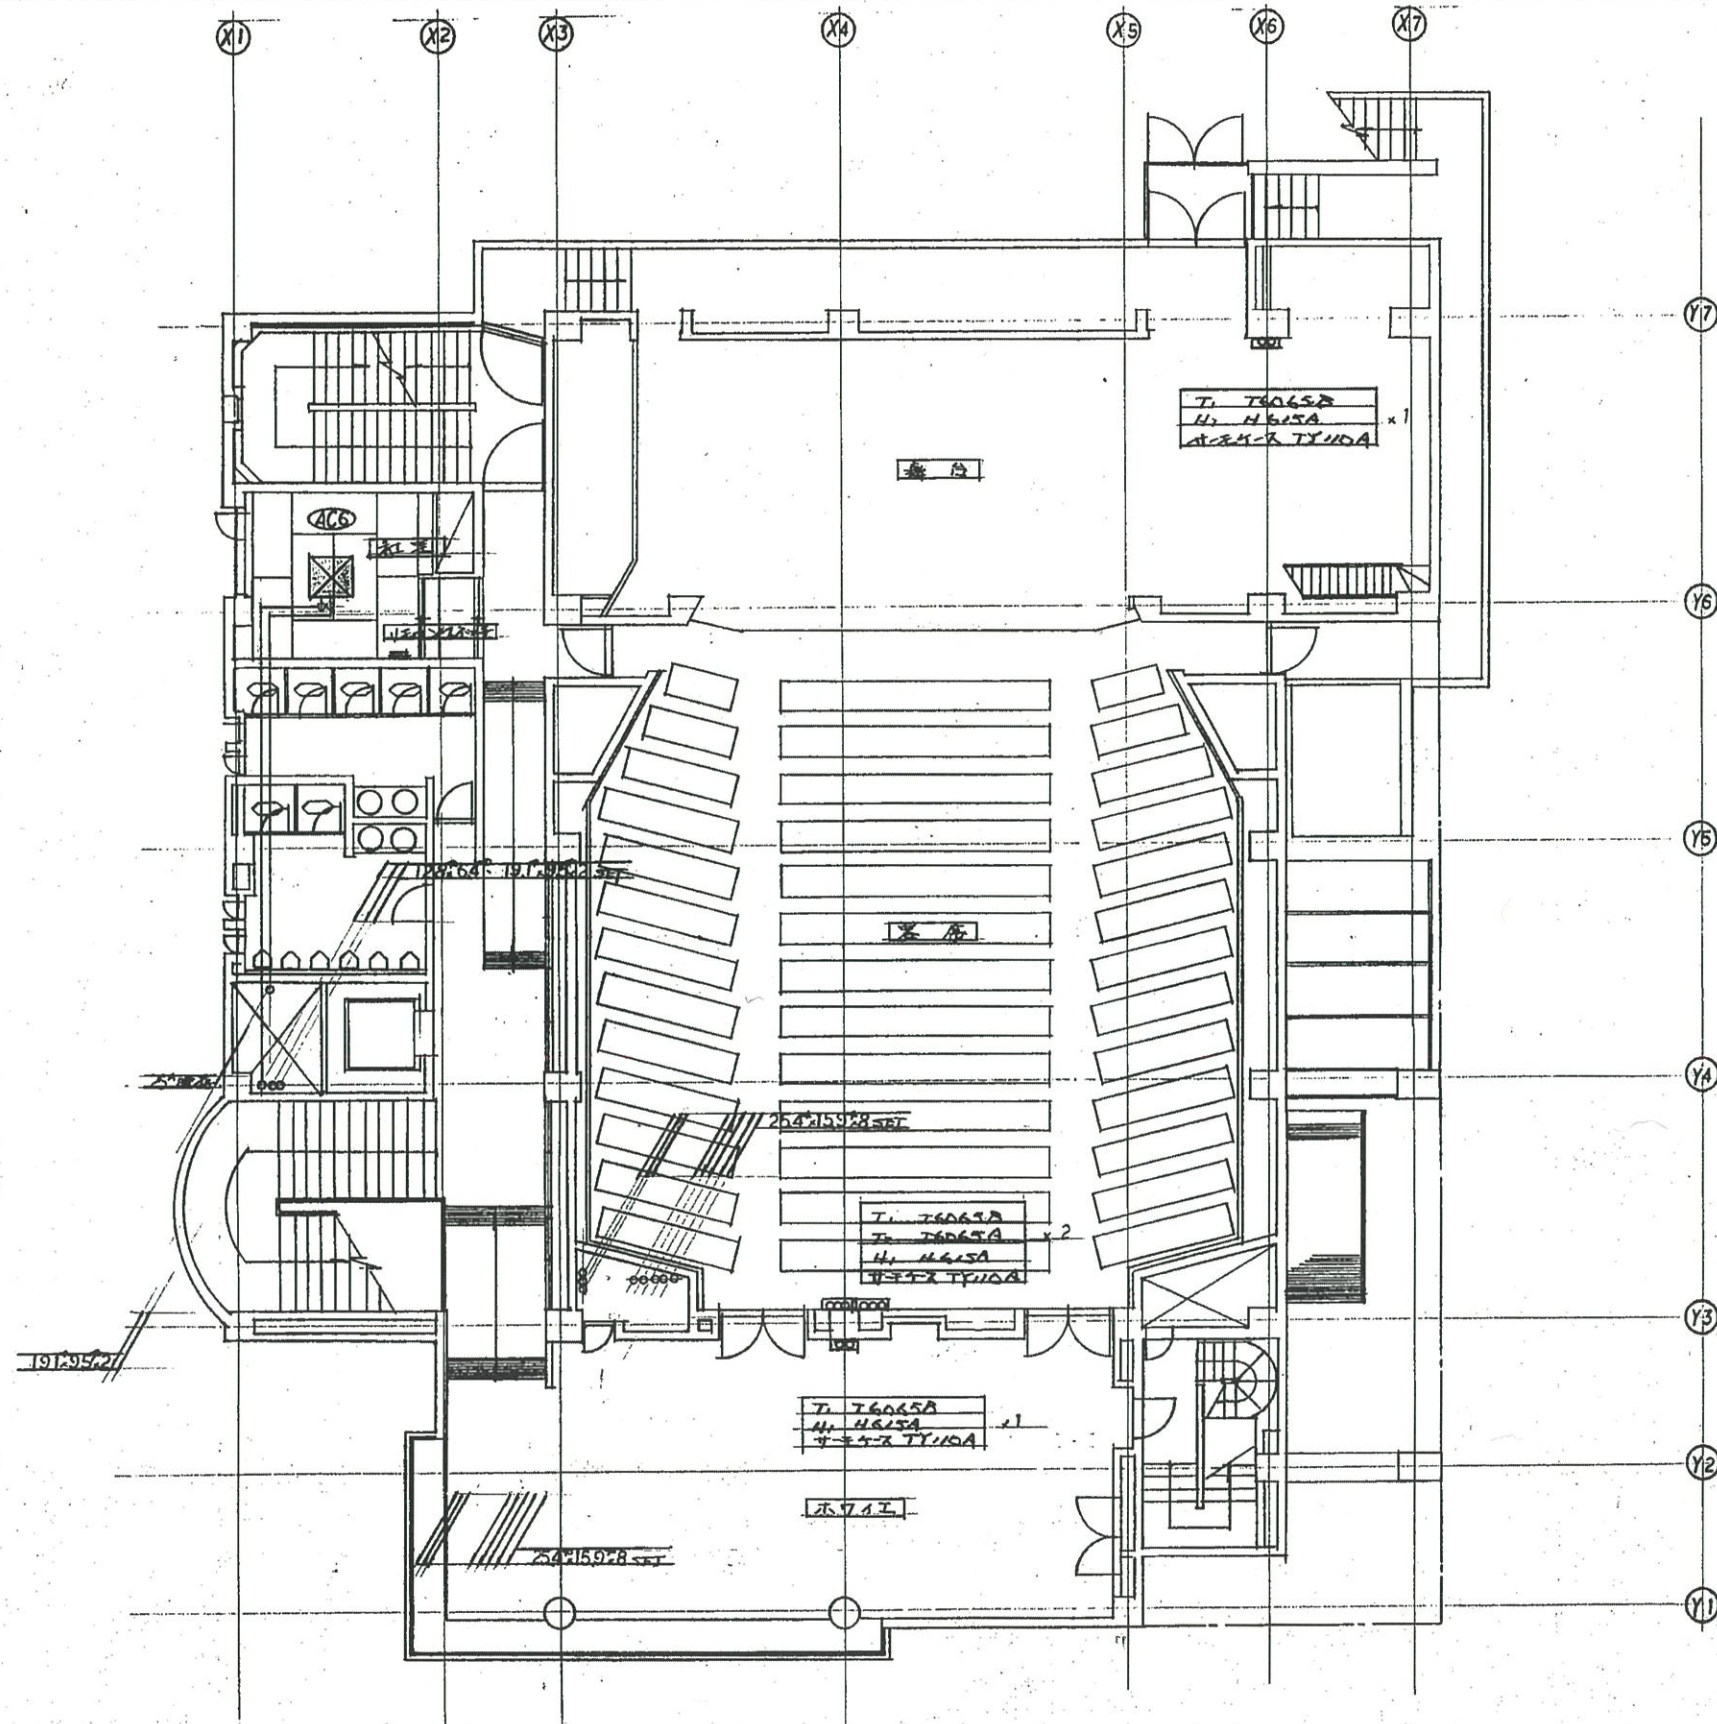












2階平面図 S 1:100

工事名	日野市立七生公民館 安全・避難設備改修工事				
図書金	枚数	4号	図名	2階平面図	
作成	年	月	日	設計・監理	日野市役所建設部建築課
訂正	年	月	日	設計・監理	日野市役所建設部建築課

図4

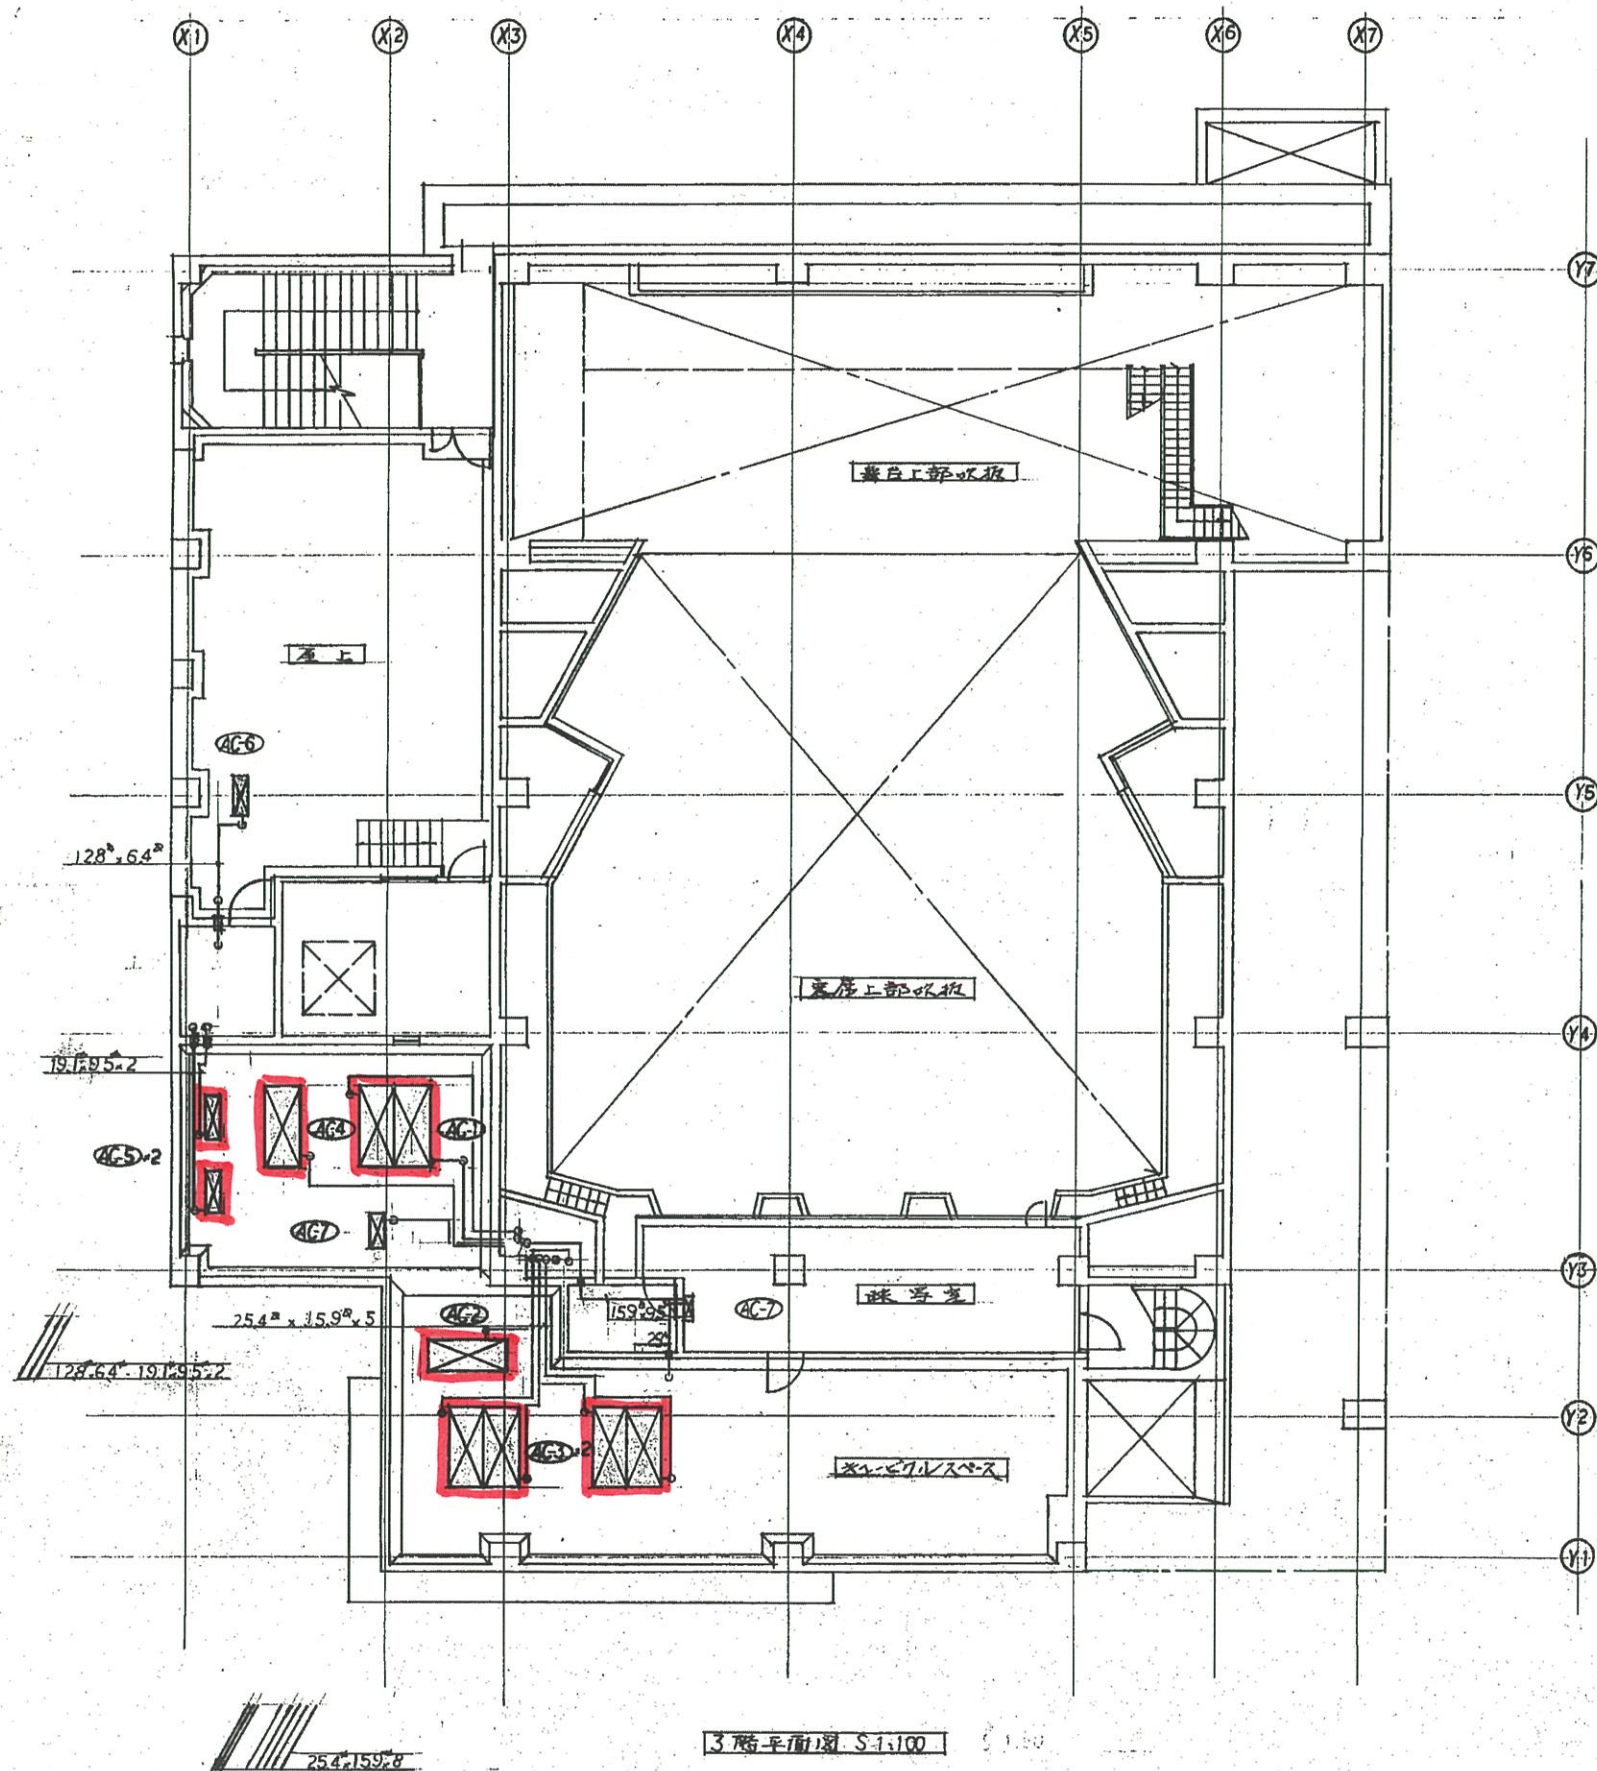


工事名	日野市立七生公民館 老朽調和耐震改修工事				
図番	金	枚第5号	図名	3階平面図	
作成 年月日	設計・監理	図切	係長	課長補佐	課長
訂正 年月日					
設計・監理 日野市役所建設部建築課					



鋼板駁 壁掛 庫鏈付 指定色


工事名		沼津市役所庁舎改修工事					
図番		枚数 14 号		図名		電気設備図	
作成 平成 6 月 2 日 訂正 年 月 日		設計・製図 		保長 		課長補佐 	
				課長 		部長 	
設計・監理		日野市役所建設部建築課					

圖6

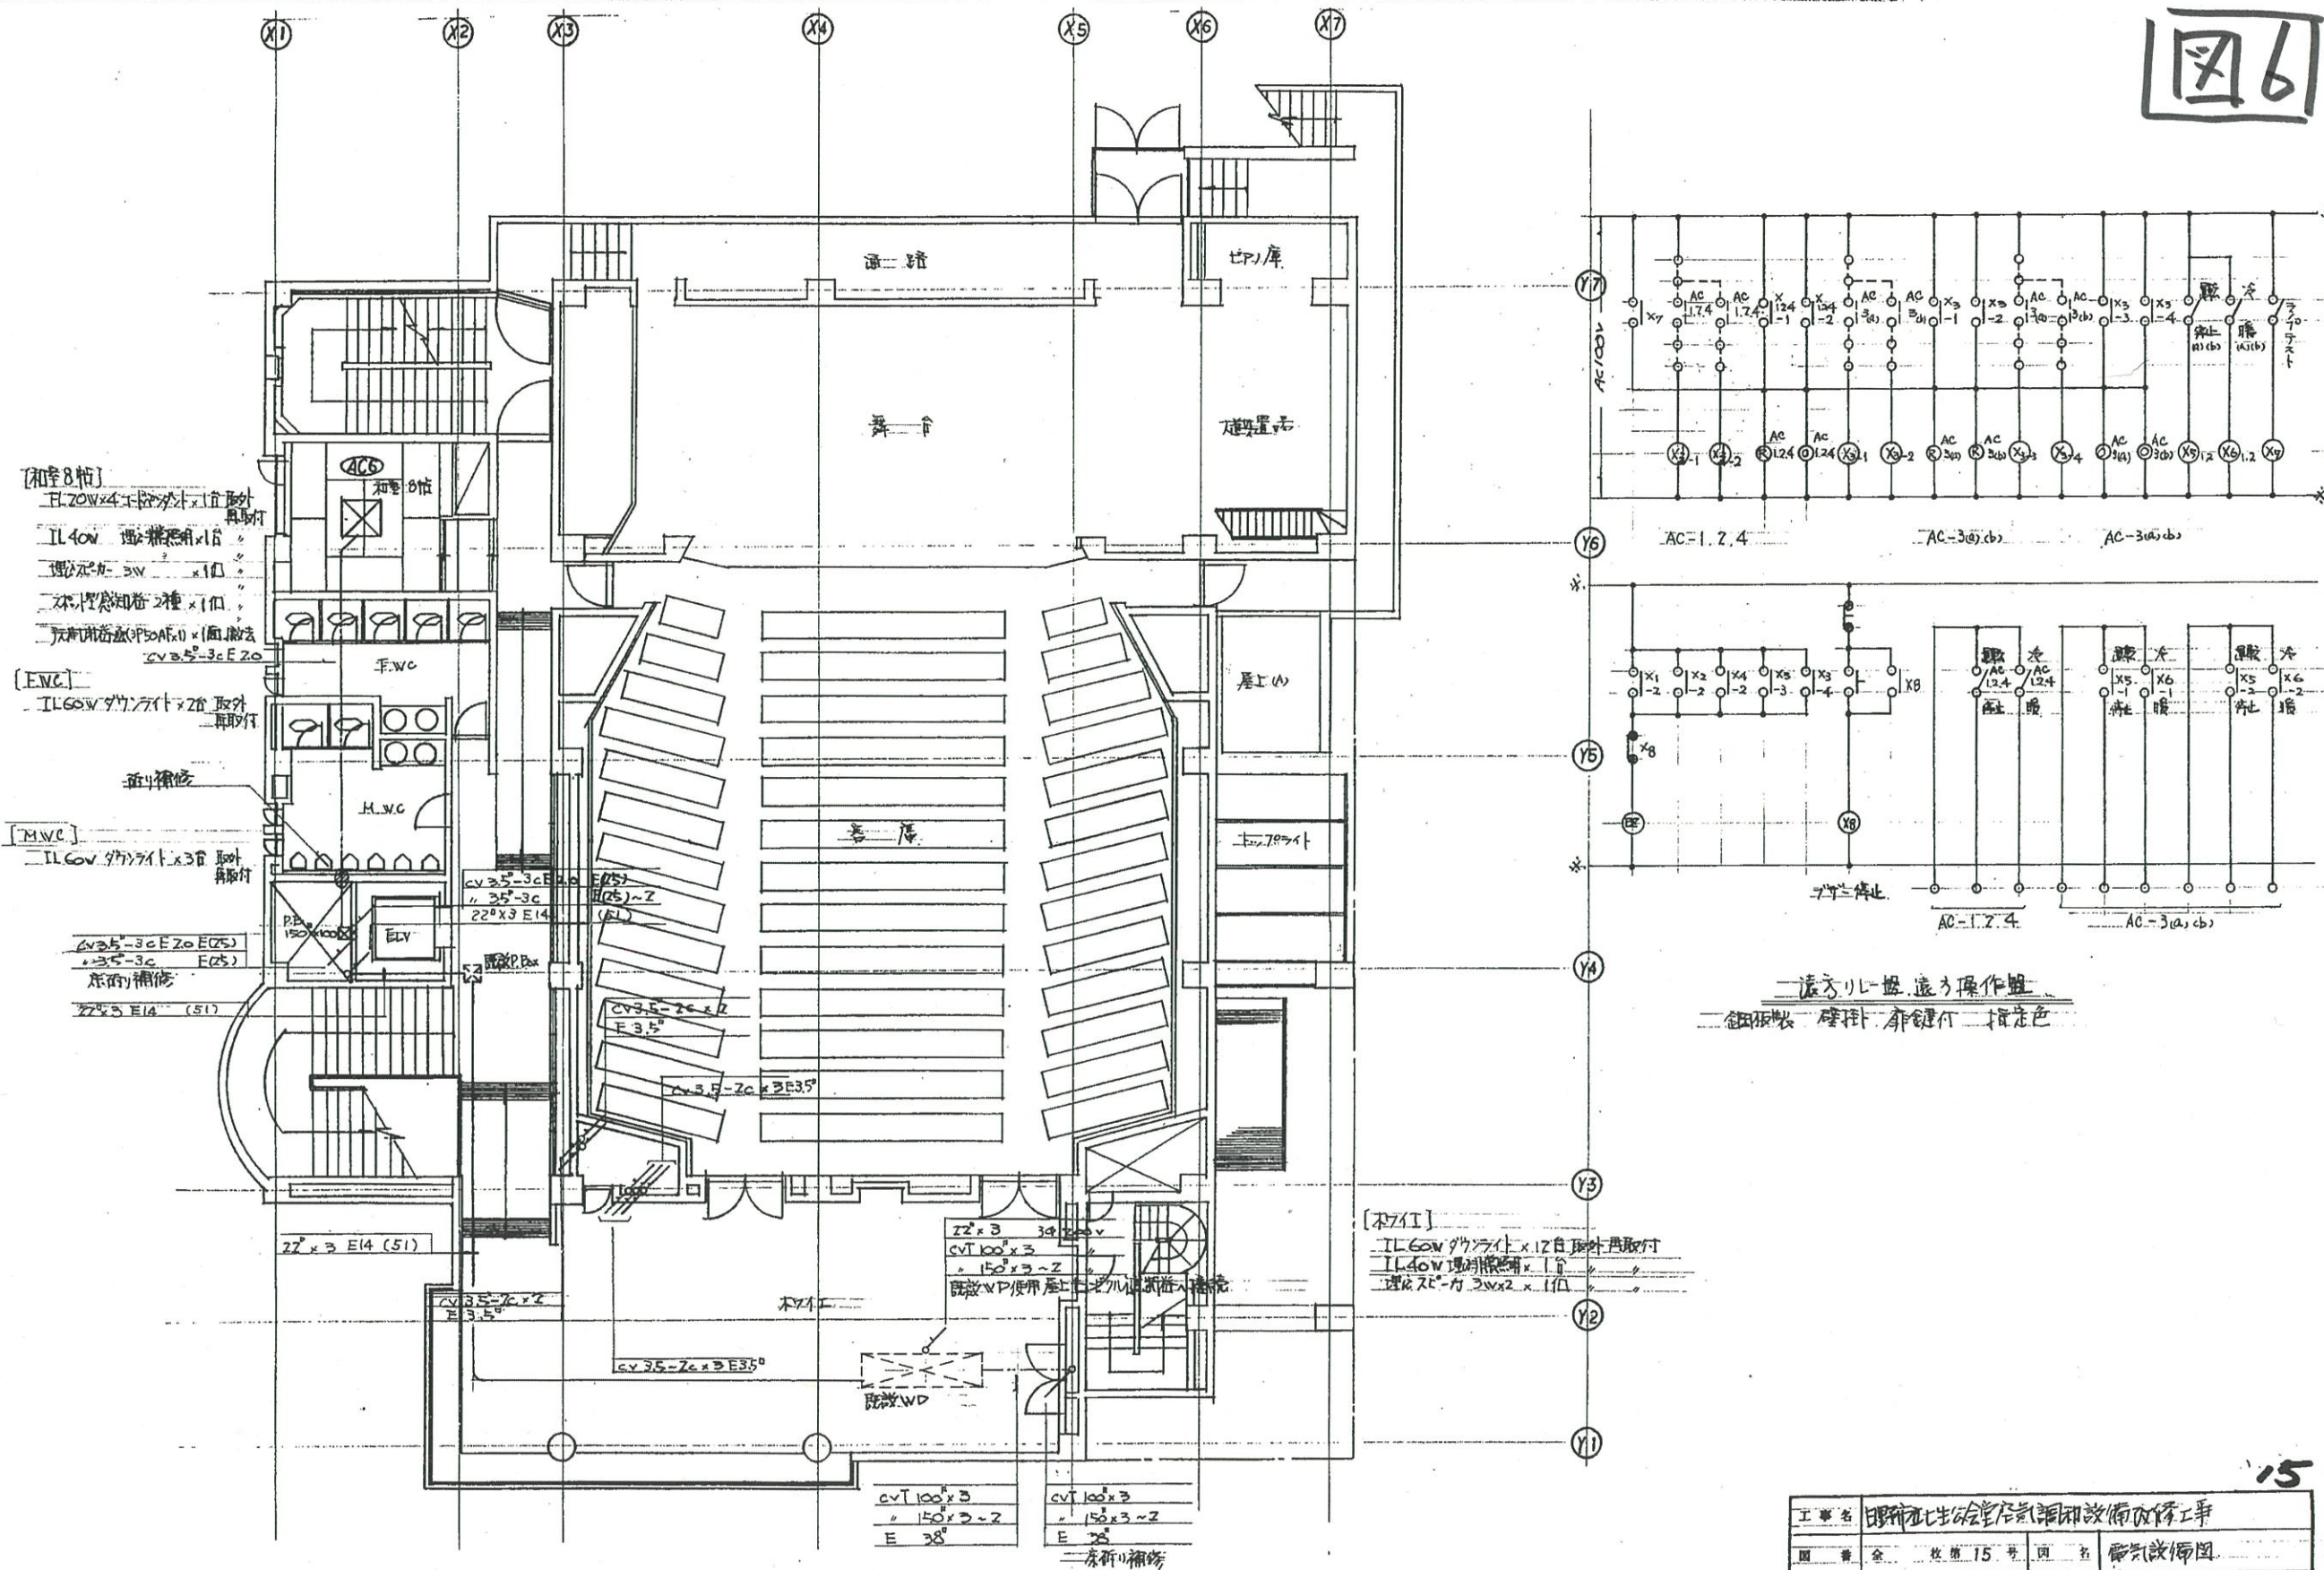


工事名		日野市役所庁舎新築調和設備改修工事					
図番		全 数第 15 号		図名		電気設備図	
作成		設計・製図		係長		課長補佐	
平成 6 月 日 訂正 年 月 日							
設計・監理		日野市役所建設部建築課					

図7

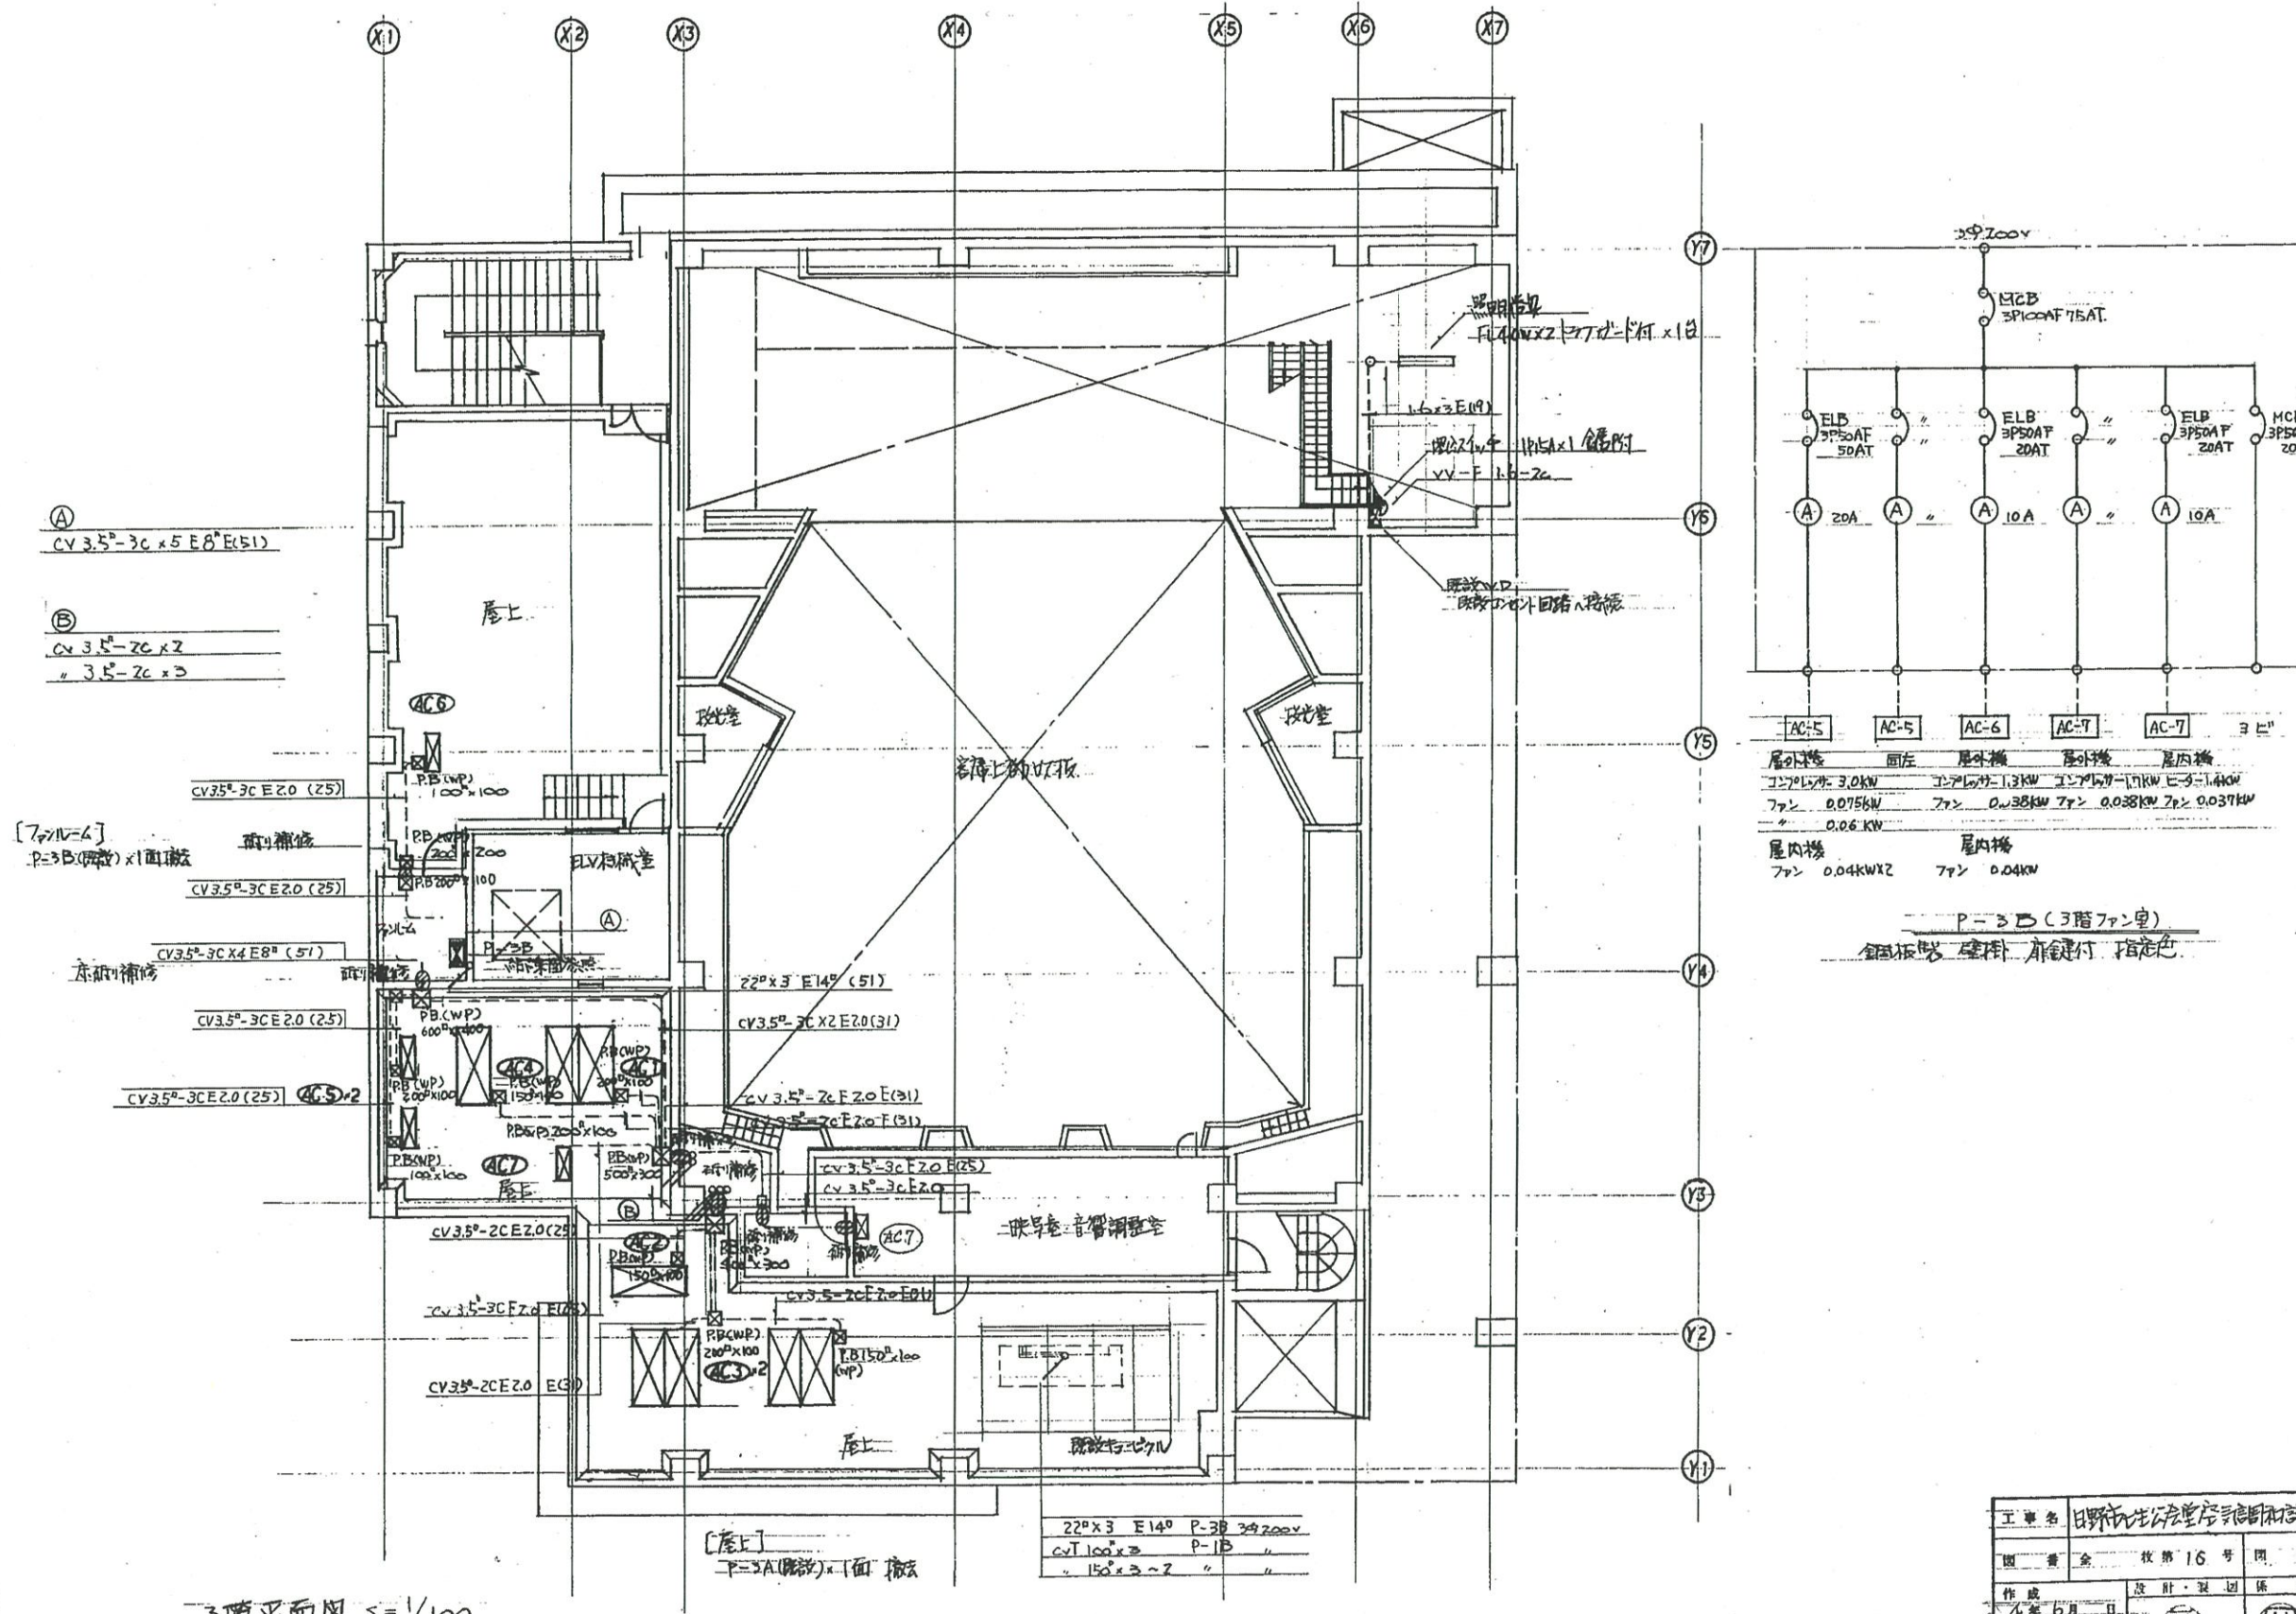


工事名	日野市役所庁舎改修工事				
図番	第16号	図名	電気設備図		
作成	4年6月	設計・製図	保良	渡辺補佐	鎌倉
訂正	年月日				
設計・監理	日野市役所建設部建築課				

148

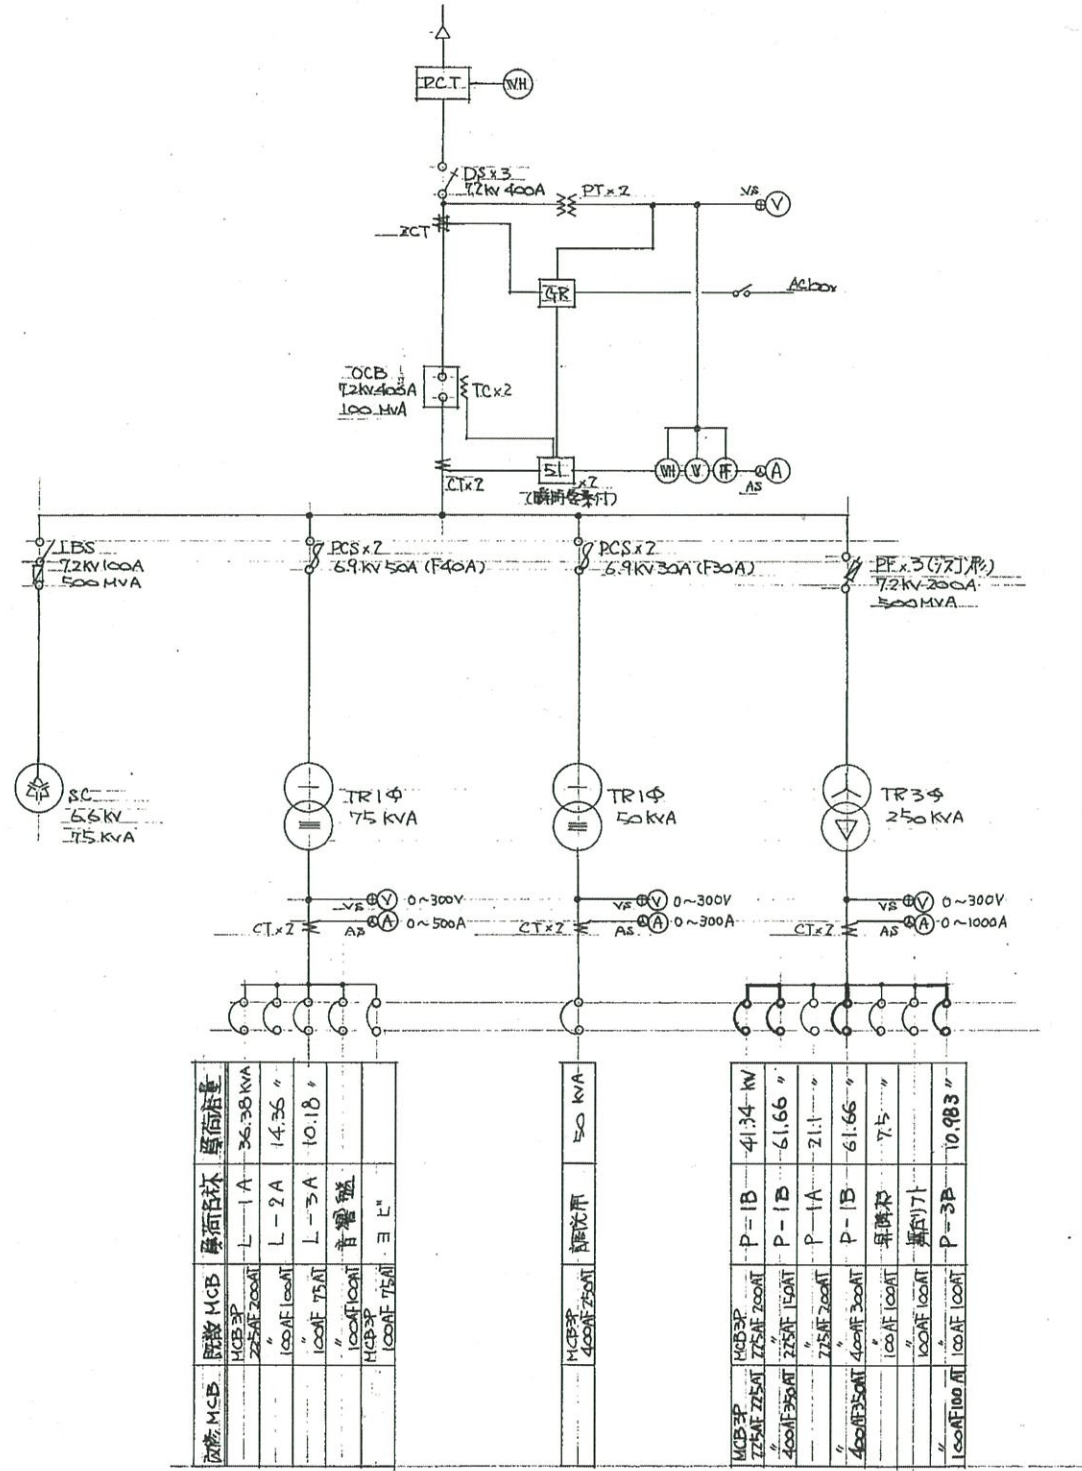


単線図 (既設)

※ 本工事にて遮断機を交換する

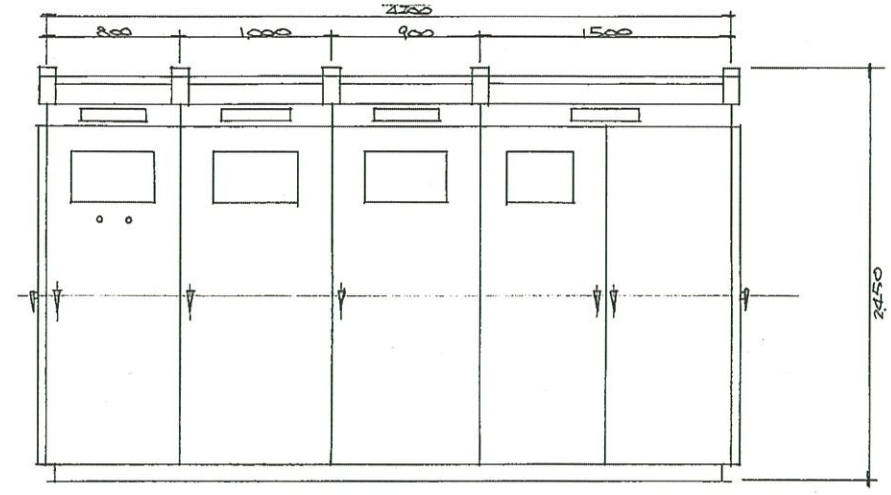

正面図

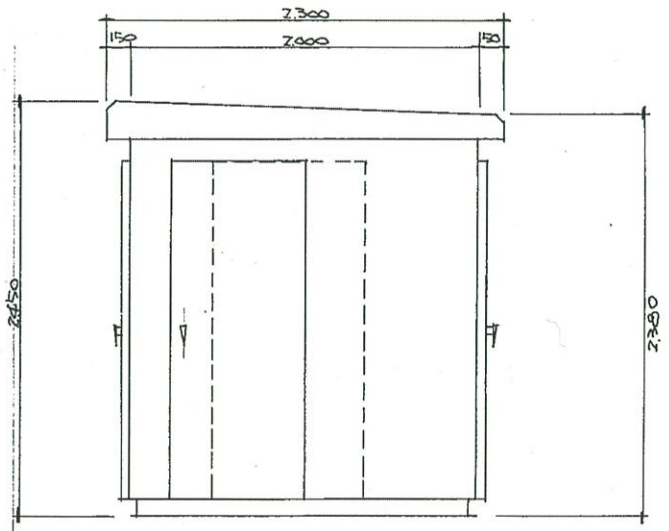

側面図

屋外キュービクル (既設) 写真
※ 本工事にて屋外キュービクルを交換する (写真参照)
※ キュービクル内部へ清掃を怠らぬこと

工事名	日野市立公民館屋外設備改修工事		
図番	第 17 号	図名	電気設備図
作成	平成 6 月 日	設計・監理	日野市役所建設部建築課
訂正	年 月 日	設計・監理	日野市役所建設部建築課